

kidevo mini / kidevo mini.t.

Bestellblatt neue Sitz- und Rückeneinheit.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Serien-Nr. Rollstuhl _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

i Hinweis
Bitte beachten Sie, dass vor jeder Bestellung **immer** erst ein Kostenvoranschlag von Ottobock erstellt wird.

Kostenvoranschlag



kidevo mini
Abbildung enthält Optionen





kidevo mini.t
Abbildung enthält Optionen

Information

Rollstuhlmaße


- 1 Hüftbreite
- 2 Zusätzlicher Platz neben der Hüfte
- 3 Sitztiefe (ST)
- 4 Sitzhöhe (SH)
- 5 Armauflagenhöhe
- 6 Reale Unterschenkellänge
- 7 Rückenlehnenhöhe

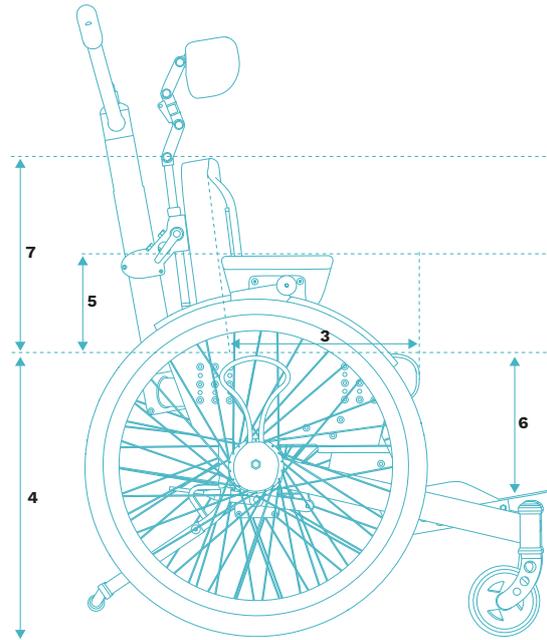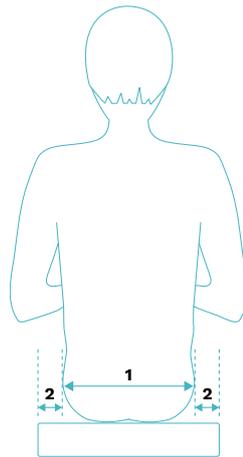

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____


Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Anatomischer Sitz




| | |
|----------|--|
| S7605-SP | Bezug Abstandsgewirk Sitztiefe (Z_d): cm |
| S7605-ST | Bezug Kunstleder Sitztiefe (Z_d): cm |
| S7605-PL | Bezug Plätton Sitztiefe (Z_d): cm |

Ergositzkissen

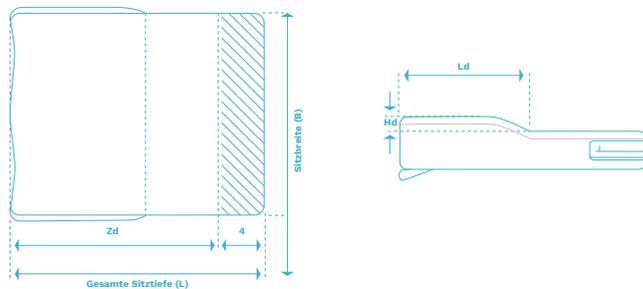


| | |
|----------|---|
| S7672-SP | Bezug Abstandsgewirk Sitztiefe (Z_d): cm Länge der Erhöhung (L_d): cm Höhe der Erhöhung (H_d): cm |
| S7672-ST | Bezug Kunstleder Sitztiefe (Z_d): cm Länge der Erhöhung (L_d): cm Höhe der Erhöhung (H_d): cm |
| S7672-PL | Bezug Plätton Sitztiefe (Z_d): cm Länge der Erhöhung (L_d): cm Höhe der Erhöhung (H_d): cm |

Tief konturierter Sitz

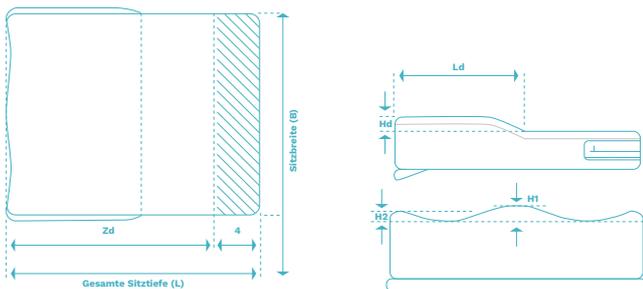

| | |
|------------|---|
| S7605DC-SP | Bezug Abstandsgewirk Sitztiefe (Z_d): cm Länge der Erhöhung (L_d): cm Höhe der Erhöhung (H_d): cm Höhe des Abduktionsteils (H_1): cm Höhe der seitlichen Kontur (H_2): cm |
| S7605DC-ST | Bezug Kunstleder Sitztiefe (Z_d): cm Länge der Erhöhung (L_d): cm Höhe der Erhöhung (H_d): cm Höhe des Abduktionsteils (H_1): cm Höhe der seitlichen Kontur (H_2): cm |
| S7605DC-PL | Bezug Plätton Sitztiefe (Z_d): cm Länge der Erhöhung (L_d): cm Höhe der Erhöhung (H_d): cm Höhe des Abduktionsteils (H_1): cm Höhe der seitlichen Kontur (H_2): cm |

Sattelsitz

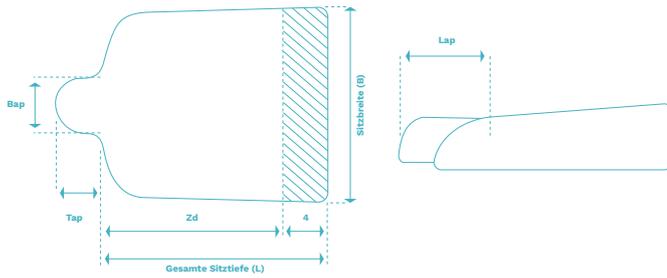


| | |
|----------|---|
| S7676-SP | Bezug Abstandsgewirk Sitztiefe (Zd): cm Länge des Abduktionsteils (Lap): cm Länge des Abduktionsteils ab der Vorderseite des Sitzes (Tap): cm Breite des Abduktionsteils (Bap): cm |
| S7676-ST | Bezug Kunstleder Sitztiefe (Zd): cm Länge des Abduktionsteils (Lap): cm Länge des Abduktionsteils ab der Vorderseite des Sitzes (Tap): cm Breite des Abduktionsteils (Bap): cm |
| S7676-PL | Bezu Plättilon Sitztiefe (Zd): cm Länge des Abduktionsteils (Lap): cm Länge des Abduktionsteils ab der Vorderseite des Sitzes (Tap): cm Breite des Abduktionsteils (Bap): cm |

Anpassungen Sitz (in Bezug auf den oben ausgewählten Sitz)


| | |
|-----------|--|
| N7678 | Inkontinenzschutz |
| S7679-bad | Bezug Frottee |
| S7679-pla | Bezug Plättilon |
| S7679-spa | Bezug Abstandsgewirk |
| N7602BLV | Unterschiedliche Oberschenkellängen: Länge des Oberschenkels links: cm Länge des Oberschenkels rechts: cm |
| | Aussparung für Sitzhocker |
| N7602TRF | Memory Schaum |
| N7602TRP | Perfolatex Schaumstoffschicht |
| N7602TRF | Alternativer Schaum |
| | Aussparung für Urinbehälter |

Abduktionskeil / Abduktionsrolle

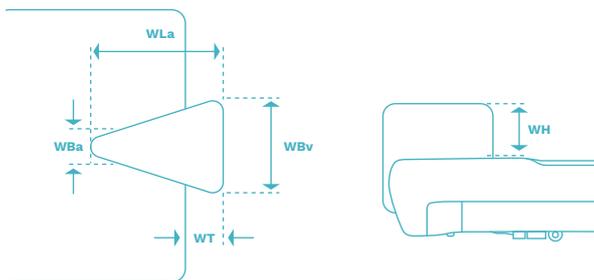


| | |
|----------|--|
| S7676-SP | Bezug (nicht anwendbar für Abduktionsrolle) |
| S7676-ST | Größe (Abduktionskeil / Abduktionsrolle) WLa: cm WBa: cm WBv: cm WT: cm WH: cm |

Adduktionsstütze

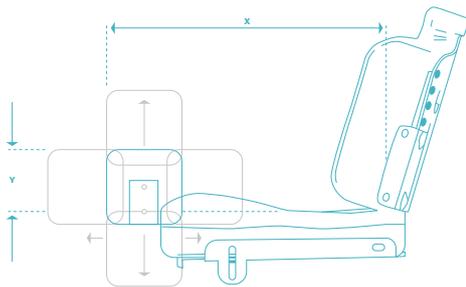


| | | |
|-------|--|----|
| N1644 | X: Tiefe (Abstand Vorderseite der Stütze zum Rücken): | cm |
| | Y: Höhe (Abstand Vorderseite der Stütze zum Rücken): | cm |

Durchgehende Rückenlehne

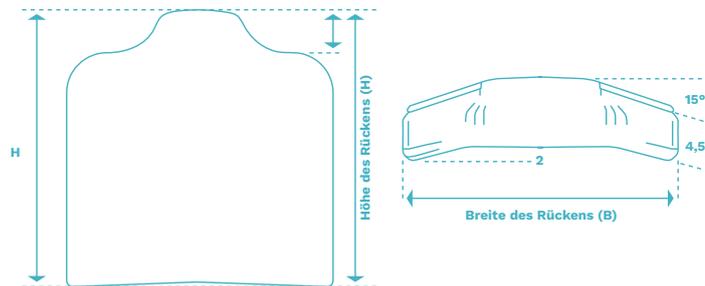

| | | |
|-------------|---|----|
| S7610DLR-03 | Bezug Abstandsgewirk , Höhe des Rückens (H): | cm |
| S7610DLR-00 | Bezug Kunstleder , Höhe des Rückens (H): | cm |
| S7610DLR-02 | Bezug Platilon , Höhe des Rückens (H): | cm |

Tief konturierte Rückenlehne

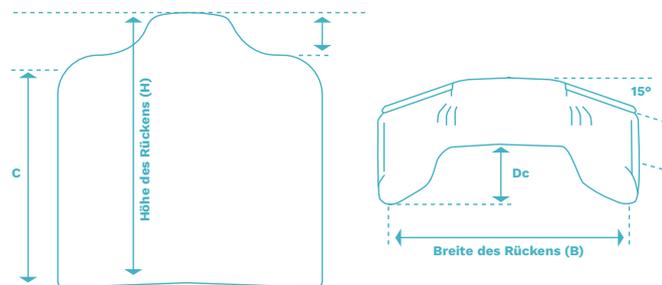

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|---|----|----------------------------|----|
| S7610DLRDC-03 | Bezug Abstandsgewirk | Tiefe der Innenseite der Rückenkontur (Dc): | cm | Höhe der Rückenkontur (C): | cm |
| S7610DLRDC-00 | Bezug Kunstleder | Tiefe der Innenseite der Rückenkontur (Dc): | cm | Höhe der Rückenkontur (C): | cm |
| S7610DLRDC-02 | Bezug Platilon | Tiefe der Innenseite der Rückenkontur (Dc): | cm | Höhe der Rückenkontur (C): | cm |

Notizen / Skizzen