

Riktlinjer inför val av

Enskilt avlopp

Kontakt hos fastighetsägaren

(namn och tel.nr)

Fastighetsbetäckning

Har kontakt tagits med Miljö & Hälsa?

☐ Ja ☐ Nej


Vid Ja, datum för kontakt:

Övriga förutsättningar

Lokala förutsättningar – Skyddsnivå

Fastighetsägare kontaktar Miljö och Hälsa för att kontrollera förutsättningarna

- ☐ Normal skyddsnivå miljö
- ☐ Hög skyddsnivå miljö
- ☐ Normal skyddsnivå hälsoskydd
- ☐ Hög skyddsnivå hälsoskydd
- ☐ Kretsloppskrav

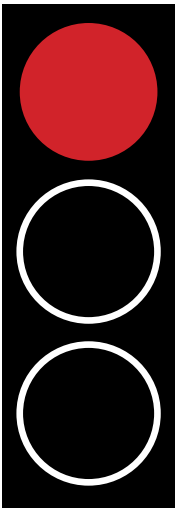

Typ av spillvatten som skall renas

Fastighetsägarens val

- ☐ Bad, disk och tvätt (BDT)
- ☐ WC
- ☐ BDT + WC
- ☐ Separat system (exempelvis: sluten tank för WC, Vacuum WC eller urinseparerad WC)
- ☐ Inkommande vatten uppfyller branschgemensam definition*

* Branschgemensam definition på vattenkvalitet för att garantier skall gälla.
Råvatten: pH 6,5–8,5 (vid fosforfällning kolla med leverantören), alkalinitet 120–250mg/l, hårdhet 5–12 dH, klorid < 100mg/lit, Cu < 0,2 mg/l.
Belastning: BOD7 < 300 mg/l. Ptot < 15 mg/l, Ntot < 80 mg/l, SS < 300mg/l.

Dimensionering


Fastighetsägarens ansvar – kommunikation med Miljö och Hälsa

- ☐ Antal personer – Normalt minst 5/hushåll
- ☐ Flerfamiljshus – Kräver dimensioneringsberäkning
- ☐ Fritidshus – Tänk på antal personer under maxveckan
- ☐ Samfällighet/antal pe – Kan kräva dimensionsberäkning. Normalt 5 personer/hushåll
- ☐ Udda fastigheter, typ skola, bygdegård etc – Kontakta teknisk rådgivning

Fastighetens förutsättningar

Fastighetsägaren samråder med entreprenörer

- ☐ Avluftning sker ovannock
- ☐ Ingen backspolning sker på renvattenfilter
- ☐ Ingen dag-/dränvatten är inkopplat på avloppsstammen
- ☐ Rörledningarna till förbehandling är täthetsprovade
- ☐ Avstånd till berg/grundvatten
- ☐ Markens genomsläpplighet – Liter/m2 (LTAR)
- ☐ Inget stort bubbelbad är eller kommer att installeras
- ☐ Väg till och från fastighet klarar tung trafik (40 ton)
- ☐ Avstånd för slamtömning överensstämmer med kommunens anvisningar
- ☐ Avloppsanläggningens tänkta placering uppfyller skyddsavståndet enligt NFS 2006:7
- ☐ Avstånd till dricksvattentäckt
- ☐ Tillgänglig yta för placering av anläggning

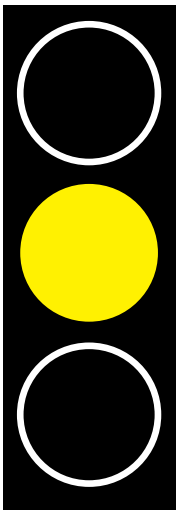

Teknikval

Entreprenör samråder med Dahl Sverige AB

Förbehandling

- ☐ Slamavskiljning
- ☐ Minireningsverk
- ☐ Sluten tank

Efterbehandling

- ☐ Infiltration
- ☐ Markbädd
- ☐ Efterpolering minireningsverk
- ☐ Gråvattenfilter (BDT)

