

Oslo, 15.05.2022

Reservasjon og fordeling av kapasitet

1. Innledning

Dette brevet senders større kunder som etterspør og ønsker å reservere kapasitet i strømnettet. Dette dokumentet gjelder prosjekter med effektbehov > 2 MW som ikke defineres som ordinært forbruk, se punkt 3.8. Ved tvil, ta kontakt med Elvia.

Nettselskapet har plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet, og Elvia følger de til enhver tid gjeldende lover og regler for tilknytning til nett.

På noen lokasjoner i Elvia sitt nettområde er det etterspørsel etter mer kapasitet enn hva som er tilgjengelig i nettet, slik at det oppstår kø for tilknytning eller økt kapasitet. Formålet med dette brevet er å presisere hvilke kriterier Elvia legger til grunn for reservasjon av kapasitet, eller eventuelt plass i kapasitetskø, i vårt nettområde innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Tydelige kriterier for reservasjon og bestilling av kapasitet danner grunnlag for forutsigbarhet og likebehandling av kundene.

2. Innhold

- Beskrivelse av Elvia sin prosess og kriterier for reservasjon
 - o Definisjoner og figurer
 - o Forespørsel om kapasitet
 - o Prosess frem til reservert kapasitet og inngåelse av konseptutredningsavtale
 - o Kriterier for modenhet – Elvia sin håndtering av reservasjoner
 - o Oppfølging og fremdrift i planleggefase
 - o Oppfølging og fremdrift i utførefase
 - o Tilknytning i underliggende nett
 - o Reservasjon av kapasitet til ordinært forbrukt
- Vedlegg

3. Beskrivelse av Elvia sin prosess og kriterier for reservasjon

3.1 Definisjoner og figur

Definerte ord og begreper er i dette dokumentet skrevet med stor forbokstav.

«Driftsmessig Forsvarlig»:


Med Driftsmessig Forsvarlig menes at tilknytningen ikke skal gå ut over leveringskvaliteten eller leverings sikkerheten til eksisterende kunder. Det betyr at spenningsgrenser som følger av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, må opprettholdes, også i underliggende og tilgrensende nett. I tillegg skal ikke overføringsgrenser (strømgrenser) for komponenter i tilgrensende og overliggende nett overskrides.

Dersom det ikke er Driftsmessig Forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, innebærer tilknytningsplikten at nettselskapet må utrede, evt. søke konsesjon, og gjennomføre nødvendige investeringer i nettet for å kunne gi tilknytning, uten ugrunnet opphold, samt etter omstendighetene kreve inn anleggsbidrag fra kunden.

«Konseptutredning»:

Med Konseptutredning menes det nødvendige utredningsarbeidet som gjøres i konseptfasen i Elvia sin byggeprosess, se figur 1. Nødvendig utredningsarbeid innebærer vurderinger av teknisk løsning og utarbeiding av underlag til en eventuell konsesjonssøknad. Målet med Konseptutredningen er å komme frem til en omforent teknisk løsning for kundens behov, slik at Elvia kan gå videre inn i planleggingsfasen.

Oversiktsfigur som viser prosessen frem til reservert kapasitet / plass i kapasitetskøen:

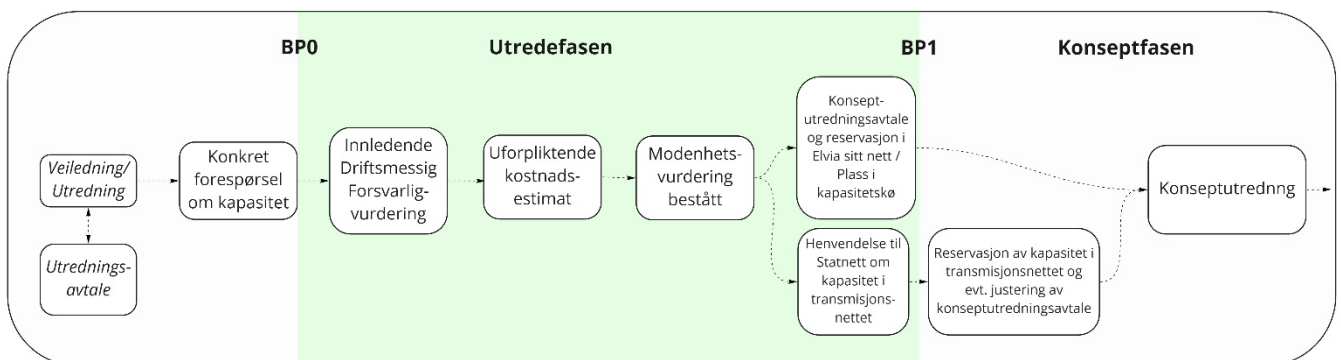

Figur 1: Figuren viser en oversikt over sentrale aktiviteter som beskrives i dette dokumentet frem til Konseptfasen i Elvia sin byggeprosess. Se mer om byggeprosessen til Elvia under Vedlegg. (BP = Beslutningspunkt)

3.2 Forespørsel om kapasitet

Ved konkret forespørsel om kapasitet sendes skjemaet Forespørsel om tilknytning av større prosjekter til Elvia. Forespørselen skal minimum oppfylle følgende punkter for at Elvia kan starte behandling:

- a. Kontaktinformasjon til kunde
- b. Ønsket maks effekt (> 2 MW) og evt. opptrappingsplan med tidsangivelser (mnd/år)
- c. Type forbruk eller produksjon (Solcellepark, Datasenter, Batterifabrikk e.l.)
- d. Anleggets beliggenhet (dersom henvendelsen gjelder flere lokasjoner må det sendes én forespørsel per lokasjon)

Dersom det tidligere har pågått dialog med Elvia, kan kunden alternativt bes å bekrefte punktene a-d per e-post.

3.3 Prosessen frem til reservert kapasitet og inngåelse av konseptutredningsavtale

Etter at kunden har innsendt tilstrekkelig utfylt forespørsel gjør Elvia en innledende vurdering av om tilknytningen er Driftsmessig Forsvarlig, dvs. om det er kapasitet til å koble til det omsøkte effektbehovet i Elvia sitt eksisterende nett, ved å utføre en overordnet analyse av nettet. Kunden vil også få informasjon vedrørende om det er kø på kapasiteten i området allerede. Dersom kunden har oppgitt tilstrekkelig informasjon, gjøres denne vurderingen vederlagsfritt.

Dersom den innledende vurderingen viser at det er Driftsmessig Forsvarlig eller det er rimelig avklart hvilke tiltak som må gjøres, får kunden også et uforpliktende kostnadsestimat. Det vil variere ut ifra nettsituasjonen om kunden mottar det uforpliktende kostnadsestimatet i samme svar, eller om Elvia trenger noe lengre tid til å presentere dette. I noen tilfeller trenger også Elvia mer informasjon fra kunden. I slike tilfeller kan det være aktuelt å inngå en avtale om utvidet utredning. Kunde må dekke (sin forholdsmessige andel av) utredningskostnadene som påløper. Tid for å få gjennomført utredninger vil variere fra sak til sak.

I Elvia sitt svarbrev med innledende Driftsmessig Forsvarlig-vurdering, og evt. det uforpliktende kostnadsestimatet, vil Elvia også oversende kriterier for modenhet gitt i kap. 3.4. Bestått modenhetsvurdering er et vilkår for å gå videre og reservere kapasitet eller få plass i en evt. kapasitetskø.

Hvis kunden ønsker å gå videre med prosjektet, og samtidig oppfyller kriteriene for modenhet, inngås en konseptutredningsavtale slik at Elvia kan utrede hvilke tiltak i nettet som må til for å kunne tilknytte kunden. Avtalen inngås i overgangen fra utrednings- til konseptfasen, og før beslutningspunkt 1 (BP1).

Videre konseptutredning skal nettselskapet ta betalt for slik det fremgår av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffen, § 17-5.

Elvia sender etter bestått modenhetsvurdering henvendelse til Statnett om kapasitet i transmisjonsnettet. Bakgrunnen for dette er at Statnett krever at det forespurte prosjektet er tilstrekkelig modent før de gjør denne vurderingen. Imidlertid vil Elvia i noen tilfeller tidligere i prosessen, basert på tidligere kontakt med Statnett, kunne si noe om sannsynligheten for kapasitet i transmisjonsnettet. På grunn av at konseptutredningsavtalen mellom kunden og Elvia er basert på Driftsmessig Forsvarlig-vurderingen av Elvia sitt nett, kan denne måtte justeres på bakgrunn av informasjonen fra Statnett. Mer om konseptutredningsavtale følger i 3.4.

3.4 Kriterier for modenhet - Elvia sin håndtering av reserverasjoner

Elvia plikter å ha klare kriterier for hvordan reserverasjoner og eventuelt kø for tildeling av kapasitet skal håndteres. Reserverasjon av kapasitet skal være tidsbegrenset, slik at kunder som ikke overholder oppsatte frister for fremdrift må vike plass for andre kunder som har behov for kapasiteten. For mer informasjon om føringer fra våre myndigheter, se [Fordeling av ledig kapasitet](#) på Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sine nettsider.

I tråd med disse føringene må kunden dokumentere at prosjektet er modent iht. Elvia sine kriterier. Dokumentasjonen på modenhet må fremlegges før konseptutredningsavtale kan inngås før beslutningspunkt 1 (BP1). Tidspunktet kunden får reservert kapasitet eller får plass i kapasitetskøen vil baseres på prinsippet «først i tid, best i rett», basert på datoen Elvia mottok tilstrekkelig dokumentasjon på modenhet. For prosjekter som er sendt inn før 15. mai 2022 vil også dato Elvia mottok komplett forespørsel i tråd med punkt 3.2 innvirke på plasseringen i en evt. kø.

Elvia skal gjennom kundens dokumentasjon settes i stand til, i samarbeid med kunden, å kunne gå i gang med konseptutredning med sikte på en investeringsbeslutning. Ved behov for at Elvia sender konsesjonssøknad (gjelder normalt tilknytninger som utløser tiltak i regionalnettet), vil det forhold at kunden langt på vei har gitt Elvia nødvendig informasjon for å utarbeide en slik søknad, være en indikator for om det er grunnlag for å gå i gang med konseptutredning, se [veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg](#).

Dokumentasjon på modenhet bør som et minimum inkludere:

1. Konsept for utbyggingen som synliggjør en moden plan for effektbehovet

For at konseptet skal bli vurdert som modent må det tydelig fremgå hvilket selskap som vil bli permanent nettkunde etter spenningssetting, med fullt selskapsnavn og organisasjonsnummer. Bekreftelsen skal komme fra selskapet selv og ikke via ekstern konsulent, tilrettelegger eller lignende. Er eier og bruker av nettanlegg ikke samme foretak skal det fremlegges bekreftelse fra begge parter. Dersom sluttkunde ikke er avklart på dette tidspunktet skal dette begrunnes, i tillegg skal det opplyses om sannsynlighet og tidspunkt for når sluttkunde er avklart. Slik begrunnelse begrenser likevel ikke Elvia sin adgang til å avslå modenhetsvurderingen.

Det må dokumenteres at det er et reelt behov for forespurt kapasitet og når det er forventet at anlegget skal være ferdig utbygd. Dette omfatter blant annet:

- Ønsket effektbehov (kW/MW) ved spenningssetting med et foreløpig effektbudsjett, opptrappingsplan og vurdering av mulighet for fleksibilitet og eventuelle avbruddskonsekvenser.
- Foreløpig fremdriftsplan for kundens utbygging. Denne skal blant annet omfatte offentlig- og privatrettslige tillatelser som må innhentes, samt andre sentrale tidsfrister og milepæler og ønsket tidspunkt for spenningssetting (minimum årstall og antatt kvartal).

2. Tomt og reguleringsstauts

Dokumentasjon av eierskap eller tilstrekkelige privatrettslige rettigheter til bruk av areal for gjennomføring av prosjektet.

Dokumentasjon på at arealet er satt av til riktig arealformål i kommuneplanen, eller sannsynliggjøre at omregulering vil skje innen rimelig tid, for å gjennomføre prosjektet. I tillegg til dette må kunden kunne dokumentere hvordan eventuelle rekkefølgebestemmelser vil ivaretas.

3. Finansiering

Sannsynliggjøring av at det er finansielt mulig å gjennomføre prosjektet iht. uforpliktende kostnadsestimater.

4. Sannsynlighetsvurdering

Elvia ber kunden gi en egen vurdering av sannsynligheten for at prosjektet vil bli realisert på ønsket tidspunkt for spenningssetting. Vurderingen bør inneholde refleksjoner rundt markedsmessige utfordringer for selskapets virksomhet og faktiske, rettslige og finansielle/økonomiske utfordringer som kan føre til forsinkelser i fremdriftsplanen. For eventuelle utfordringer som er av vesentlig art bes det om en redegjørelse som også inneholder en vurdering av sannsynlighet for at utfordringen vil inntreffe.

Elvia avgjør etter en skjønnsmessig vurdering om den fremlagte dokumentasjon oppfyller kravene til modenhet. Dersom Elvia mener dokumentasjonen ikke oppfyller kravene, vil kunden få en kort frist til å komme med en uttalelse til Elvia. Hvis Elvia etter å ha mottatt slik uttalelse fortsatt mener dokumentasjonen ikke oppfyller kravene, vil ikke kunden få reservert kapasitet eller få plass i kapasitetskøen.

Dersom Elvia mener kundens prosjekt har bestått modenhetsvurderingen, vil:

- a) Kunden inngå en konseptutredningsavtale med Elvia, hvor kunden forplikter seg til fremdrift og vesentlige milepæler (dette gjelder tilfeller der det ikke er kapasitetskø), eller
- b) Kunden settes i kapasitetskø. I dette tilfellet vil kunden først inngå konseptutredningsavtale med Elvia når kunden kommer først i køen.

Etter bestått modenhetsvurdering henvender Elvia seg til Statnett om kapasitet i overliggende nett. Dersom det er kapasitet, vil Elvia bestille nettkapasitet i overliggende nett. Dersom det ikke er kapasitet må kunden basert på dette vurdere om prosjektet fortsatt ønskes gjennomført. Hvis videreføring ønskes, må avtalt fremdrift i konseptutredningsavtalen justeres iht. nødvendige tiltak i transmisjonsnettet.

En videre Konseptutredning skjer i tett dialog med kunden. Dersom kunden på et tidspunkt ikke ønsker å gå videre, ikke følger avtalt fremdrift eller betaling, kravene til modenhet etter Elvia sin vurdering ikke lengre er oppfylt, eller lignende, har Elvia rett til å fjerne kundens reservasjon av kapasitet / ta kundens prosjekt ut av køen. Reservert kapasitet vil da fristilles til andre kunder, slik at disse rykker frem i køen.

Elvia skal på ethvert tidspunkt kunne be kunden om en oppdatering på fremdriften i prosjektet, herunder utviklingen ift. milepæler.

3.5 Oppfølging og fremdrift i planleggingsfasen

Etter at konseptfasen er fullført, og kunden ønsker å gå videre med prosjektet, må det inngås en planleggingsavtale før det foretas videre prosjektering. Kunden forplikter seg til videre betaling og fremdrift i planleggingsfasen, og Elvia har rett til å avvikle reservasjonen på grunnlag av uteblitt fremdrift på tilsvarende måte som i konseptfasen.

3.6 Oppfølging og fremdrift i utførelsesfasen

I slutten av planleggingsfasen vil kunden få tilbud om anleggsbidragsavtale. For å gå videre aksepterer kunden avtalen med tilbud om anleggsbidrag og betaler iht. omforent betalingsplan. Senest 3 måneder etter inngåelse av anleggsbidragsavtalen må kunden dokumentere at bygging av kundens anlegg er igangsatt og/eller at det er inngått bindende avtaler om bygging av anlegg. Eksempler på dokumentasjon er signerte avtaler med utstyrsleverandør/entreprenør eller kvitteringer for utført arbeid. Etter en konkret vurdering kan Elvia godta slik dokumentasjon i form av skriftlig signerte bekreftelser fra utstyrsleverandør/entreprenør om at bindende avtaler om arbeid er inngått. Dersom kunden ikke overholder fristen, kan kunden miste tildelt nettkapasitet.

3.7 Tilknytning i underliggende nett

Ved tilknytning i underliggende nett (hvor Elvia ikke er områdekonsesjonær), vil den lokale netteier viderefremidle sine kunders bestillinger til Elvia. Når Elvia vurderer en enkelt kundes forespørsel, avklarer Elvia summen av planer for produksjon og forbruk i området, slik at ikke samme kapasitet tildeles flere kunder samtidig.

Lokal netteier må forespørre Elvia om nettkapasitet på lik linje med andre kunder.

3.8 Reservasjon av kapasitet til ordinært forbruk

Selv om det på noen lokasjoner vil oppstå kø for tilknytninger, har Elvia anledning til å holde av kapasitet til ordinært forbruk innenfor rammene av til enhver tid gjeldende lover og regler¹.


Hva er ikke ordinært forbruk i Elvia sitt nettområde:

- Laster over 2 MW regnes ikke som ordinært forbruk, med mindre forbruket inngår i Elvia sine prognoser basert generisk utvikling i området.

I praksis vil det si at forbruk over 2 MW må vurderes i det enkelte tilfellet.

¹ Se blant annet skriv fra RME om at «Det er tillatt å holde av noe kapasitet til vanlige strømkunder».

4. Vedlegg

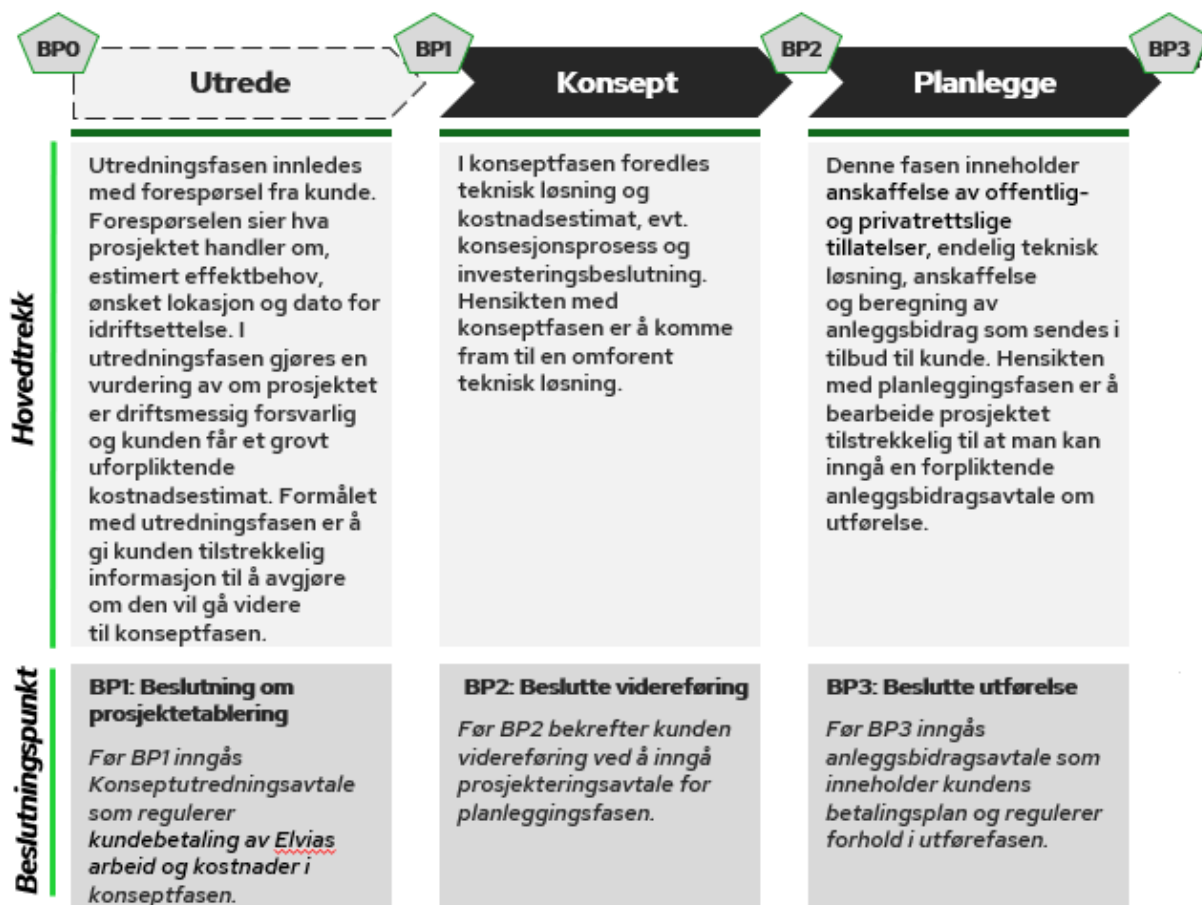

Figur 2 viser innledende faser i Elvia sin byggeprosess med relevante beslutningspunkter