



Praca w pobliżu linii i kabli wysokiego napięcia zagroza życiu.

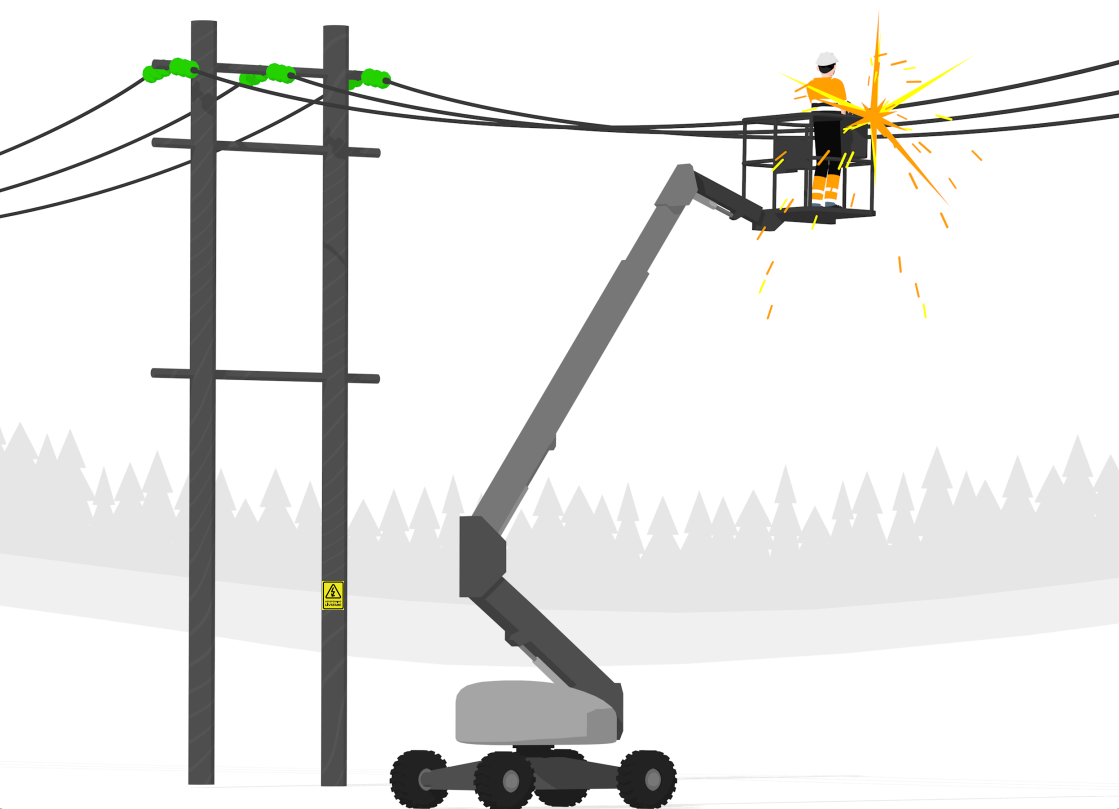

Elvia

Operator systemu przesyłowego musi zostać powiadomiony!

Jeśli praca będzie się odbywać w odległości mniejszej niż 30 m od linii, należy powiadomić o tym przedsiębiorstwo Elvia w celu dokonania inspekcji oraz ustalenia właściwych środków bezpieczeństwa.

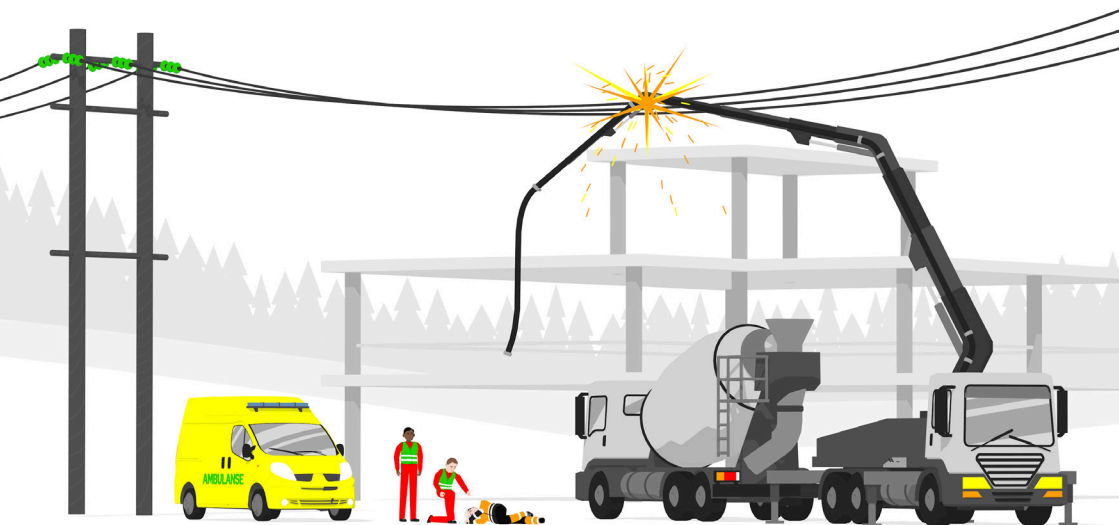

Linie wysokiego napięcia są śmiertelnie niebezpieczne nawet w odległości wielu metrów. Dotknięcie linii wysokiego napięcia lub elementów instalacji było przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji oraz wypadków śmiertelnych.



Odpowiedzialność cywilna

Uszkodzenie instalacji należącej do operatora systemu przesyłowego może prowadzić do obarczenia odpowiedzialnością cywilną z powodu starty wynikłej wskutek przerwania dostawy prądu oraz kosztów naprawy.

Przykład: Koparka uszkadza kabel wysokiego napięcia na osiedlu mieszkaniowym. Uszkodzenie powoduje, że ponad stu mieszkańców pozbawionych jest prądu przez jedną godzinę. Całkowity koszt to około 200 000 koron.

Środki bezpieczeństwa

- **Działalność budowlana**

Jeśli pracujesz przy użyciu maszyn budowlanych, leśnych lub innych urządzeń o dużym zasięgu, sprawdź, czy w pobliżu miejsca pracy znajdują się linie wysokiego napięcia. Każda praca wykonywana w zasięgu 30 m musi zostać oceniona przez brygadzystę do spraw bezpieczeństwa zatwierdzonego przez Elvię.



- **Wykopy, prace wiertnicze oraz wykonywanie instalacji z ścianek szczelnych**

Zanim przystąpisz do wykopów lub prac wiertniczych zadбай o identyfikację podziemnych instalacji. Przy pracach w odległości mniejszej niż 5 m od kabla sieci regionalnej, zawsze należy powiadomić Elvię.



Identyfikacja podziemnej instalacji jest darmowa

- **Wycinka drzew**

Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką drzew w pobliżu linii wysokiego napięcia, zawsze skontaktuj się z operatorem systemu przesyłowego w celu inspekcji oraz ustalenia właściwych środków bezpieczeństwa.



- **Składowanie pod liniami**

Składowanie bezpośrednio pod liniami jest niedozwolone. Skontaktuj się z Elvią w celu uzgodnienia składowania w pobliżu linii wysokiego napięcia.



- **Podnośniki koszowe**

Zanim rozpoczniesz pracę z użyciem podnośników koszowych, upewnij się, czy w pobliżu nie znajdują się linie wysokiego napięcia. Jeśli praca będzie odbywać się w odległości mniejszej niż 30 m od sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia, należy powiadomić o tym Elvię.





Skontaktuj się z nami

Geomatikk

Telefon: **915 09 146**

Pon-pt 07.00 – 16.00

(całodobowy w nagłych przypadkach)

Adres e-mail: gravemelding.oslo@geomatikk.no

Strona internetowa: ledningsportalen.no

- Identyfikacja podziemnych instalacji i zapytanie o lokalizację instalacji podziemnych

Elvia

Telefon całobobowy

Innlandet: **62 12 30 00**

Oslo/Viken: **22 44 10 40**

- Uszkodzenie kabla, linii
- Działalność budowlana w pobliżu linii wysokiego napięcia
- Wykopy/prace wiertnicze/wykonanie instalacji z ścianek szczelnych
- Wycinka drzew
- Składowanie/transport pod liniami wysokiego napięcia

W przypadku pracy wykonywanej bliżej niż wynosi bezpieczna odległość skontaktuj się z zatwierdzonym wykonawcą, ewentualnie z **gravevarsel@elvia.no**

W razie wątpliwości zapytaj nas

Obsługa klienta.

Tel: 02024

Pon-pt kl 9-16

Śledź nas.

elvia.no

facebook.com/elviaoffisiell

