

friwa® Abwassertechnik

Technische Dokumentation



CREABETON

Inhaltsverzeichnis

1	Abscheidesysteme für ölhaltige Abwasser	4
1.1	Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten friwa®-sep	4
1.2	Lösungsbeispiel aus dem Garagengewerbe	5
1.3	Funktionsweise von selbsttätigem Abschluss und Koaleszenzfilter in Mineralölabscheideanlagen friwa®-sep	7
1.4	Dimensionierungsgrundlagen für Mineralölabscheider friwa®-sep	7
1.5	Dimensionierungsgrundlagen für Schlammfänge friwa®-sep	8
1.6	Einbau von Mineralölabscheideanlagen friwa®-sep	9
1.7	Betrieb und Wartung von Mineralölabscheideanlagen friwa®-sep	10
1.8	Versetzanleitung und allgemeine Hinweise friwa®	11
1.9	friwa® Abwasserreinigungskonzepte (Abscheideanlagen)	13
1.10	friwa® Abscheidesysteme	23
C0001	friwa®-sep Schlammfänge SF	24
C0001	friwa®-sep Schlammfänge SF	25
C0002	friwa®-sep Mineralölabscheider MA	26
C0003	friwa®-sep Mineralölabscheider MAS	27
C0004	friwa®-sep Mineralölabscheider MAK	28
C0005	friwa®-sep Mineralölabscheider MAKs	29
C0101	friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MA mini	30
C0101	friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MA	31
C0102	friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAS	32
C0103	friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAK	33
C0104	friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAKS	34
C0105	friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAS/ORB	35
C0105	friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAS/ORB AdBlue	36
C0106	friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAKS/ORB	37
C0301	friwa®-sep Kompaktanlagen MA/STB	38
C0302	friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MA/STB	39
C1001	friwa®-sep Ölrückhaltebehälter ORB	40
C1005	friwa®-sep Ethanolrückhaltebecken ERB	41
C2001	friwa®-sep Tauchwandsammler TWS	42
C2005	friwa®-sep Schlammgruben SG	43
2	Abscheidesysteme für fetthaltige Abwasser	44
2.1	Fettabscheider friwa®-fat	44
2.2	Lösungsbeispiel aus der Gastronomie	44
2.3	Dimensionierungsgrundlagen für Fettabscheider friwa®-fat	45
2.4	Dimensionierungsgrundlagen, Einbau, Betrieb und Wartung für Fettabscheider friwa®-fat	47
C0401	friwa®-fat Schlammfänge SFF	49
C0402	friwa®-fat Fettabscheider FA	50
C0501	friwa®-fat Kompaktanlagen SFF/FA	51
3	Förder- und Speichersysteme für Frisch- und Brauchwasser	52
C4001	friwa®-pump Pumpenschachtunterteile PS Neutra Plus	52
C4011	friwa®-pump Pumpenschächte PS Neutra	53
C4021	friwa®-pump Pumpenschächte PS Häny	54
C4401	friwa®-rec Stapelbehälter STB	55
C4601	friwa®-rec Entnahmebecken PEB	56

4	Retention und Hochwasserschutz	57
C4702	friwa®-rain 3P Gartenfilter GF	57
C4702	friwa®-rain 3P Gartenfilter VF Combi	58
C4702	friwa®-rain 3P Gartenfilter XL	59
C4703	friwa®-sep Lamellenklärer SFK	60
C4704	friwa®-rain 3P Volumenfilterschacht VF	61
C4705	friwa®-rec Retentions- und Drosselschacht RDS	62
C4706	friwa®-rec Abflussregler-Wirbeldrossel für Regenwasser ARRD	63
C4707	friwa®-rec Abflussregler-Wirbeldrossel für Schmutzwasser ARCYDX	64
C4708	friwa®-rec Abflussregler-Wirbeldrossel für Mischwasser AREB	65
C5001	friwa®-fix Umlenkschächte ULS	66
C5002	friwa®-fix Absperrschächte ASS	67
C8525	friwa®-rec GRAF EcoBloc	68
C8526	friwa®-rec GRAF VARIO 800	69
5	Dach- und Strassenabwasser	70
C8003	friwa®-saba 3P Heavy Traffic	70
C8006	friwa®-saba 3P friwaVinci	71
C8010	friwa®-saba 3P Heavy Traffic 1500	72
C8004	friwa®-saba Filterschacht Typ FS 2	73
C8205	friwa®-dawa Metall	74
6	Zubehör/ Einzelteile	75
C0310	friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen	75
C9001	friwa®-tub Betonbehälter	76
C9010	friwa®-tub Schachtringe	78
C9010	friwa®-tub Schachtringe	79
C9016	friwa®-tub Bearbeitungszuschläge für Kernbohrungen	80
C9020	friwa®-tub Abdeckplatten	81
C9020	friwa®-tub Abdeckplatten	82
C9025	friwa®-tub Konen	83
C9030	friwa®-tub Keilgleitdichtungen	84
C9041	friwa®-tub Lastausgleichsringe	85
C9201	Innenanstriche pH-beständig	86
C9301	friwa®-tub Gleitmittel	87
C9401	friwa®-alarm Überwachungsanlagen	88
7	Trinkwassersysteme	90
B0001	friwa®-quell Brunnenstuben	90
B0201	friwa®-quell Reservoirs	91
8	Klärsysteme für häusliche Abwasser	92
8.1	Klärsysteme	92
8.2	Gewässerschutz	92
C3001	friwa®-clar Klärgruben KG	93
C3502	friwa®-klaro ONE Kleinkläranlage SBR	95
C3501	friwa®-klaro Kleinkläranlagen SBR	96

1 ABSCHIEDESYSTEME FÜR ÖLHALTIGE ABWASSER

1.1 Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten friwa®-sep

Einleitung

Müssen zum Schutz von Gewässern und Kanalisationssystemen verschiedene Mineralölprodukte aus dem Schmutzwasser zurückgehalten werden, kann ein friwa®-sep Mineralölabscheider mit Schlammfang oder eine friwa®-sep Kompaktanlage eingesetzt werden.

Mineralölprodukte im Abwasser können bei folgenden gewerblichen oder industriellen Betrieben anfallen:

- Tankstellen
- Werkhöfen
- Mineralölumschlagplätzen
- Garagengewerbe
- Autowaschanlagen
- Malergewerbe
- Metallverarbeitung
- Chemische Industrie
- Landmaschinen-gewerbe

Projektierungsgrundlagen

- Eidg. Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998
- Eidg. Verordnung über den Umschlag von Erdölen und Mineralölprodukten vom 26. August 1977
- Wegleitung für die Vorbehandlung und Entsorgung von Abwässern aus dem Auto- und Transportgewerbe
- SN 592000, Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung
- DIN 1999 Wartung und bedarfsorientierte Entleerung von Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten nach den Normen der Reihe DIN 1999
- DIN 1999-100 Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten – Teil 100: Anforderungen für die Anwendung von Abscheideanlagen nach SN_EN 858-1 und SN_EN 858-2 – DIN 1999-100
- SIA 190, Kanalisationen


Bewilligung

Die Genehmigung des Projektes durch die zuständige Behörde ist Voraussetzung für die Ausführung.

In der Regel sind folgende Planunterlagen abzugeben:

- Katasterplan des Grundstückes
- Projekt mit Berechnung über die Entwässerung
- Pläne bestehender und neuer Abwasseranlagen

1.2 Lösungsbeispiel aus dem Garagengewerbe

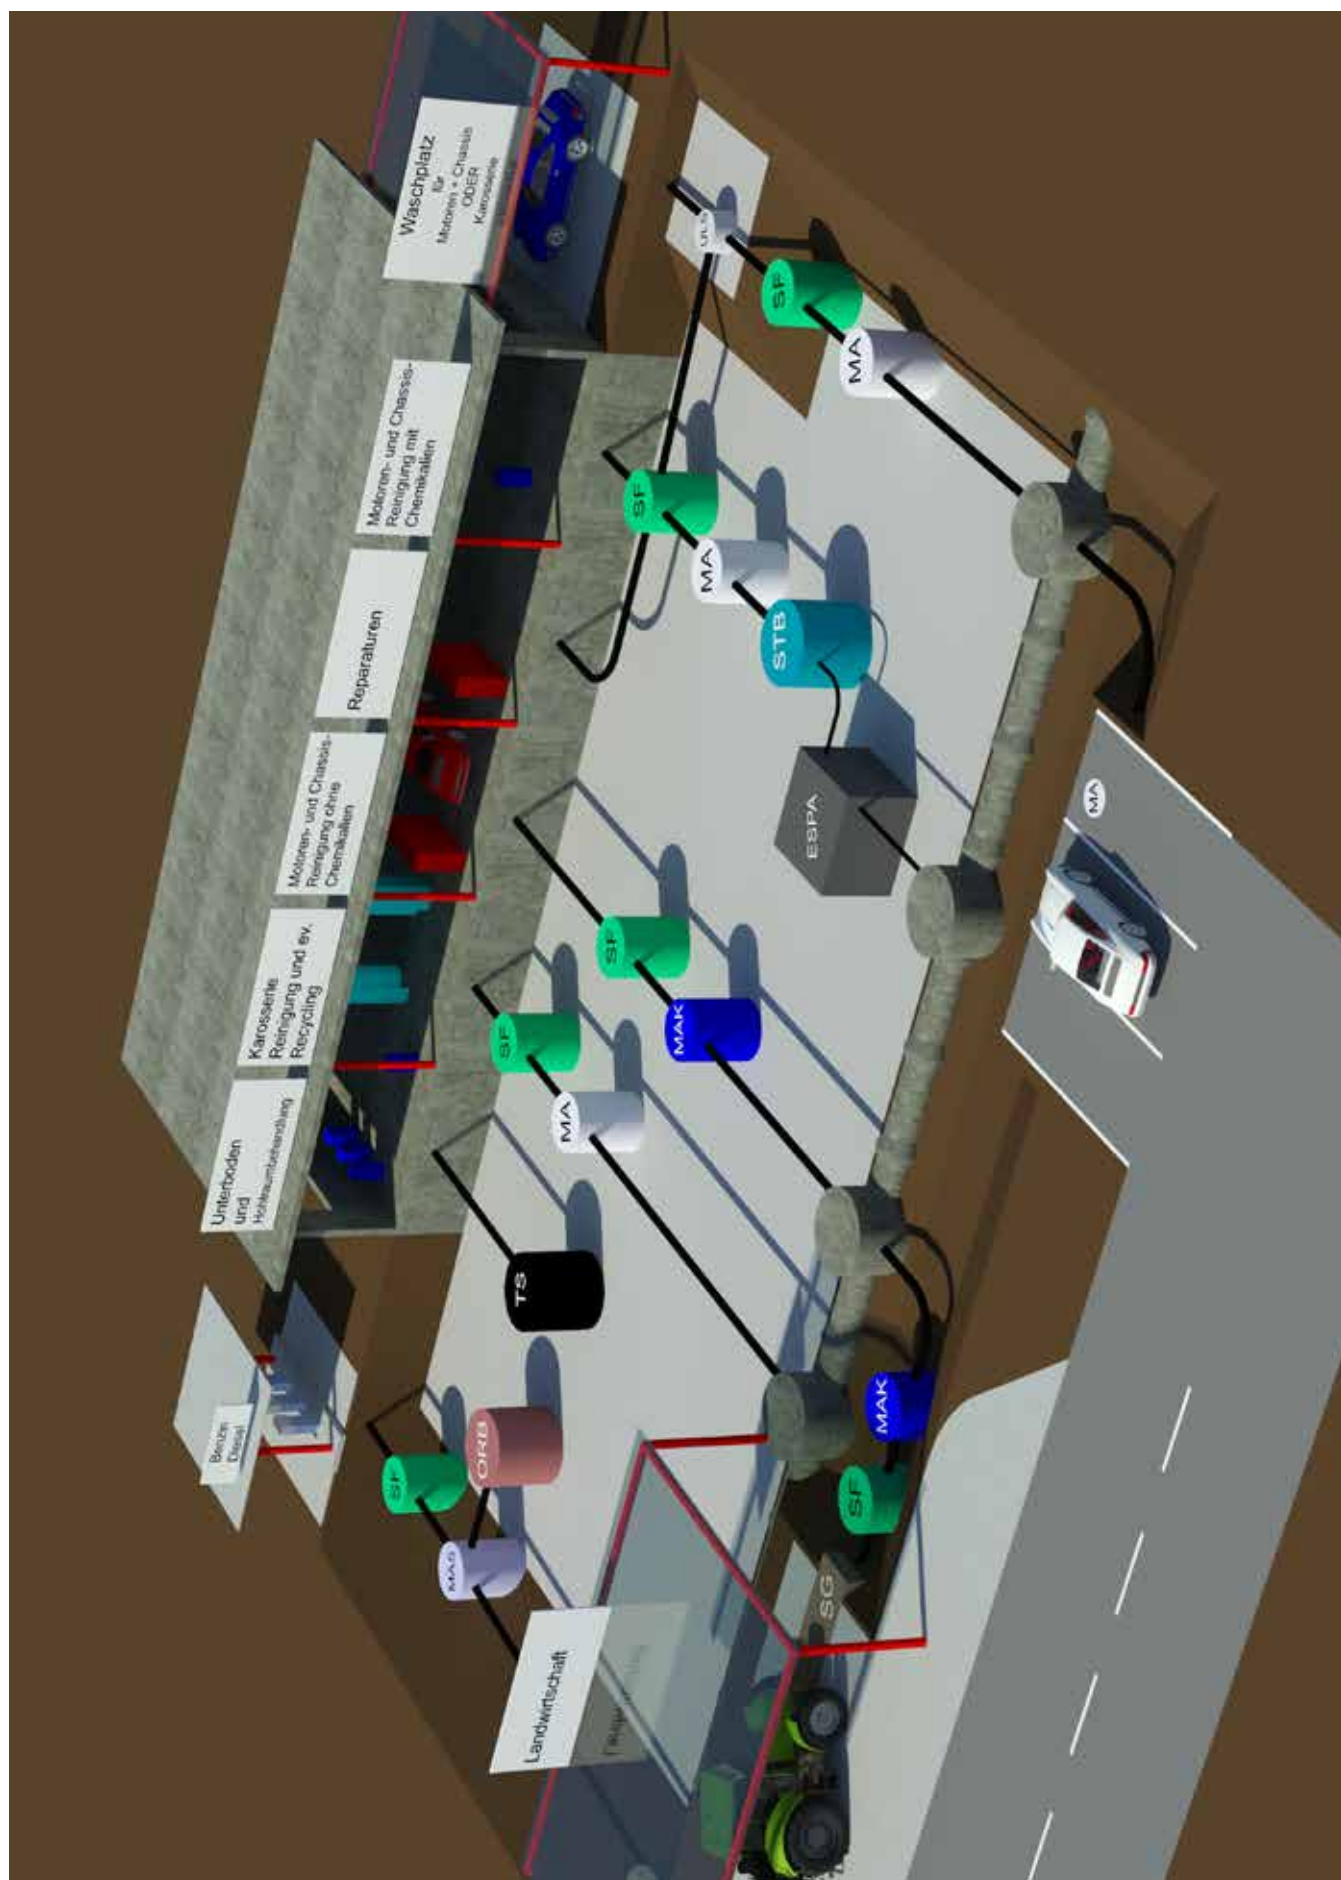

Funktionsbeschreibung

Ein flüssiger oder fester Körper, der sich in einer Flüssigkeit befindet, verhält sich immer gleich:

- Entspricht sein spezifisches Gewicht demjenigen des Mediums, schwebt es. Ist das spezifische Gewicht grösser, sinkt er und ist es kleiner, so steigt es auf.

Nicht zu unterschätzen ist der Anfall von Kohlenwasserstoffen bei Strassenanlagen wie:

- Autobahnen
- Hauptstrassen
- Grossen Verkehrsknoten
- Parkplätzen

Werden neben Mineralölen auch Treibstoffe mit wasserlöslichen Substanzen umgeschlagen, müssen diese gesondert zurückgehalten werden. Solche Gemische können bei folgenden gewerblichen oder industriellen Betrieben anfallen:

- Tankstellen
- Werkhöfen
- Mineralölumschlagplätzen
- Garagengewerbe
- Chemische Industrie
- Landmaschinengewerbe
- Lagerplätze
- Altmittel-Lagerplätze
- Landwirtschaft – Forstwirtschaft

Dieser Effekt wird in der Abscheidetechnik genutzt. Die Grösse der Auftriebs- und Sinkgeschwindigkeit sind von der Dichtedifferenz von Flüssigkeit und Körper, vom Volumen des Körpers und von der Temperatur abhängig.

In der Abwassertechnik ist die Grundflüssigkeit Wasser, das ein spezifisches Gewicht von $\gamma = 10 \text{ kN/m}^3$ aufweist. Das heisst, die im Wasser enthaltenen Stoffe mit einem spezifischen Gewicht von $\gamma < 10 \text{ kN/m}^3$ wie Öl steigen auf und Stoffe wie Sand mit $\gamma > 10 \text{ kN/m}^3$ sinken ab.

Die Auftriebs- und Absinkgeschwindigkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sie bestimmt die erforderliche Aufenthaltszeit des Abwassers in einem Abscheider, um die gesetzlich vorgeschriebenen Ablaufwerte einhalten zu können.

Ein richtig dimensionierter Abscheider kann einen Wirkungsgrad von über 95% erreichen. Die Strömungsgeschwindigkeit, die aus der Querbeschleunigung resultiert, wirkt sich störend aus. Sie kann die Abscheidewirkung beeinträchtigen oder bei Kurzschlussströmung sogar aufheben.

Die Mineralölabscheideanlagen friwa®-sep werden in der Regel als behälterartige Schächte konzipiert. Die Abscheidebehälter sind zusätzlich mit einer Einlauf- und Auslaufschikane ausgerüstet. Diese bremsen die Strömung und verteilen das Abwasser auf die nutzbare Abscheideoberfläche, damit die Auftriebs- und Absinkkräfte optimal wirken können.

Chemische Beständigkeit

In der Regel sind Leichtflüssigkeiten, die auf der Basis von Erdöl hergestellt werden, säurefrei und greifen den Beton nicht an.

Schädlichkeitsgrade von Leichtstoffflüssigkeiten bei Beton

Substanz	Schädlichkeitsgrad
Anthracenöl	1
Ätherische Öle	1
Benzin	0
Benzol	0
Dieselöl	1
Bio-Ethanol	4–5*
Harnstoffe (AdBlue)	4–5*
Heizöl	0–1
Leichtöl	0–1
Leinöl	3*
Mineralöle	0
Petroleum	1
Phenol	2–3*
Schweröl	0
Terpentinöl	0


* Schutzanstrich empfohlen, siehe C 92 02 Seite 62

Legende Schädlichkeitsgrad


0	Völlig unschädlich	3	Deutliche Angriffe
1	Sehr geringe Wirkung	4	Gefährlich
2	Schwache Wirkung	5	Sehr gefährlich

1.3 Funktionsweise von selbsttätigem Abschluss und Koaleszenzfilter in Mineralölabscheideanlagen friwa®-sep


Funktionsweise Koaleszenzfilter (MAK/MAKS)

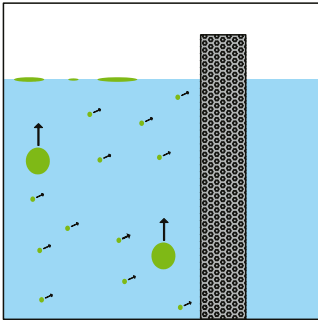

- Koaleszenzfilter sammelt mit der Wasserströmung kleine Öltropfen an

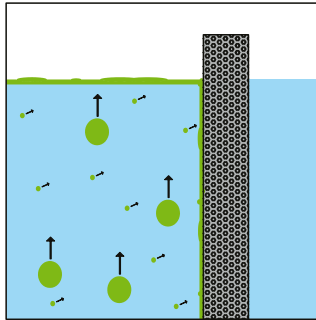


- Öltropfen haften am ölfreundlichen Material des Koaleszenzfilters an
- Ölfilm auf dem Filter wird immer grösser

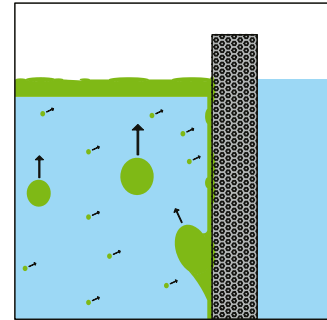


- Filteroberfläche ist mit Öl bedeckt
- Grosse Öltropfen lösen sich und schwimmen zur Wasseroberfläche
- Öl ist jetzt vom Wasser abgeschieden


Funktionsweise selbsttätiger Abschluss (MAS/MAKS)

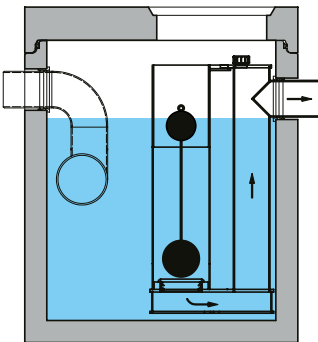

- Tarterter Schwimmer schwimmt an der Oberfläche
- Auslauf ist offen

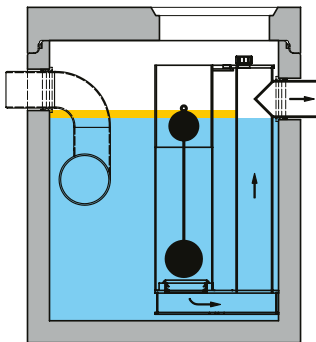

- Öl läuft in den Abscheider und schwimmt an der Oberfläche
- Schwimmer sinkt mit dem Wasser langsam ab

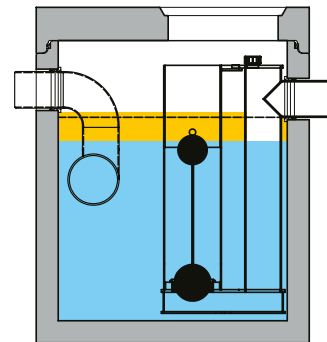

- Schwimmerfuss setzt sich bei einer bestimmten Ölmenge auf den Auslauf
- Auslauf ist zu

1.4 Dimensionierungsgrundlagen für Mineralölabscheider friwa®-sep

Die Typenbezeichnung ist in NS angegeben. Die Nenngrösse (NS) ist ein Kennwert und entspricht dem maximal zulässigen Durchfluss in l/s der zu reinigenden Abwassermenge.

Berechnung von Nenngrössen (NS)

Formel: $NS = (Q_r + f_x \times Q_s) \times f_d$

NS = Nenngrösse

Q_r = Maximaler Regenabfluss (l/s)

Q_s = Maximaler Schmutzwasserabfluss (l/s)

f_d = Dichtefaktor der massgebenden Leichtflüssigkeit

f_x = Erschwernisfaktor in Abhängigkeit von der Art des Abflusses

Q_r Regenwasseranfall

Die an Mineralölabscheider anzuschliessenden unüberdachten Einzugsflächen sollten möglichst klein gehalten werden. Von offenen Überdachungen (z.B. Tankstellen) sind wegen Schlagregenanfall 25% der Dachfläche als unüberdachte Fläche einzurechnen.

unüberdachte Einzugsfläche	in m ²
Überdachungen: 25% der Fläche	in m ²

Massgebender Regenwasseranfall Q_r = Summe in m² × 0,03 l/s

Q_s Schmutzwasseranfall

Wasser-Zapfstelle Ø ½"	0,5 l/s	einfache Bürstenwaschanlage für PW	2,0 l/s
Wasser-Zapfstelle Ø ¾"	1,0 l/s	Bürstenwaschanlage für LWK	2,0–3,0 l/s
Wasser-Zapfstelle Ø 1"	1,7 l/s		gemäss Angaben
mobile Waschgeräte (Hochdruckreiniger)	1,0–2,0 l/s	Waschstrassen	Lieferant Waschanlage

Massgebender Schmutzwasseranfall **Q_s = Summe in l/s**

f_d Dichtefaktor (im Normalfall gilt 1,0)

Leichtflüssigkeit Dichte	– 0,85 g/cm ³	Dichtefaktor 1
Leichtflüssigkeit Dichte	0,85 – 0,90 g/cm ³	Dichtefaktor 2
Leichtflüssigkeit Dichte	0,90 – 0,95 g/cm ³	Dichtefaktor 3

f_x Erschwernisfaktor

zum Behandeln von Schmutzwasser (gewerbliches Abwasser) aus industriellen Prozessen, aus Fahrzeugwaschanlagen, der Reinigung von överschmutzten Teilen oder aus anderer Herkunft, z. B. Tankstellen-Abfüllpunkten	Erschwernisfaktor 2
zum Behandeln von överschmutztem Regenwasser (Regenabfluss) von undurchlässigen Flächen, z. B. Parkplätzen, Strassen, Werkhöfen	ohne Bedeutung, da Q _s = 0 (nur Regenwasser)
um unkontrolliert auslaufende Leichtflüssigkeit zum Schutz der umgebenden Flächen zurückzuhalten	Erschwernisfaktor 1

1.5 Dimensionierungsgrundlagen für Schlammfänge friwa®-sep

Die Typenbezeichnung entspricht nicht der Nenngrösse in l/s sondern wird durch den effektiven Schlammanfall bestimmt (gem. SN_EN 858-1).

Allgemeines

Schlammfänge dürfen nur durch die hierfür vorgesehenen Zuläufe beschickt und so angeordnet werden, dass ein Einlauf von oben nicht möglich ist, d.h. dem Schlammfang ist immer ein Einlaufschacht oder eine Entwässerungsrinne vorzuschalten. Den Abscheidern müssen ausreichend grosse Schlammfänge vorgeschaltet werden.

Schlammfangvolumen

Das Mindestvolumen von Schlammfängen kann im Allgemeinen anhand der Nenngrösse des nachgeschalteten Mineralölabscheiders nach folgender Tabelle bestimmt werden.

Schlammanfall	Beispiele	Volumen Liter
gering nur für Mineralölabscheider kleiner NS 10 ausgenommen überdachte Parkflächen	- Prozessabwasser mit definierten geringen Schlamm Mengen - alle Regenauffangflächen auf denen nur geringe Mengen an Schmutz anfällt (z.B. überdachte Tankstellen)	$\frac{100 \times NS}{f_d}$ a
mittel	- Tankstellen mit offener Einzugsfläche - PW-Wäsche von Hand - Abwasser aus Reparaturwerkstätten - Fahrzeugabstellflächen - Kraftwerke, Maschinenbaubetriebe	$\frac{200 \times NS}{f_d}$ b
gross	- Waschplätze für Baustellenfahrzeuge - Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen - LKW-Waschstände - Portalwaschanlagen	$\frac{300 \times NS}{f_d}$ c

Bei Waschstrassen muss das Schlammfangvolumen mindestens **5000 Liter** betragen.

Das Gesamtvolumen kann auf mehrere Schlammfänge aufgeteilt sein.


- a Nicht für Abscheider grösser als oder gleich NS10, ausgenommen überdachte Parkflächen
- b Mindestschlammfangvolumen 600 Liter
- c Mindestschlammfangvolumen 5000 Liter

1.6 Einbau von Mineralölabscheideanlagen friwa®-sep

Einbaustelle

Mineralölabscheideanlagen sind nahe der Abwasseranfallstelle, jedoch möglichst nicht in geschlossenen Räumen einzubauen. Für den Unterhalt bzw. die Wartung der Mineralölabscheideanlagen friwa®-sep und Ölrückhaltebehälter friwa®-sep ist der Standort so zu wählen, dass jederzeit der Zugang mit Reinigungsfahrzeugen möglich ist. Ebenfalls muss für die Wartung der Bauteile die Zugänglichkeit gewährleistet werden. Die Anlagen sind so einzubauen, dass keine Frostschäden entstehen können.

Werden bei den Einstiegsöffnungen zusätzliche Aufsatzstücke aufgebaut, sollten diese eine Höhendifferenz von 30 cm nicht überschreiten (Norm SN_EN 476-2011).

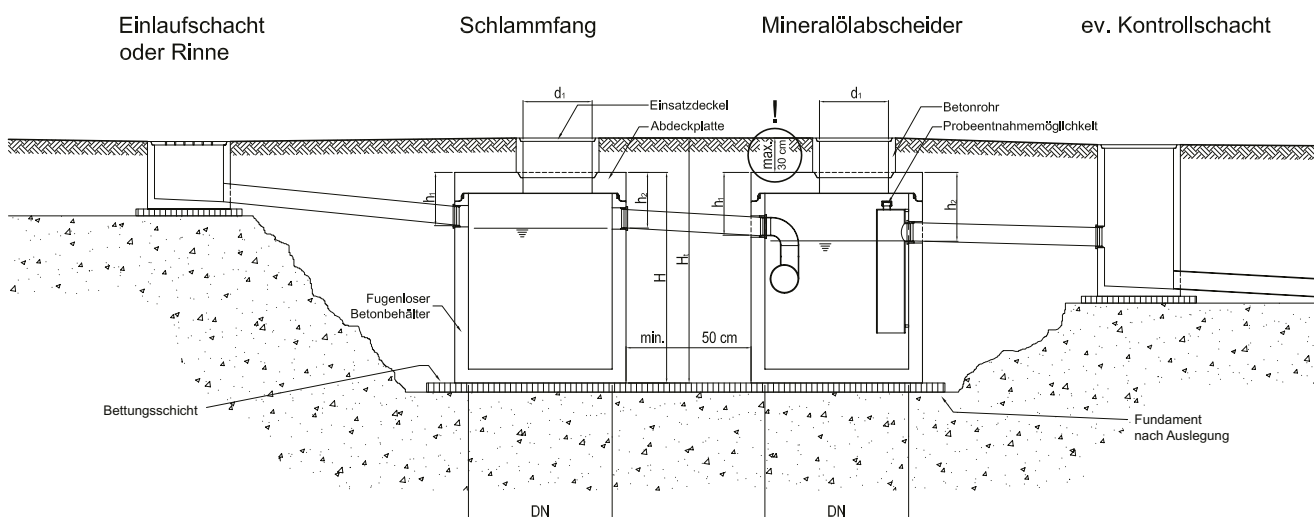

Legende

DN	Schacht Innendurchmesser	H	Anlagenhöhe inkl. Abdeckplatte
h ₁	Einlauf Normtiefe	H _l	Einbautiefe
h ₂	Auslauf Normtiefe	d ₁	Durchmesser der Einstiegsöffnung

Schutz gegen Aufstau von Leichtflüssigkeiten

Die Leichtflüssigkeit darf nicht aus der Mineralölabscheideanlage oder den Aufsatzstücken austreten. Anlagen sind so einzubauen, dass die Oberkante des Einsatzdeckels höher liegt als die Anfallstelle. Kann diese Überhöhung nicht eingehalten werden, so muss eine Überwachungsanlage friwa®-alarm eingebaut werden.

In den Anlagen muss der minimale Höhenunterschied zwischen Einlauf und Auslauf genügend gross sein, um einen Rückfluss des Schmutzwassers zu verhindern.

Bauteil

Bauteil	Minimaler Höhenunterschied Δh mm
Schlammfang (SF) friwa®-sep	20
Mineralölabscheideanlage (MA, MAS, MAK, MAKs) friwa®-sep	50
Kompaktanlage (SF/MA, SF/MAS, SF/MAK, SF/MAKS) friwa®-sep	50

Einbau und Versetzen

Einbau und Versetzen einer Anlage gemäss Versetzanleitung Creabeton Baustoff AG. Die örtlichen Vorschriften sind zu beachten. Die Einhaltung der Regeln der Baukunst ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Anlagen.

Empfehlung

Aus Unterhalt- und Wartungsgründen sollten die Kontrollöffnungen nicht höher als 30 cm erhöht werden. Falls nötig, können Schachtringe zwischen den Behälter und die Abdeckplatte eingebaut werden.

Beim Ausgang der Anschlüsse dürfen keine Sturzgefälle erstellt werden, wegen Sogwirkung.

1.7 Betrieb und Wartung von Mineralölabscheideanlagen friwa®-sep

Inbetriebnahme

Nach den Versetzarbeiten und dem Anschluss an die Kanalisation sind die Anlagen zu reinigen (Bauschutt) und mit Wasser aufzufüllen.

Die Inbetriebnahme ist der zuständigen Behörde zu melden.

Wartung

Mineralölabscheideanlagen, Schlammfänge und Ölrückhaltebehälter müssen regelmässig gewartet, geleert und gereinigt werden. Es ist notwendig, die nationalen und örtlichen Bestimmungen der Abfallentsorgung einzuhalten.

Im Normalfall sind die Anlagen halbjährlich zu kontrollieren und mindestens einmal pro Jahr durch eine zugelassene Entsorgungsfirma zu entleeren.

Das Volumen sowie die betrieblichen Erfahrungen sind für die Intervalle der Wartung, Entleerung und Reinigung massgebend. Die Entleerung sollte durchgeführt werden, wenn entweder die Hälfte des Schlammvolumens oder 80 % der Speichermenge der Leichtflüssigkeit erreicht worden ist.

Neben der Reinigung und der Entleerung der Behälter sollten bei jeder Wartung die Funktionstüchtigkeit der selbsttätigen Verschlusseinrichtung, die Durchlässigkeit des Koaleszenzfilters und die Gebrauchstauglichkeit der Warneinrichtung überprüft werden.

Die Bauteile sind nach einer Reinigung wieder mit Frischwasser zu füllen, um die Funktion der Mineralölabscheideanlage friwa®-sep zu gewährleisten.

Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten sollten alle 5 Jahre einer Generalinspektion unterzogen werden. Dabei müssen folgende Punkte überprüft werden:

- Dichtheit der Gesamtanlage
- Baulicher Zustand
- Oberflächenbeschaffenheit der inneren Beschichtung (wenn eine vorhanden ist)
- Zustand der Einbauteile
- Zustand der Warneinrichtung
- Die Tarierung der selbsttätigen Verschlusseinrichtung

Aufzeichnungen über Reinigung, Wartung und Kontrollen müssen mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden.

Das Beachten der anlagespezifischen Bedienungs- und Wartungsanleitung ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion unserer Anlagen.

Wasserproben

Eine Einrichtung an der Auslaufschikane unserer Mineralölabscheider ermöglicht die problemlose Entnahme von Wasserproben.

Sicherheit

Muss in Ausnahmefällen in Mineralölabscheideanlagen eingestiegen werden, so sind diese zu leeren und das Dampf-Luftgemisch abzusaugen. Einstiegöffnungen sind gut sichtbar abzuschränken und in der Dunkelheit zu beleuchten.

Wartungsanleitung siehe www.creabeton-baustoff.ch

1.8 Versetzanleitung und allgemeine Hinweise friwa®





Transportflaschen

- Zum Versetzen sind in Behälter und Abdeckplatte 3 resp. 4 Ankerhülsen eingegossen.
- Pro Ankerhülse ist eine Transportflasche mit dazugehöriger Schraube satt anzuziehen. (Hinweis Transportflaschen beachten)
- Die Transportflaschen sind für das Versetzen in ungefülltem Zustand ab befestigtem Boden bemessen.
- Behälter dürfen nicht ruckartig angehoben werden.



Untergrund, Transport und Montage

- Den Untergrund tragfähig verdichten, Magerbeton einbringen und verdichten, Oberfläche plan abziehen.
- Kettengehänge mit 3 gleich langen Kettensträngen verwenden. Länge je min. Aussendurchmesser. Aufhängewinkel $>60^\circ$.
- Punktlasten vermeiden
- Nie unter schwebende Lasten treten! Die Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten.
- Bodenstück versetzen und nach Ein- und Auslauf richten.

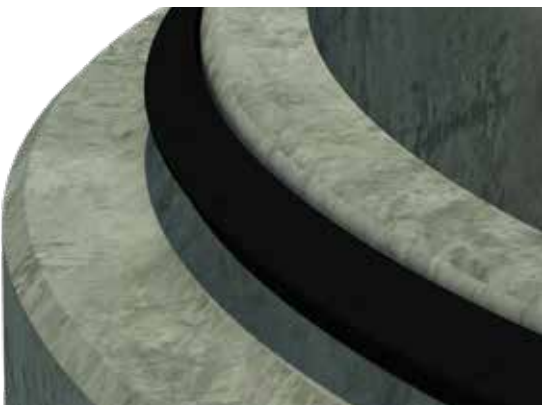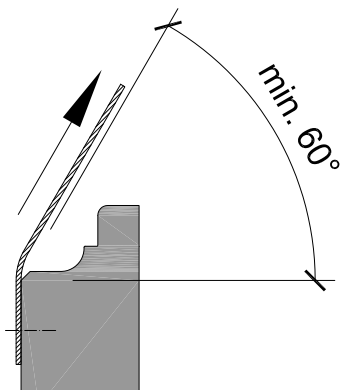


Montage Gleitdichtung

- Spitzende säubern
- Gleitdichtung aufziehen und Vorspannung gleichmässig verteilen. Darauf achten, dass die Rillen gegen den Falz gesetzt werden, so dass die Beschriftung nach der Montage der Dichtung sichtbar ist.




Versetzen Aufsatzrohre und Abdeckplatten

- Dichtung und Beton des Spitzendes und der Muffe grosszügig mit Gleitmittel versehen.
- Schachtringe und Abdeckplatte senkrecht aufgleiten lassen, auf keinen Fall mit der Baggerschaufel nach unten drücken!
- Die Abdeckplatte nach unseren Anweisungen richten: Für Fettabscheider Aussparung beim Einlauf und für Ölabscheider Aussparung beim Auslauf.

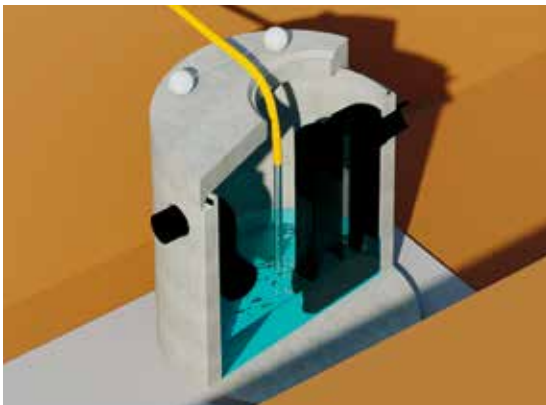

Dichtigkeitsprüfung

- Prüfung vor dem Hinterfüllen durchführen!
- Anlage und Einbauteile reinigen.
- Behälter mit Frischwasser füllen. Wichtig bei Anlagen mit Schwimmer: Der Schwimmer darf zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt werden!
- Durchführung der Dichtheitsprüfung nach SIA 190.

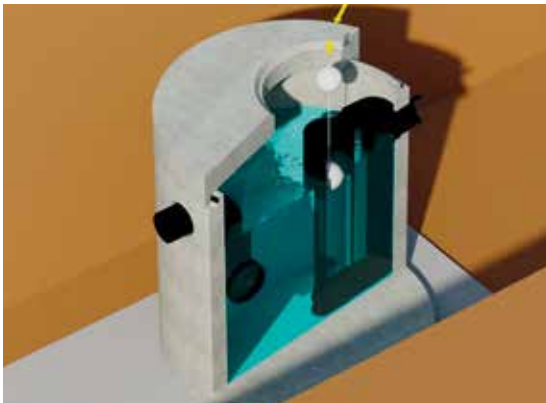

Schwimmer einsetzen (nur Anlagen mit selbsttätigem Abschluss)



- Schwimmer erst nach dem Befüllen der Anlage einsetzen. Wird der Schwimmer vor dem Befüllen gesetzt, verschliesst er den Auslauf. Beim Füllen entsteht dann ein Vakuum zwischen Schwimmer und Auslauf, so dass die Anlage nicht funktioniert.






Anschlüsse und Hinterfüllen



- Schachtanschlüsse vor Beschädigungen schützen.
- Inbetriebnahme- und Wartungshinweise beachten.
- Anlage gleichmässig hinterfüllen und sorgfältig verdichten
- Gut verdichtbares Material bis Korngrösse 100 mm verwenden.


1.9 friwa® Abwasserreinigungskonzepte (Abscheideanlagen)

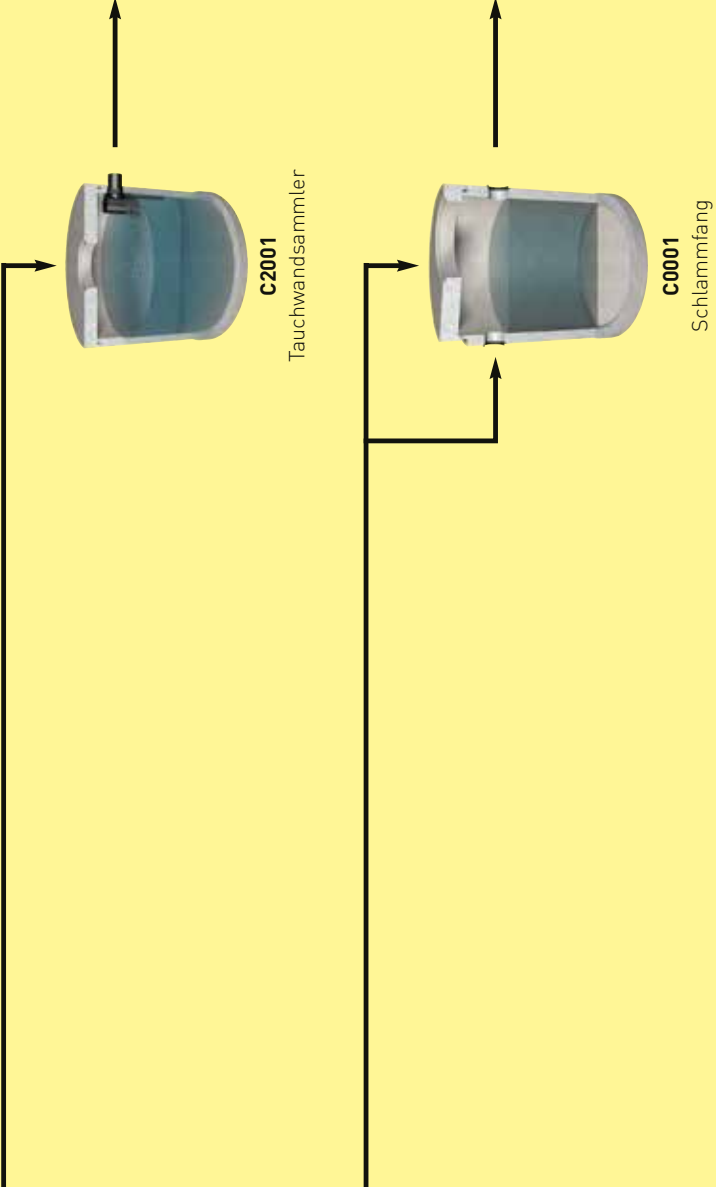
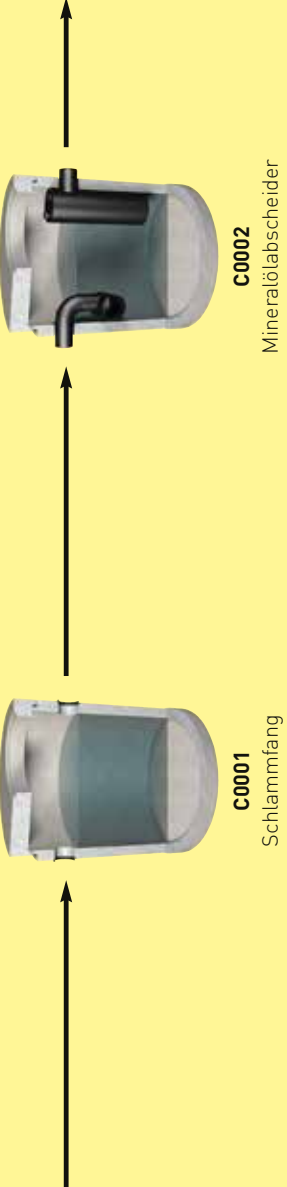
Abwasseranfallstelle	Konzeptvorschlag	Ableitung
- Zufahrten - Wege - Plätze - Parkplätze	 Bei Mischsystem in ARA; bei Trennsystem in Schmutzwasserkanal.	
- Abstellplätze für Unfall- und Abbruchautos	 ARA	

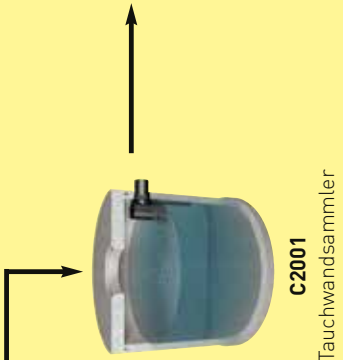
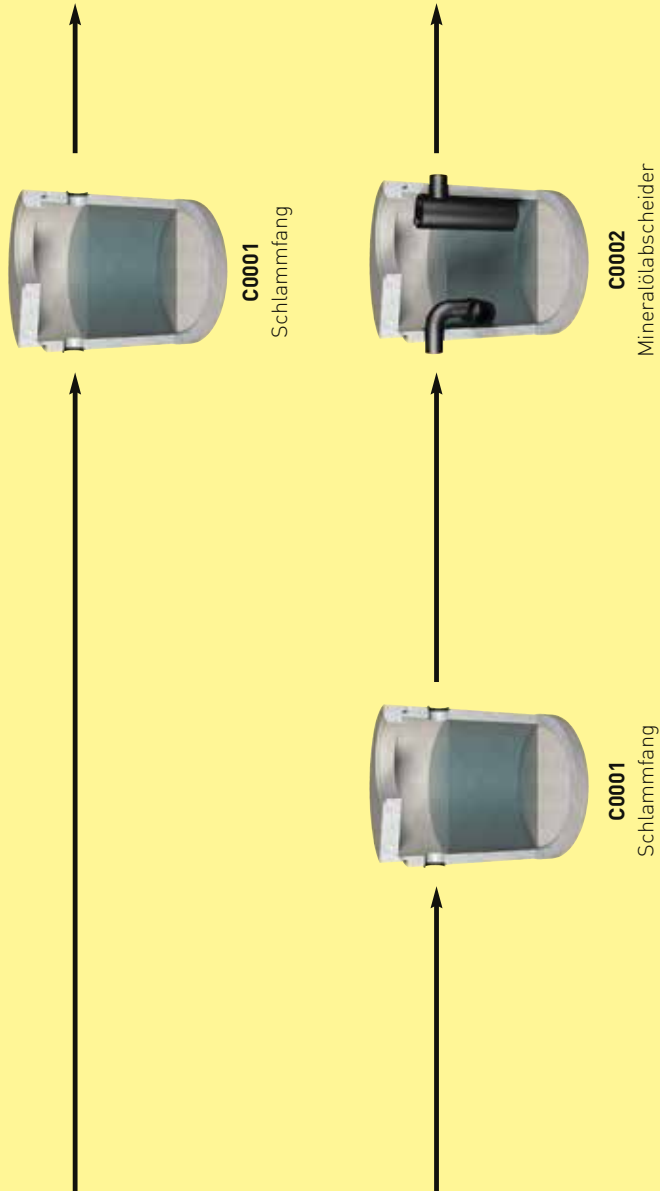
Abwasseranfallstelle	Konzeptvorschlag	Ableitung
- Umschlagplätze - Arbeitsflächen - Lagerplätze ... deren Nutzung ober- oder unterirdische Gewässer nicht gefährden kann	 C2001 Tauchwandsammler	
- Autowaschplätze bei Wohnhäusern ohne Parkdienst (Ölwechsel, Schmier-service, Reparaturen) - Einstellgaragen mit Betonboden für Personenwagen	 C0001 Schlammfang C0002 Mineralölabscheider C0001 Schlammfang ARA	

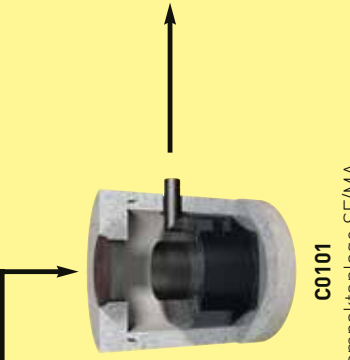
Abwasseranfallstelle	Konzeptvorschlag	Ableitung
- Umschlagplätze - Arbeitsflächen - Lagerplätze ... deren Nutzung ober- oder unterirdische Gewässer gefährden kann Hinweis Platzgestaltung sollte mittels eines flüssigkeitsdichten und chemikalienbeständigen Belag versehen sein. Plätze sind zu überdecken. Alles andere sind Speziallösungen durch UWT oder Amt	 C4401 Stapelbehälter STB	Hinweis mit Alarmanlage Schacht ohne Abfluss
- Scherenlifte - Hebebühnen - Personenlifte - Bremsprüfstände	 C0101 Kompaktanlage SF/MA	

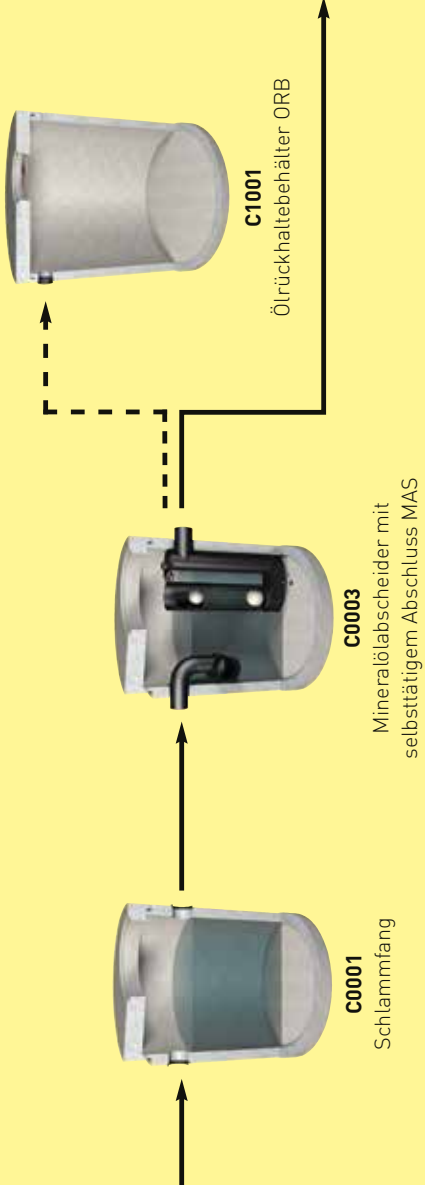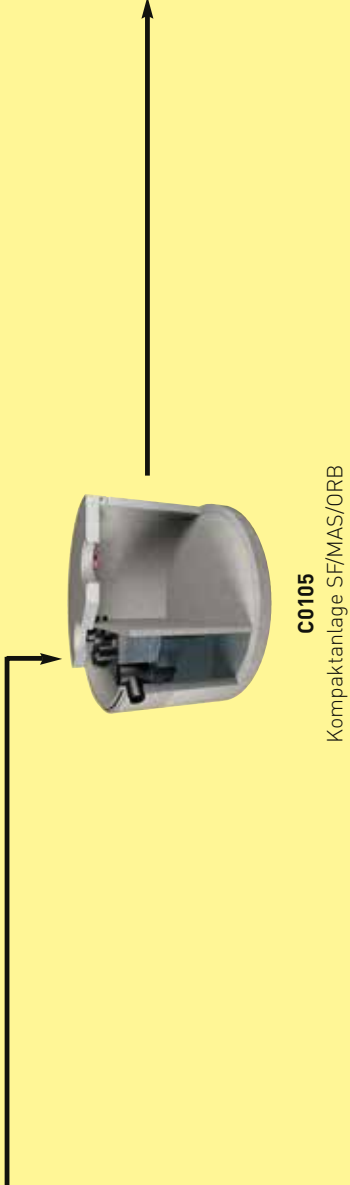
Abwasseranfallstelle	Konzeptvorschlag	Ableitung
- Tankstellen - Umschlagplätze für Erdölprodukte	 C0001 Schlammfang C0003 Minerallölabscheider mit selbsttätigem Abschluss MAS C1001 Ölrückhaltebehälter ORB  C0105 Kompaktanlage SF/MAS/ORB ARA	

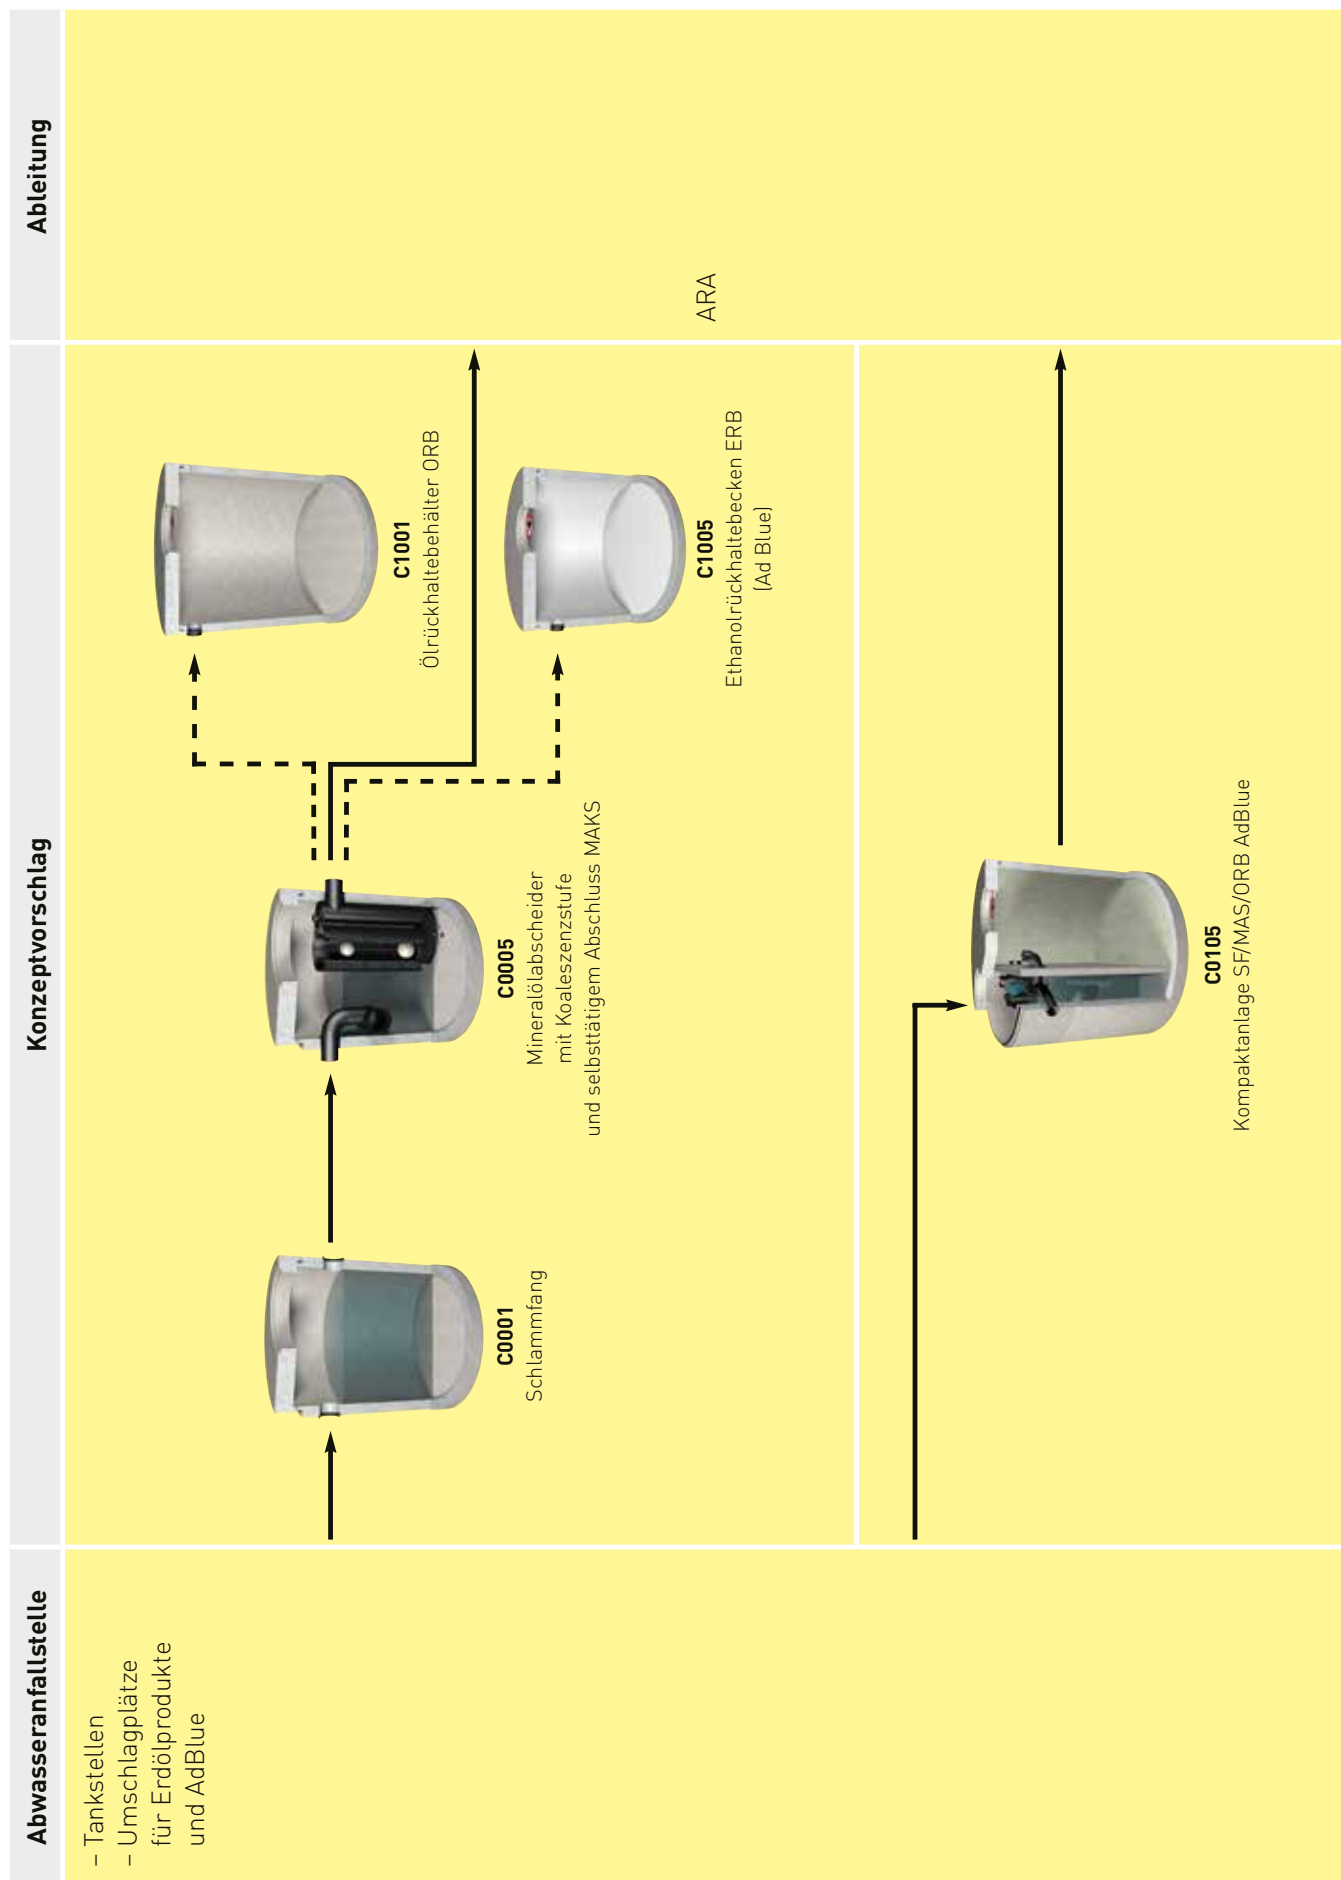

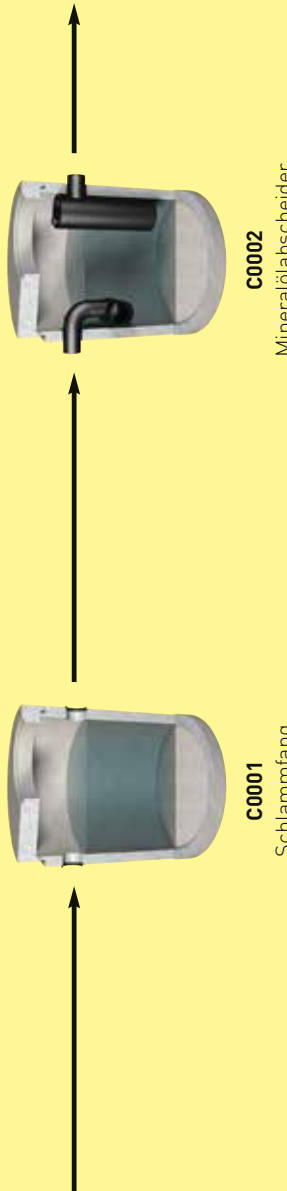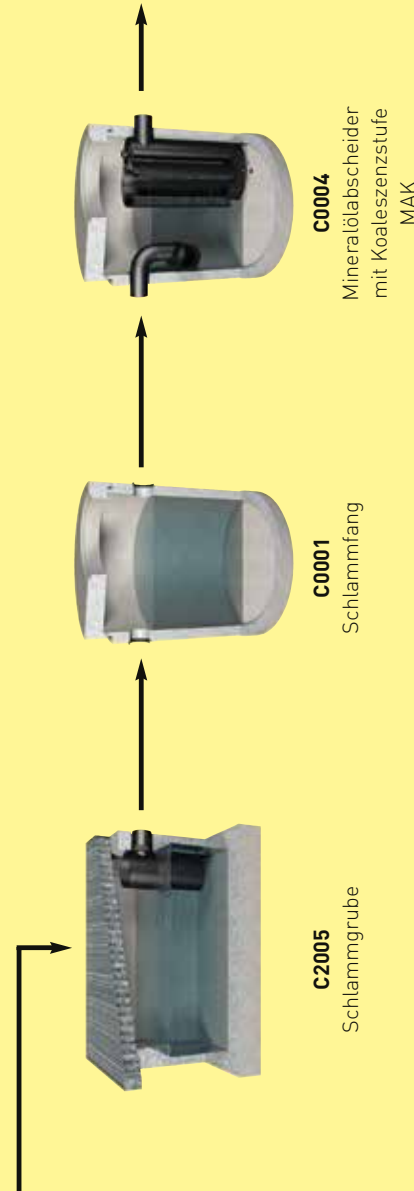Abwasseranfallstelle	Konzeptvorschlag	Ableitung
- Autoservicestellen - Reparaturwerkstätten ohne Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln - Karosseriereinigung - Selbstbedienungsreinigungsanlagen - Anlagen mit mobilen Waschgeräten (Druck < 10bar) - gewerbliche Autowaschplätze Schampoo gestattet	 C0001 Schlammfang C0002 Mineralölabscheider C0004 Mineralölabscheider mit Koaleszenzstufe MAK	ARA
- Reinigung bei Nutzfahrzeugen mit offenem Chassis - Motor- und Chassisreinigung mit Hochdruckgerät - Werkhöfe ohne Verwendung von Reinigungsmitteln	 C2005 Schlammgrube C0001 Schlammfang C0004 Mineralölabscheider mit Koaleszenzstufe MAK C0002 Mineralölabscheider	

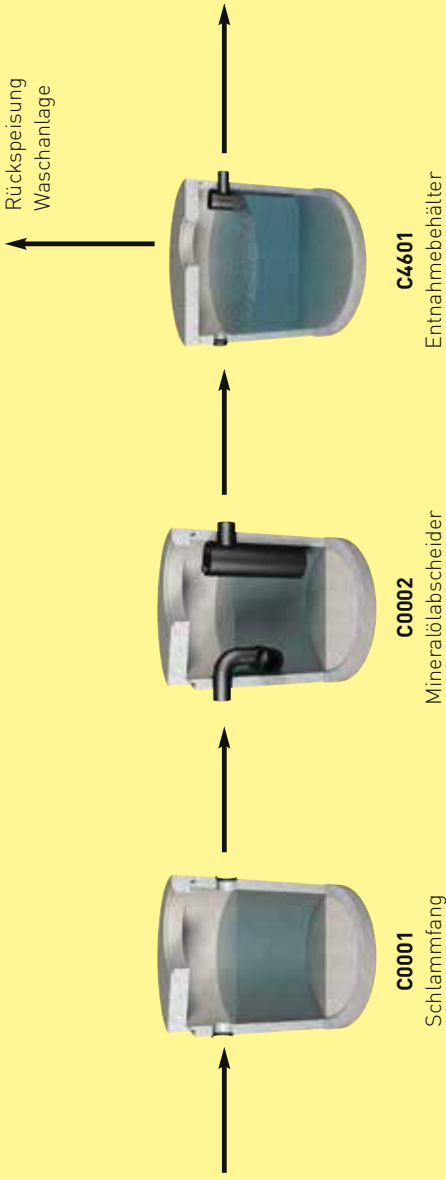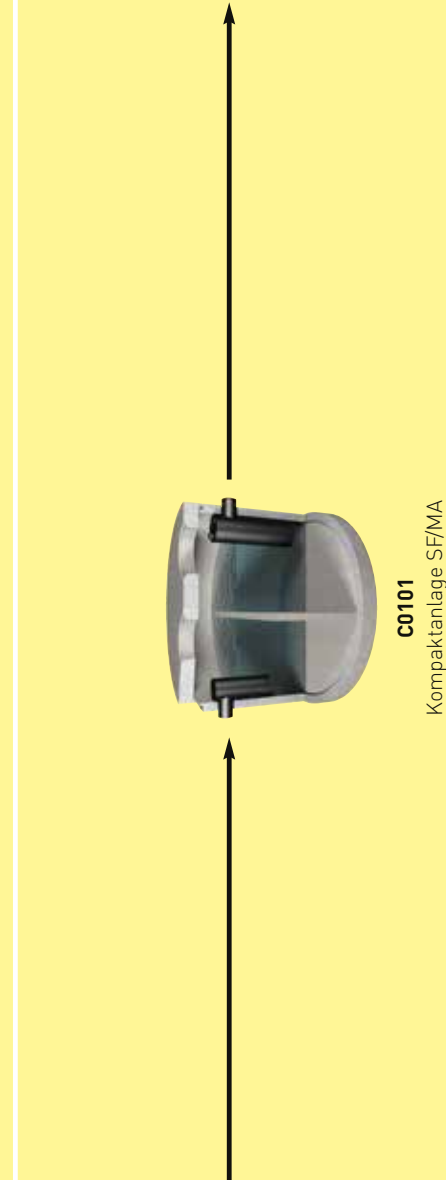
Abwasseranfallstelle	Konzeptvorschlag	Ableitung
- Fahrzeugwaschanlagen - Bürstenwaschportal mit Gebläse und Unterbodenwaschanlage	 C0001 Schlammfang C0002 Mineralölabscheider C4601 Entnahmebehälter Rückspeisung Waschanlage  C0101 Kompaktanlage SF/MA ARA	

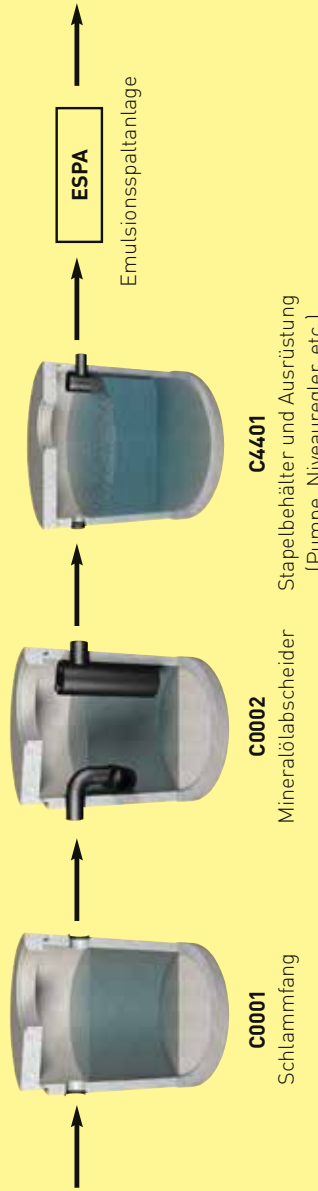Abwasseranfallstelle	Konzeptvorschlag	Ableitung
Waschplatz für: – Motorenreinigung – Chassisreinigung – Entfettung – Entwachsung ... unter Verwendung von Hochdruckgeräten und chemischen Reinigungsmitteln (emulgierte Abwässer) – Werkstätten – Garagen – Werkhöfe – Unterhaltsbetriebe – Industrie – etc.	 C0001 Schlammfang C0002 Mineralölabscheider C4401 Stapelbehälter und Ausrüstung (Pumpe, Niveauregler, etc.) ESPA Emulsionsspaltanlage	ARA
	 C0302 Kompaktanlage SF/MA/STB ESPA Emulsionsspaltanlage	

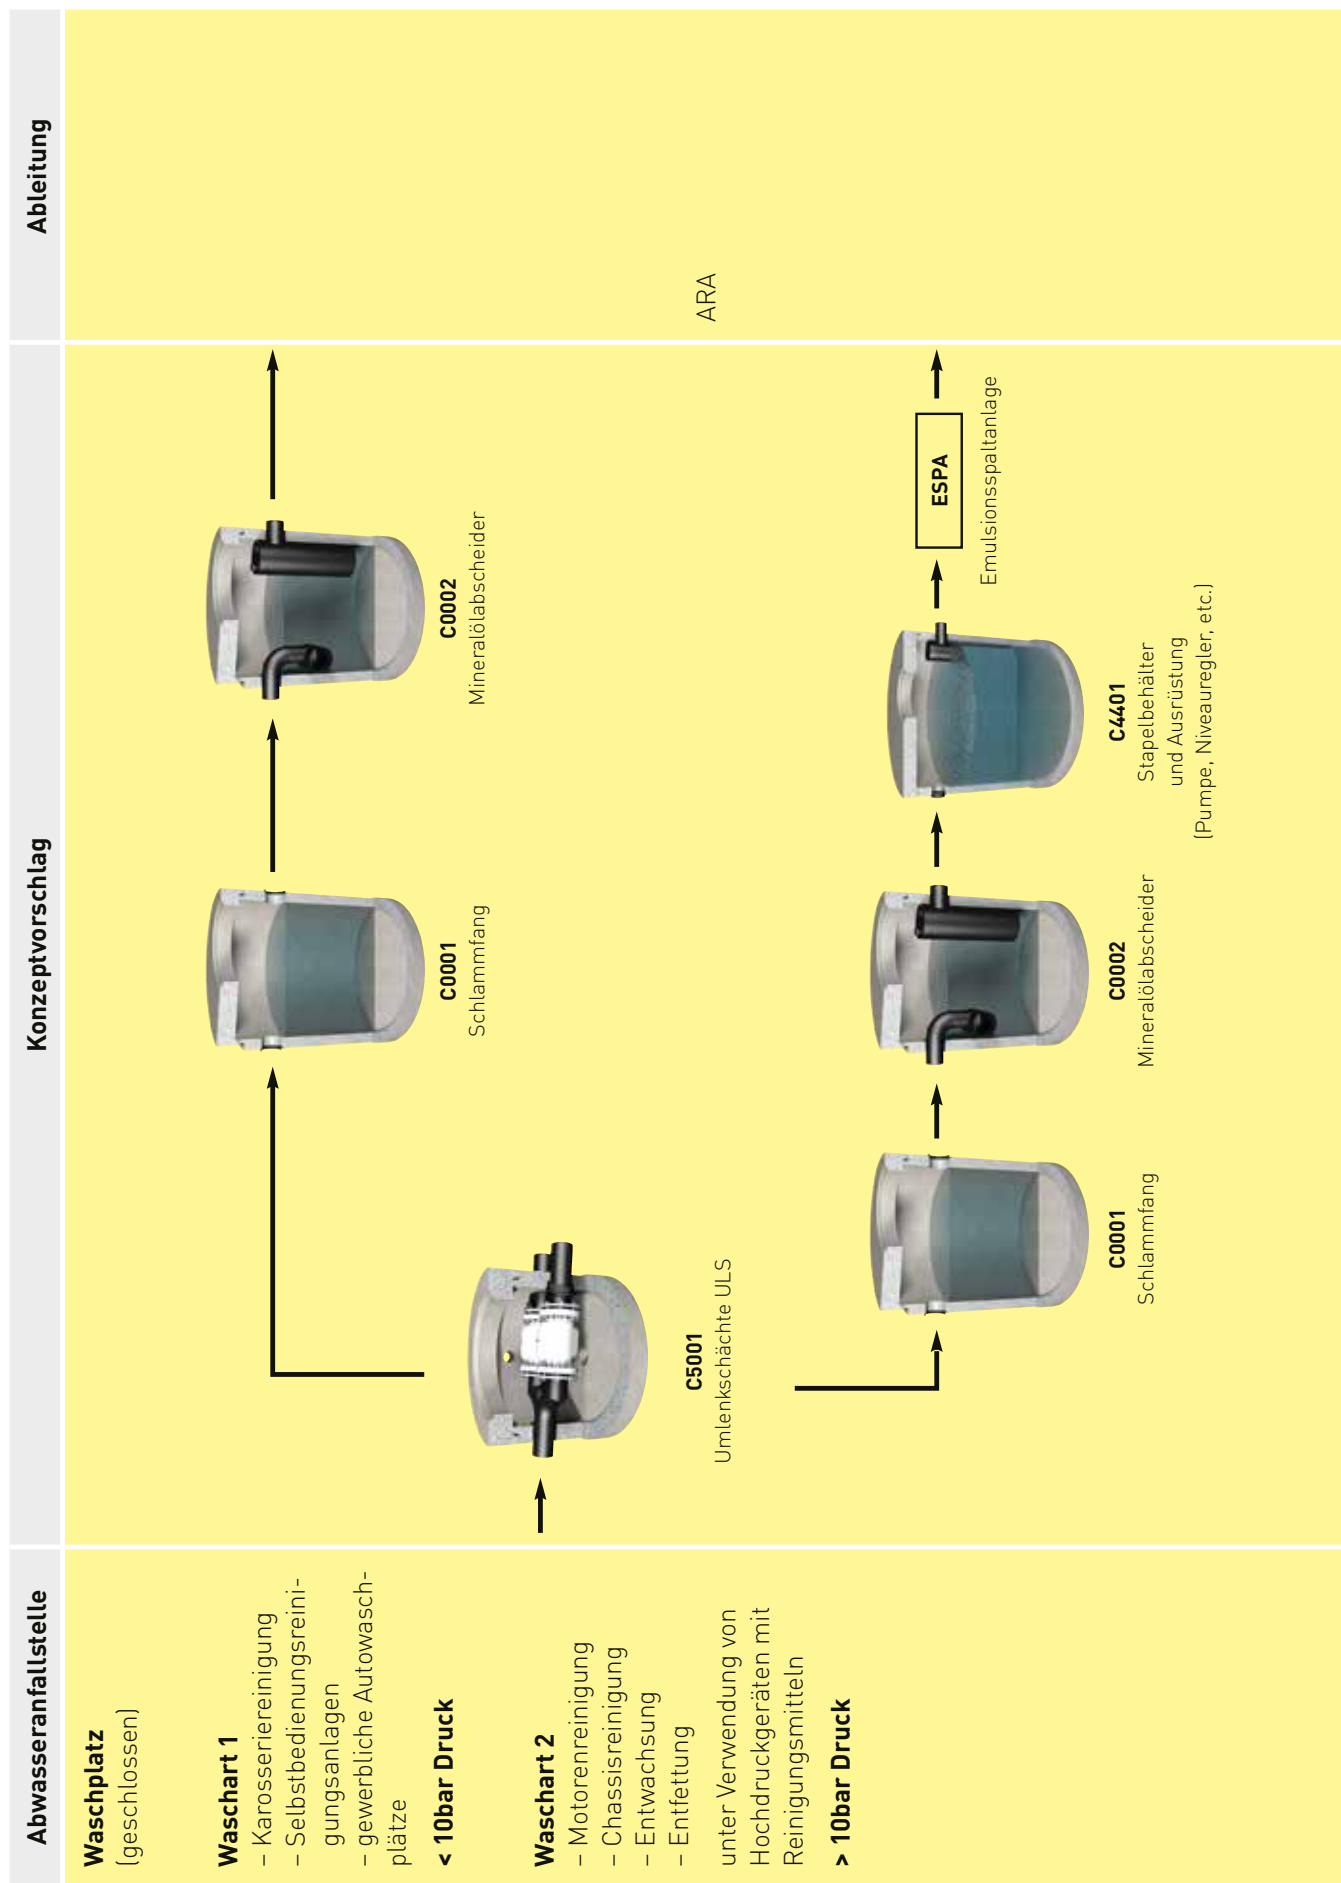

Abwasseranfallstelle	Konzeptvorschlag	Ableitung
Waschplatz (geschlossen) Waschart 1 - Karosseriereinigung mit Shampoo - Meteor (Regen)-Wasser - gewerbliche Autowaschplätze < 10bar Druck Waschart 2 - Motorenreinigung - Chassisreinigung - Entwässerung - Entfettung unter Verwendung von Hochdruckgeräten mit Reinigungsmitteln > 10bar Druck	The diagram illustrates a wastewater treatment system for car washes. It features two parallel processing lines. The left line begins with a pump (C5001) labeled 'Umlenkschächte ULS', followed by a sediment trap (C0001), a mineral oil separator (C0002), and a second sediment trap (C0001). The right line starts with a sediment trap (C0001), followed by a mineral oil separator (C0002), a storage tank with pump and level control (C4401), and an emulsion splitter (ESPA). Both lines converge at the bottom to an 'ARA' (Abwasseranfallstelle).	ARA

1.10 friwa® Abscheidesysteme

Anlage- bausteine	C2001 <i>friwa®-sep</i> Tauchwand- sammler TWS	C0001 <i>friwa®-sep</i> Schlammfang SF	C0002 <i>friwa®-sep</i> Mineralöl- abscheider MA	C0003 <i>friwa®-sep</i> Mineralöl- abscheider MAS	C0004 <i>friwa®-sep</i> Mineralöl- abscheider MAK	C0005 <i>friwa®-sep</i> Mineralöl- abscheider MAKs	C010 <i>friwa®-sep</i> Kompaktanlage SF/MA, SF/MAS, SF/MAK, SF/MAKS	C4601 <i>friwa®-rec</i> Entnahme- becken	C4401 <i>friwa®-rec</i> Stapelbehälter STB	C1001 <i>friwa®-sep</i> Ölrückhalte- behälter ORB/ERB
										
	Tauchwand- sammler werden in gewissen Regionen anstelle des Schlammfang vorgeschrieben. Darf nicht vor MA vorgeschal- tet werden	Durchfahrt- stellen, Wege, Plätze. Einsatz vor jedem Mine- ralölabscheider vorgeschrieben	Abstellplätze, Autowerkstätten, Waschanlagen, Autoverwer- tungsbetriebe, Parkhäuser	Tankstellen, Mineralöl- Umschlagplätze, Raffinerien	Abstellplätze, Waschplätze, Garagen, Werkhöfe bei erhöhten An- forderungen an die Reinigungs- leistung	Tankstellen, Mineralöl- Umschlagplätze, Raffinerien, Waschplätze, Garagen, Werk- höfe bei erhöhten Anforderungen an die Reinigungs- leistung	Wie MA, MAS, MAK, MAKs	Entnahme- becken für Kreislaufwas- ser bei Wasch- anlagen	Zur Stapelung von öhaltigem, vorge reinigtem Abwasser in Kombination mit einer Emulsions- spaltanlage	Überdachte (ORB A) und offene (ORB B) Tankstellen, Tanklager und Mineralöl- umschlagplätze in Kombination mit MAS oder MAKS
Ver- schmut- zung durch	Sand, Schlamm, Sinkstoffe	Sand, Schlamm, Sinkstoffe	Ungelöste, direkt abscheidbare mineralische Leichtflüssig- keiten	Ungelöste, direkt abscheidbare mineralische Leichtflüssig- keiten	Fein verteilte, dispergierte, ungelöste mineralische Leichtflüssig- keiten	Fein verteilte, dispergierte, ungelöste minera- lische Leicht- flüssigkeiten und abscheidbare mineralische Leichtflüssig- keiten	Wie MA, MAS, MAK, MAKs	Auffangvolumen für Brauch- wasseraufberei- tungsanlage	Auffangvolumen von öhaltigem Abwasser	Auffangvolumen bei Ölfällen
Funktions- beschreibung	Der Zulauf erfolgt von oben, wobei die schweren Stoffe in den Schlammraum absinken	Zurückhaltung von Feststoffen	Zurückhaltung von Feststoffen und Leicht- flüssigkeiten	Zurückhaltung von Feststoffen und Leichtflüssig- keiten. Abschlus- svorrichtung verhindert bei Überfüllung des Ölsammelraumes Abgang von Öl.	Zurückhaltung von Feststoffen und Leicht- flüssigkeiten. Koaleszenzstufe bewirkt, dass Öl zu absehbaren Tropfen vereinigt wird.	Zurückhaltung von Feststoffen und Leichtflüssig- keiten. Mit Ko- aleszenzstufe und Abschlussvor- richtung.	Zurückhaltung von Feststoffen und Leichtflüssig- keiten. Kombinations- möglichkeiten mit diversen An- lagebausteinen.	Zur Wiederver- wertung in Brauchwas- seraufbereit- ungsanlage mit Notüberlauf in Schmutzwasser- leitung	Volumen des Stapelbehälters entspricht in der Regel dem dop- pelten, täglichen Abwasseranfall	Flüssigkeits- stand wird durch eine Alarman- lage angezeigt

C0001 friwa®-sep Schlammfänge SF



Für den Einsatz vor jedem Mineralölabscheider. Zurückhaltung der im Abwasser vorhandenen Sand- und Schlammpartikel.

Beim Einlauf in den Schlammfang wird die Oberfläche für das resultierende Abwasser vergrößert. Daraus erfolgt eine stark verringerte Durchflussgeschwindigkeit. Der Einfluss der Schwerkraft bewirkt zusammen mit der verlängerten Aufenthaltszeit die Sedimentation der Feststoffe. Diese sinken in den Schlammraum ab. Zudem leitet er die Trennung von ölhaltigem Abwasser ein und kann Temperaturunterschiede und schwankende Zuflussmengen ausgleichen (Aufenthaltszeit ca. 120 Sek.).

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	V l	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
129232	80.15	800	1830	460	480	600	150	615	1760	1490
100684	100.15	1000	1830	460	480	600	150	965	2310	1870
120640	125.15	1250	1830	460	480	600	150	1505	3070	2370
105926	150.15	1500	1830	460	480	600	150	2170	3920	2900
117304	150.20	1500	1830	510	530	600	200	2085	3920	2900
116261	175.15	1750	1830	460	480	600	150	2955	4830	3510
110096	175.20	1750	1830	510	530	600	200	2835	4830	3510
125815	200.15	2000	1830	460	480	600	150	3860	5780	4050
132920	200.20	2000	1830	510	530	600	200	3705	5760	4050
135942	200.25	2000	1830	560	580	600	250	3450	5780	4050
115009	250.15	2500	1860	460	480	600	150	5890	8970	6300
137119	250.20	2500	1860	510	530	600	200	5645	8970	6300
135693	250.25A	2500	1860	560	580	600	250	5400	8970	6300
139731	250.25B	2500	2360	560	580	600	250	7455	10280	6300
109006	250.30	2500	1860	610	630	600	300	4700	8970	6300
114240	250.40	2500	2110	710	730	600	400	5945	9575	5945
109456	300.25	3000	2200	560	580	600	250	9895	14540	7850
122189	300.30A	3000	2200	610	630	600	300	9680	14540	7850
121233	300.30B	3000	2450	610	630	600	300	11450	15370	7850
120332	300.40A	3000	2450	710	730	600	400	10740	15370	10740
124621	300.40B	3000	2700	710	730	600	400	12505	16200	12505
109813	300.40C	3000	2950	710	730	600	400	14270	17030	14270
106869	300.40D	3000	3450	710	730	600	400	17800	18690	17800



Beruhigung und Drosselung der Durchlaufgeschwindigkeit des Abwassers.

Preise inkl. befahrbarer Abdeckplatte und Keilgleitdichtung.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

C0001 friwa®-sep Schlammfänge SF

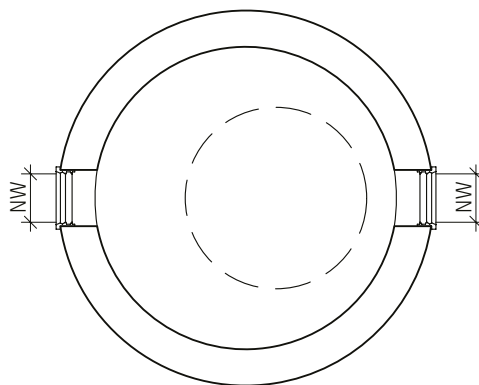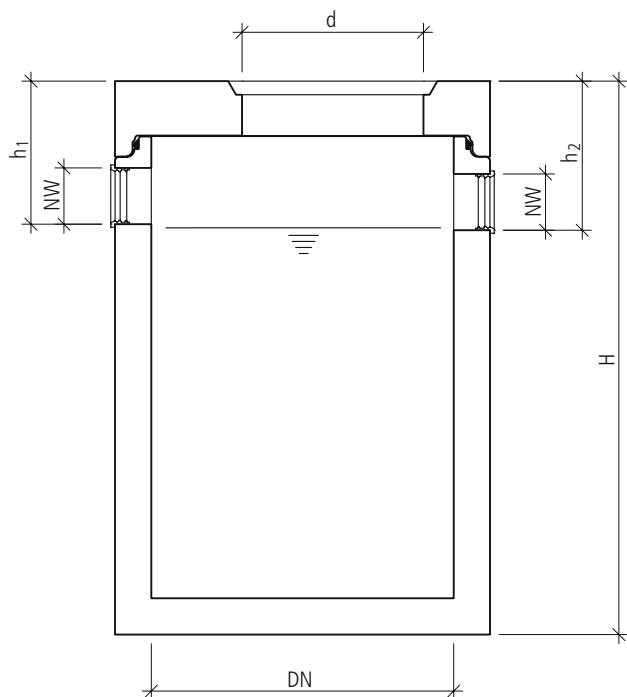

C0002 friwa®-sep Mineralölabscheider MA



Für den Einsatz bei Abstellplätzen, Waschplätzen, Garagen oder gewerblichen Betrieben.

Das Abwasser wird durch eine Schikane beim Einlauf gebremst und zugleich verteilt. Damit wird die zur Verfügung stehende Abscheideoberfläche optimal durchströmt. Die Schikane beim Auslauf verhindert das Austreten der abgeschiedenen Öle. Die Ein- und Auslaufschikanen unterteilen den Mineralölabscheider MA in drei Zonen. Im Abscheideraum wird durch die genügend grosse Aufenthaltszeit das Abwasser in Öl, Wasser und Feststoffe getrennt. Im Ölsammelraum werden die aufschwimmenden Öle gespeichert. Und im Schlammraum werden die absinkenden Stoffe gelagert. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht der Mineralölabscheider einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 97 %, sodass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 100 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse II. Die Aufenthaltszeit beträgt ca. 180 Sek.



Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	Element max. kg/Stk.	Möglicher Schlammfangtyp
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel													
118286	2	800	1830	500	550	600	150	1780	103	298	183	1510	80.15/100.15
116452	3-6	1000	1830	500	550	600	150	2330	160	467	286	1890	100.15/125.15/150.15
107304	10	1250	1830	500	550	600	150	3090	251	730	447	2390	125.15/150.15/175.15
132884	15	1250	1830	550	600	600	200	3100	251	735	380	2400	150.20/200.20/250.20
118582	20	1500	1830	550	600	600	200	3950	353	1060	547	2930	150.20/200.20/250.20
122861	30	1750	1830	600	650	600	250	4870	590	1331	498	3550	200.25/250.25B/300.25
134405	40	2000	1830	650	700	600	300	5830	973	1548	681	4110	250.30/300.30A/300.30B
115702	50	2500	2110	750	800	600	400	9800	1530	2453	1620	6370	250.40/300.40B/300.40C
132427	65	3000	2200	750	800	600	400	14690	2201	3532	2826	7920	300.40B/300.40C/300.40D
114251	80	3000	2450	750	800	600	400	15450	2204	3532	4592	7920	300.40B/300.40C/300.40D
103021	100	3000	2700	750	800	600	400	16300	2204	3532	6358	7920	300.40C/300.40D

Mineralölabscheider Klasse II, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 100 mg/l.

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel mit Aufschrift «feuergefährlich» zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörige Versetzanleitung.

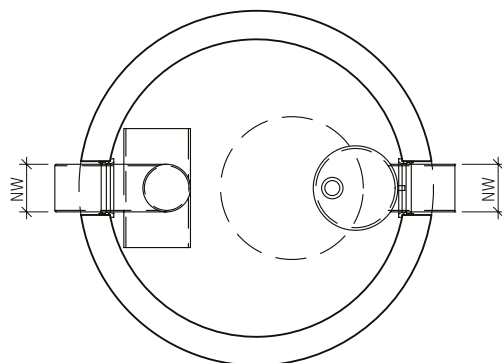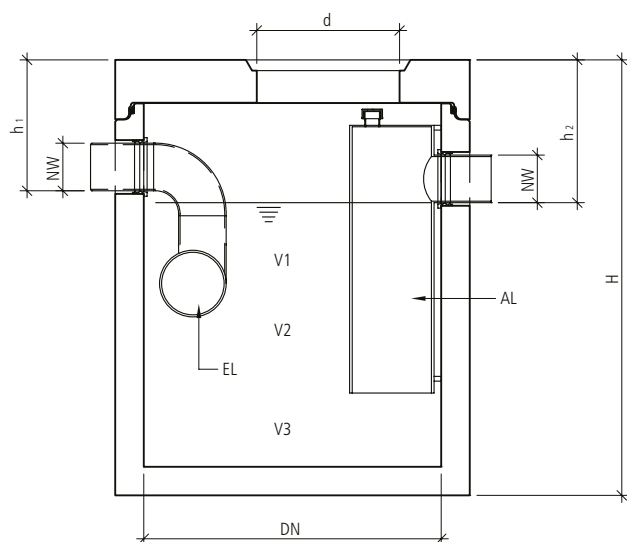

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | EL Einlaufschikane | AL Auslaufschikane

C0003 friwa®-sep Mineralölabscheider MAS



Für den Einsatz bei Abstellplätzen, Tankstellen, Ölumschlagplätzen und Raffinerien wo die Gefahr besteht, dass bei einem Unfall grössere Mengen Öl ins Kanalnetz gelangen können.

Die Funktion des Mineralölabscheiders MAS entspricht dem Typ MA. Die Auslaufschikane ist jedoch mit einem zusätzlichen selbsttätigen Abschluss ausgerüstet. Der Schwimmer des selbsttätigen Ab- schlusses ist so tariert, dass er im Wasser schwimmt und in Leichtflüssigkeiten untergeht. Die Distanz von Ventilkugel des Schwimmers zum Ventilsitz der Auslaufschikane entspricht der Höhe des Ölsammelraums. Bevor die Leichtflüssigkeit in die Kanalisation gelangen kann, wird der Ablauf durch den Schwimmer verschlossen. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht der Mineralölabscheider einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungslei- stung von 97 %, sodass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 100 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse II. Die Aufenthaltszeit beträgt ca. 180 Sek.



Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	Element max. kg/Stk.	Möglicher Schlammfangtyp
rund, mit selbsttätigem Abschluss, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel													
122993	3-6	1000	1830	500	550	600	150	2335	133	576	205	1900	100.15/125.15/150.15
121960	10	1250	1830	500	550	600	150	3095	208	900	320	2400	125.15/150.15/175.15
125555	15	1250	1830	550	600	600	200	3100	208	883	277	2410	150.20/200.20/250.20
110135	20	1500	1830	550	600	600	200	3950	300	1270	400	2940	150.20/200.20/250.20
104703	30	1750	1830	600	650	800	250	4840	408	1500	660	3570	200.25/250.25B/300.25
139770	40	2000	1830	650	700	800	300	5835	533	1928	741	4140	250.30/300.30A/300.30B
118414	50	2500	2110	750	800	800	400	9825	848	3493	1260	6410	250.40/300.40B/300.40D
101105	65	3000	2200	750	800	800	400	14690	1215	5030	2317	7960	250.40/300.40C/300.40D

Mineralölabscheider Klasse II, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 100 mg/l.

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel mit Aufschrift «feuergefährlich» zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

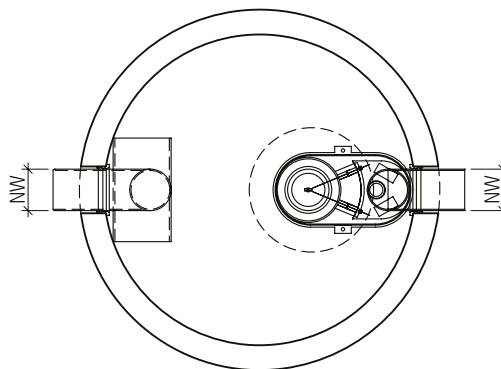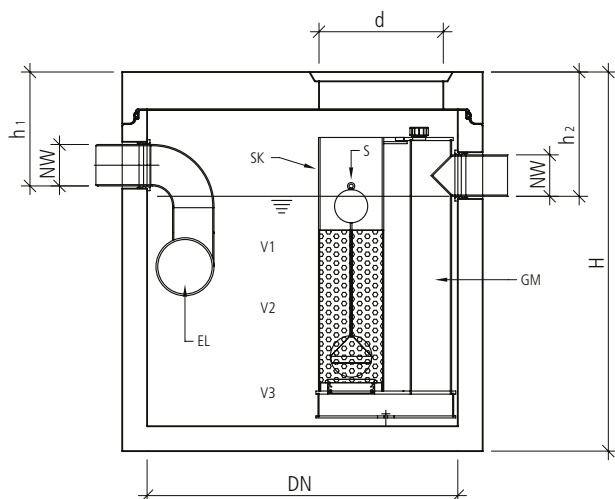

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | EL Einlaufschikane | SK Schwimmerkäfig | S Schwimmer
inkl. Dichtung | GM Grundmodul

C0004 friwa®-sep Mineralölabscheider MAK



Für den Einsatz bei Abstellplätzen, Waschplätzen, Garagen und Werkhöfen, bei erhöhten Anforderungen an die Reinigungsleistung.

Bei dem Mineralölabscheider MAK ist gegenüber dem Typ MA die Auslaufschikane mit einem Koaleszenzfilter ausgerüstet. Im Koaleszenzfiltereinsatz wird die Strömung verlangsamt und gleichgerichtet. Die kleinen Öltropfen vereinigen sich zu grossen Tropfen (Koaleszenzeffekt) und steigen in den Ölsammelraum auf. Fachmännisch gewartet, erreicht der Mineralölabscheider einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von mehr als 99,97 %, sodass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 5 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse I. Die Aufenthaltszeit beträgt ca. 180 Sek.



Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	Element max. kg/Stk.	Möglicher Schlammfangtyp
rund, Koaleszenzstufe, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel													
105298	3	1000	1830	500	550	600	150	2350	133	588	192	1910	80.15/100.15
111173	6-10	1250	1830	500	550	600	150	3110	208	900	320	2410	100.15/125.15/150.15/175.15
121954	15	1250	1830	550	600	600	200	3120	208	883	277	2420	150.20/200.20/250.20
138316	20	1500	1830	550	600	600	200	3970	303	1234	436	2950	150.20/200.20/250.20
117271	30	1750	1830	600	650	800	250	4810	408	1500	660	3580	200.25/250.25B/300.25
109279	40	2000	1830	650	700	800	300	5740	533	1928	741	4150	250.30/300.30A/300.30B
127453	50	2500	2110	750	800	800	400	9780	848	3493	1260	6340	250.40/300.40B/300.40D
106523	65	3000	2200	750	800	800	400	14650	1215	5030	2317	8000	250.40/300.40C/300.40D

Mineralölabscheider Klasse I, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 5 mg/l.

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel mit Aufschrift «feuergefährlich» zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

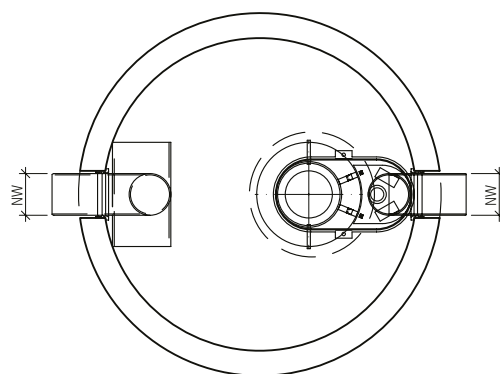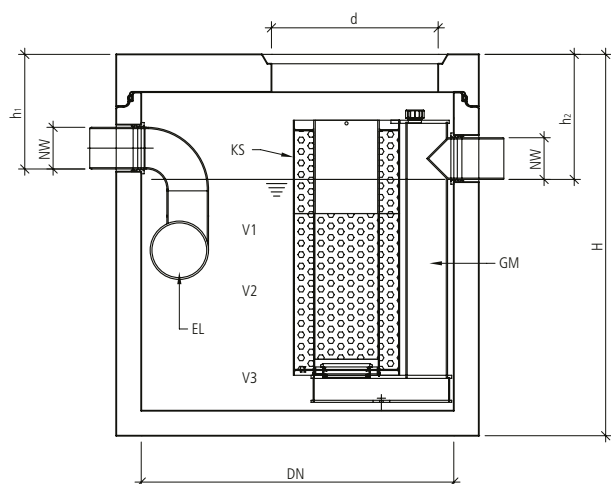

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | EL Einlaufschikane | KS Koaleszenzstufe | GM Grundmodul

C0005 friwa®-sep Mineralölabscheider MAK5



Einsatz bei erhöhten Anforderungen an die Reinigungsleistung und wo die Gefahr besteht, dass bei einem Unfall grössere Mengen Öl ins Kanalnetz gelangen können.

Beim Mineralölabscheider MAK5 ist die Auslaufschikane so aufgebaut, dass die Funktion eines selbsttätigen Abschlusses und der Koaleszenzeffekt eintritt. Fachmännisch gewartet, erreicht der Mineralölabscheider einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von mehr als 99.97 %, sodass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 5 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse I. Die Aufenthaltszeit beträgt ca. 180 Sek.



Art.-Nr.	NG U/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	Element max. kg/Stk.	Möglicher Schlammfangtyp
rund, mit Koaleszenzstufe und selbsttätigem Abschluss, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel													
114459	3	1000	1830	500	550	600	150	2360	133	576	205	1930	80.15 / 100.15
103699	6-10	1250	1830	500	550	600	150	3120	208	900	320	2430	100.15/125.15/150.15/175.15
135935	15	1250	1830	550	600	600	200	3140	208	883	277	2450	150.20/200.20/250.20
100455	20	1500	1830	550	600	600	200	3990	300	1270	400	2970	150.20/200.20/250.20
134558	30	1750	1830	600	650	800	250	4825	408	1500	660	3590	200.25/250.25B/300.25
126681	40	2000	1830	650	700	800	300	5750	533	1928	740	4170	250.30/300.30A/300.30B
125210	50	2500	2110	750	800	800	400	9750	848	3493	1260	6460	250.40/300.40B/300.40D
128431	65	3000	2200	750	800	800	400	14620	1215	5030	2317	8010	250.40/300.40C/300.40D

Mineralölabscheider Klasse I, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 5 mg/l.

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel mit Aufschrift «feuergefährlich» zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

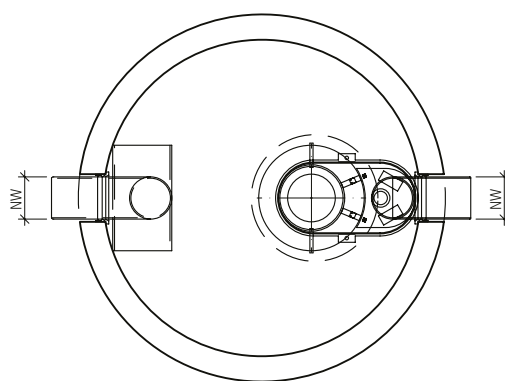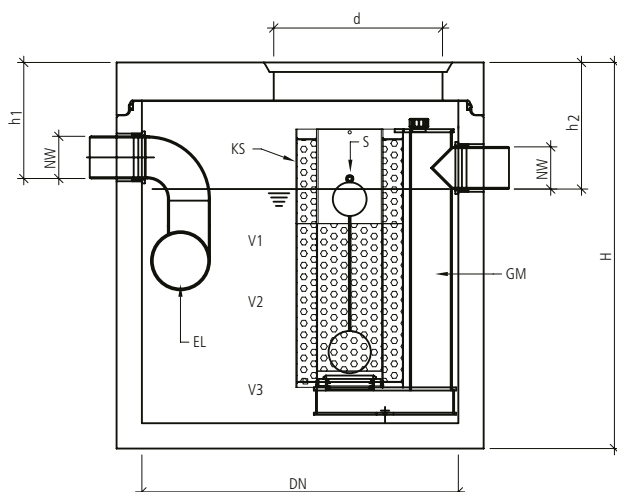

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | EL Einlaufschikane | KS Koaleszenzstufe | S Schwimmer inkl. Dichtung | GM Grundmodul

C0101 friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MA mini




Mineralölabscheider mit integriertem Schlammfang für kleinen Schlammanfall.

Die Kompaktanlage friwa®-sep SF/MA mini ist für den Einsatz als Bodenablauf, bei Hebebühnen sowie Scheren- und Personenliften, Bremsprüfständen, Muldenentwässerung und dergleichen konzipiert. Sie wird vorwiegend bei kleineren Mengen von Schmutzwasseranfall und bei engen Platzverhältnissen bzw. kleinen Baugruben eingesetzt. Der Zulauf erfolgt dabei immer von oben. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 97 %, so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 100 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse II.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₂ l	V ₄ l	Element max. kg/Stk.
Mineralölabscheider rund mit integriertem Schlammfang, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
109070	1.5	800	1120	545	600	100	1160	125	45	1510


Mineralölabscheider Klasse II, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 100 mg/l.
Einsatzdeckel (d₁ und d₂): NG 1.5 = 600/250 mm - 2teilig (Art.-Nr. 113801).

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

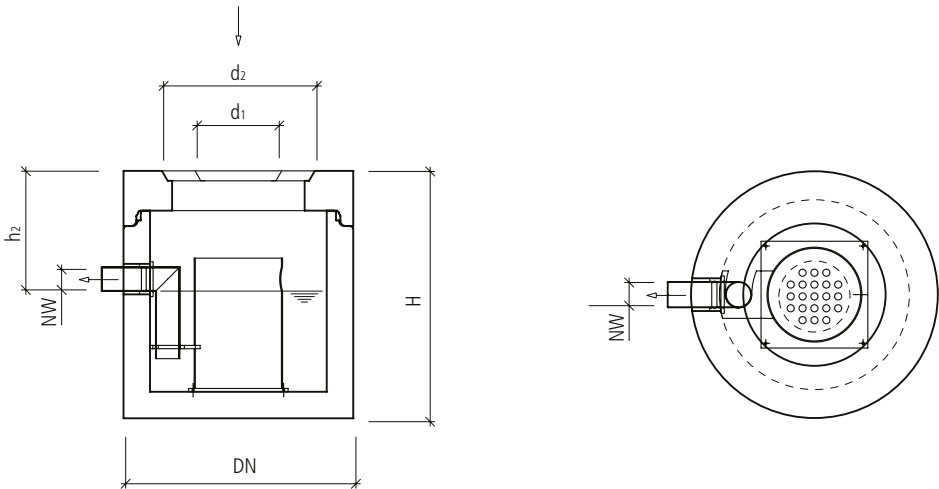

Legende
V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | V₄ Volumen Schlammfang | EL Einlaufschikane | AL Auslaufschikane

C0101 friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MA

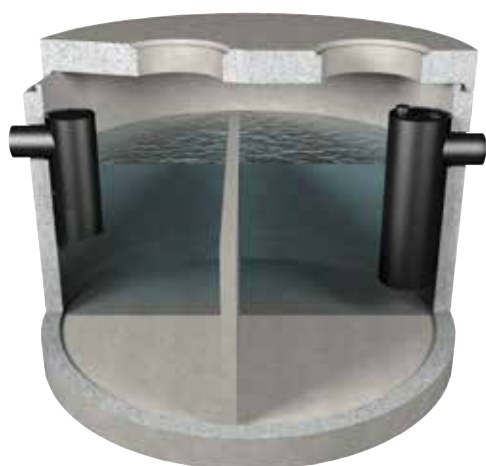

Mineralölabscheider mit integriertem Schlammfang für mittleren Schlammanfall.

Kompaktanlagen sind Multifunktionsanlagen. Durch die Anordnung von Einbauteilen verschiedener Anlagen in einem Bauwerk übernehmen sie die Funktionen der einzelnen Anlagen. Kompaktanlagen werden vorwiegend bei kleineren Mengen von Schmutzwasseranfall und bei engen Platzverhältnissen bzw. kleinen Baugruben eingesetzt. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 97 %, so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 100 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse II.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	Element max. kg/Stk.
Mineralölabscheider rund mit integriertem Schlammfang, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel													
138835	2	1250	1830	500	550	800	150	3200	480	180	396	263	2610
108943	3	1500	1830	500	550	600	150	4030	650	270	595	395	3160
129374	6	1750	1830	500	550	600	150	5070	734	402	885	588	3890
130865	10	2000	1830	500	550	600	150	6090	1334	364	1056	648	4360
102259	15-20	2500	1860	550	600	600	200	9460	2224	648	1397	711	7030
104254	30	3000	2200	600	650	600	250	15260	5379	709	1529	1529	8740



Mineralölabscheider Klasse II, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 100 mg/l.

Einsatzdeckel (d₁ und d₂): NG 2 = 800 mm, NG 3-30 = 600 mm + 600 mm

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder bei Typ NG 2: 1 BEGU «feuergefährlich», bei Typen NG 3-30: je 1 BEGU F4001 und 1 BEGU «feuergefährlich» zu verwenden.


Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

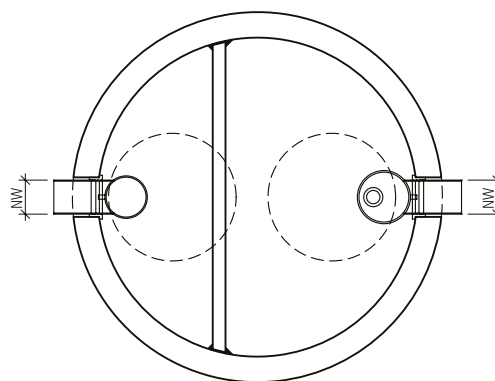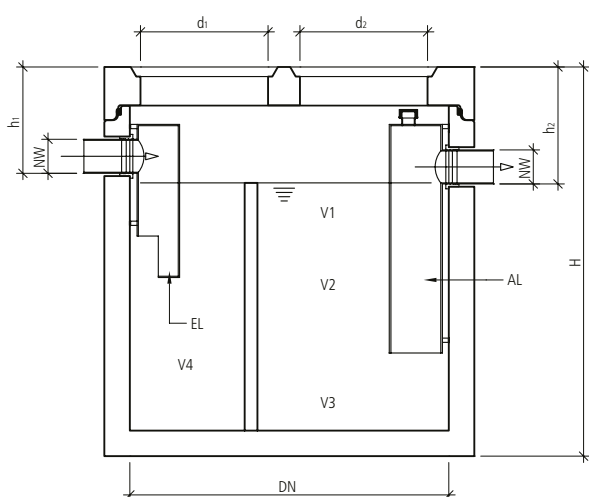

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | V₄ Volumen Schlammfang | EL Einlaufschikane | AL Auslaufschikane

C0102 friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAS

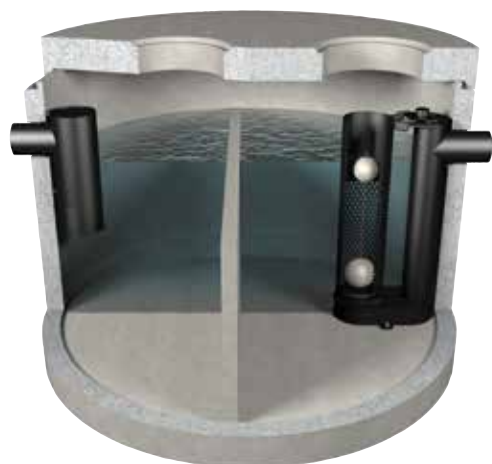

Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss und integriertem Schlammfang für mittleren Schlammanfall.

Kompaktanlagen sind Multifunktionsanlagen. Durch die Anordnung von Einbauteilen verschiedener Anlagen in einem Bauwerk übernehmen sie die Funktionen der einzelnen Anlagen. Kompaktanlagen werden vorwiegend bei kleineren Mengen von Schmutzwasseranfall und bei engen Platzverhältnissen bzw. kleinen Baugruben eingesetzt. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 97 %, so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 100 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse II.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	Element max. kg/Stk.
Mineralölabscheider rund mit integriertem Schlammfang, mit selbsttätigem Abschluss, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel													
118608	2	1250	1830	500	550	800	150	3210	480	122	530	188	2620
114342	3	1500	1830	500	550	600	150	4040	650	185	793	280	3170
106070	6	1750	1830	500	550	600	150	5080	734	402	885	588	3900
120802	10	2000	1830	500	550	600	150	6100	1334	302	1303	463	4370
123480	15-20	2500	1860	550	600	600	200	9460	2224	432	1826	498	7050
126299	30	3000	2200	600	650	800	250	15170	5379	473	1726	1568	8760

Einsatz bei Abstellplätzen, Tankstellen, Ölumschlagplätzen und Raffinerien wo Gefahr besteht, dass bei einem Unfall grössere Mengen Öl ins Kanalnetz gelangen können.

Mineralölabscheider Klasse II, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 100 mg/l.



Einsatzdeckel (d₁ und d₂): NG 2 = 800 mm, NG 3-20 = 600 mm + 600 mm,

NG 30 = 600 mm + 800 mm

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder bei Typ NG 2: 1 BEGU «feuergefährlich», bei Typen NG 3-30: je 1 BEGU F4001 und 1 BEGU «feuergefährlich» zu verwenden.


Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

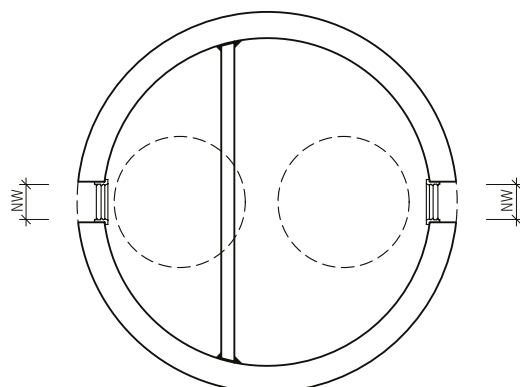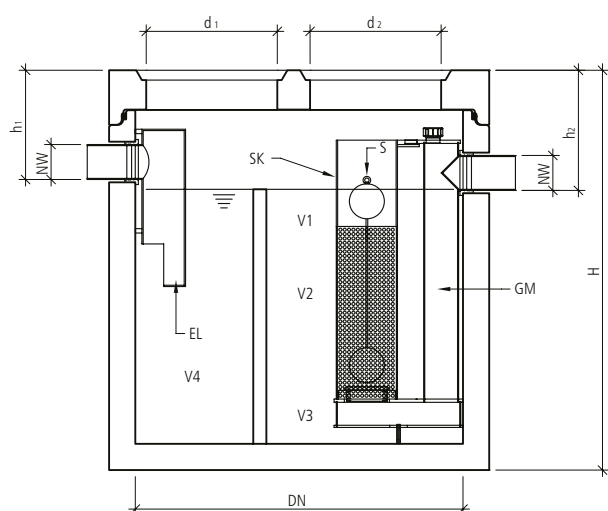

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | V₄ Volumen Schlammfang | EL Einlaufschikane | SK Schwimmkäfig | S Schwimmer inkl. Dichtung | GM Grundmodul

C0103 friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAK

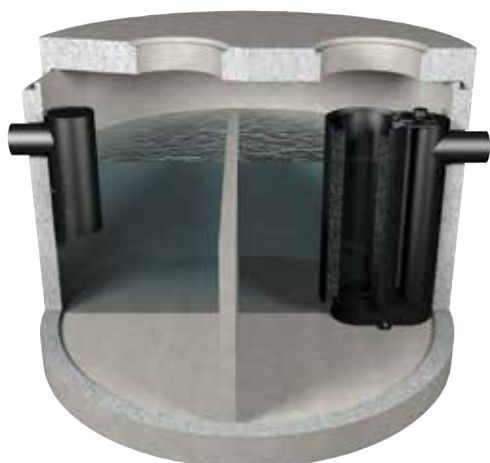

Mineralölabscheider mit Koaleszenzstufe und integriertem Schlammfang für mittleren Schlammanfall.

Kompaktanlagen sind Multifunktionsanlagen. Durch die Anordnung von Einbauteilen verschiedener Anlagen in einem Bauwerk übernehmen sie die Funktionen der einzelnen Anlagen. Kompaktanlagen werden vorwiegend bei kleineren Mengen von Schmutzwasseranfall und bei engen Platzverhältnissen bzw. kleinen Baugruben eingesetzt. Fachmännisch gewartet, erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 99,97 %, so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 5 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse I.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	Element max. kg/Stk.
Mineralölabscheider rund mit integriertem Schlammfang, mit Koaleszenzstufe, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel													
118606	3	1500	1830	500	550	600	150	4070	650	185	810	265	3180
130796	6	1750	1830	500	550	600	150	5090	734	402	1207	395	3910
128137	10	2000	1830	500	550	600	150	6110	1334	302	1331	435	4380
112591	15-20	2500	1860	550	600	600	200	9490	2224	432	1826	498	7070
102505	30	3000	2200	600	650	800	250	15195	5379	473	1726	1568	8770

Für den Einsatz bei Abstellplätzen, Waschplätzen, Garagen und Werkhöfen, bei erhöhten Anforderungen an die Reinigungsleistung.



Mineralölabscheider Klasse I, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 5 mg/l.

Einsatzdeckel (d₁ und d₂): NG 3-20 = 600 mm + 600 mm, NG 30 = 600 mm + 800 mm

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder je 1 BEGU F4001 und 1 BEGU «feuergefährlich» zu verwenden.


Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

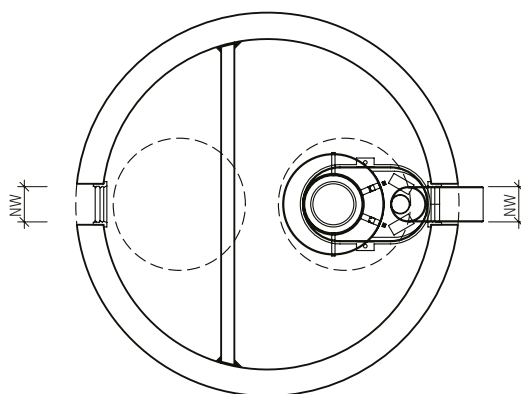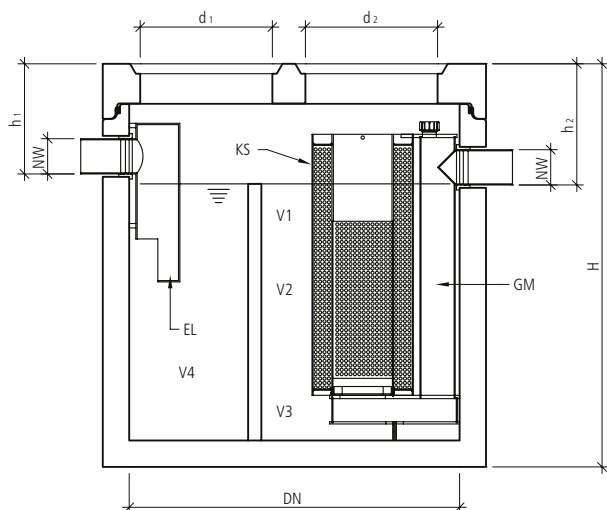

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | V₄ Volumen Schlammfang | EL Einlaufschikane | KS Koaleszenzstufe | GM Grundmodul

C0104 friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAKS

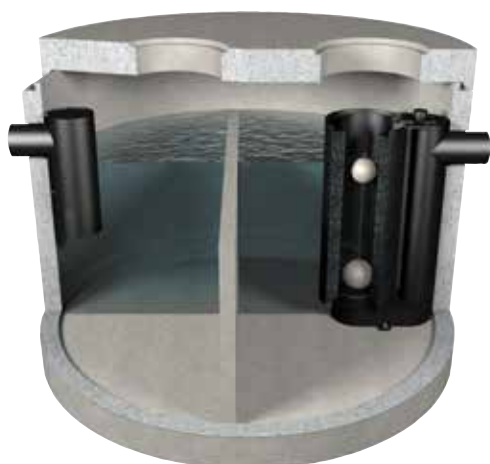

Mineralölabscheider mit Koaleszenzstufe, selbsttätigem Abschluss und integriertem Schlammfang für mittleren Schlammanfall.

Kompaktanlagen sind Multifunktionsanlagen. Durch die Anordnung von Einbauteilen verschiedener Anlagen in einem Bauwerk übernehmen sie die Funktionen der einzelnen Anlagen. Kompaktanlagen werden vorwiegend bei kleineren Mengen von Schmutzwasseranfall und bei engen Platzverhältnissen bzw. kleinen Baugruben eingesetzt. Fachmännisch gewartet, erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 99,97 %, so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 5 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse I.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	Element max. kg/Stk.
Mineralölabscheider rund mit integriertem Schlammfang, mit Koaleszenzstufe und selbsttätigem Abschluss, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel													
110030	3	1500	1830	500	550	600	150	4080	650	185	810	265	3190
130193	6	1750	1830	500	550	600	150	5100	734	402	1207	395	3920
110916	10	2000	1830	500	550	600	150	6120	1334	302	1331	435	4390
111275	15–20	2500	1860	550	600	600	200	9400	2224	432	1826	498	7080
114177	30	3000	2200	600	650	800	250	15200	5379	473	1726	1568	8780

Wo die Gefahr besteht, dass bei einem Unfall grössere Mengen Öl ins Kanalnetz gelangen können.



Mineralölabscheider Klasse I, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 5 mg/l.

Einsatzdeckel (d₁ und d₂): NG 3-20 = 600 mm + 600 mm, NG 30 = 600 mm + 800 mm

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder je 1 BEGU F4001 und 1 BEGU «feuergefährlich» zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

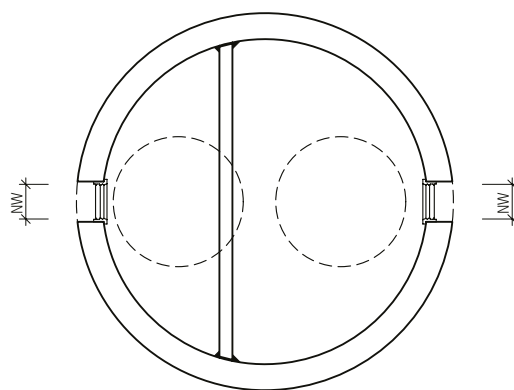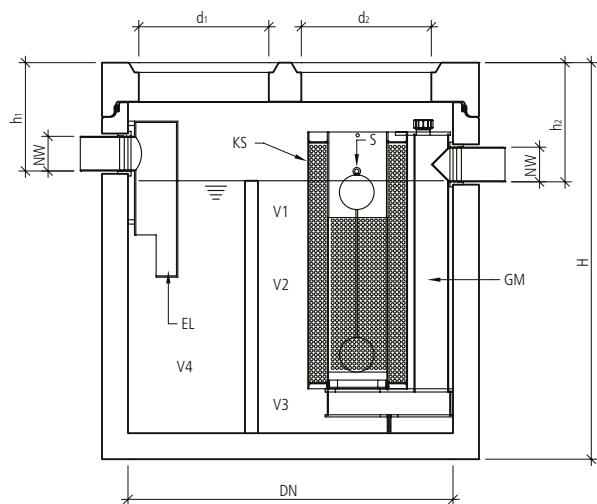

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | V₄ Volumen Schlammfang | EL Einlaufschikane | KS

Koaleszenzstufe | S Schwimmer inkl. Dichtung | GM Grundmodul

C0105 friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAS/ORB



Für den Einsatz bei Tankstellen und Umschlagplätzen für Erdölprodukten. Die Kompaktanlage SF/MAS/ORB (mit Schlammfang, Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss und Ölrückhalte-speicher) kann eingesetzt werden, wenn die abzuleitende Abwasser-menge gering ist (≤ 20 l/s) und die Gefahr besteht, dass bei Unfällen eine grössere Menge von Leichtflüssigkeiten auftreten kann.

Gelangt mehr Leichtflüssigkeit als vorgesehen in den Mineralölabscheider, so schliesst der selbsttätige Schwimmer. Die anfallende Leichtflüssigkeit wird dann durch den Überlauf in den Ölrückhalte-speicher abgeleitet. In der Regel werden die Ölrückhalte-behälter mit einer entsprechenden Überwachungsanlage ausgerüstet. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 97 %, so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 100 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse II.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	V ₅ l	Element max. kg/Stk.
Mineralölabscheider rund mit integriertem Schlammfang, mit selbsttätigem Abschluss und Ölrückhalteraum, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel														
107592	3-10	2500	2360	500	600	600	150	11140	220	600	400	1360	5065	8760
111420	15-20	3000	2200	500	600	600	200	15590	350	745	520	1650	6490	11690

Mineralölabscheider Klasse II, max. KSW-Gehalt im Ablauf: 100 mg/l.

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.



Einsatzdeckel (d₁ und d₂): 3 x DN 600 mm

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder 1 BEGU

F4001, 1 BEGU «feuergefährlich» und 1 Gussdeckel verschliessbar zu verwenden.

Volumen ORB bei Typ NG 3-10: 5065 l

Volumen ORB bei Typ NG 15-20: 6450 l

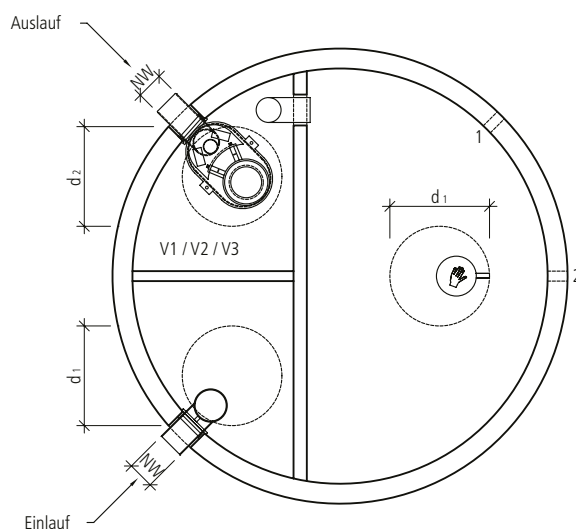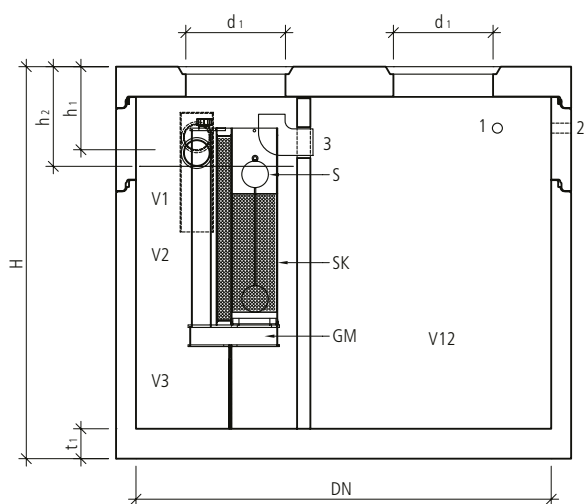

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | V₄ Volumen Schlammfang | V₁₂ Volumen Rückhalteraum | EL Einlaufschikane | S Schwimmer inkl. Dichtung | SK Schwimmerkäfig | GM Grundmodul
1 Bauseitige Öffnung über Wasserspiegel für Mantelrohr (für Alarmanlage / Elektrokabel) Lage variabel | 2 bauseitige Entlüftung 2" (Lage variabel) | 3 Tauchbogen verkehrt als Überlauf

C0105 friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAS/ORB AdBlue



Für den Einsatz bei AdBlue-Tankstellen und Umschlagplätzen für AdBlue und Erdölprodukte. Die Kompaktanlage mit Schlammfang, Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss und Ölrückhalte-speicher für mittleren Schlammanfall. Die Anlage ist auch geeignet zur Abscheidung von AdBlue und Ethanol. Kann eingesetzt werden, wenn die abzuleitende Abwassermenge gering ist (≤ 20 l/s) und die Gefahr besteht, dass bei Unfällen eine grössere Menge von Leichtflüssigkeiten auftreten kann.

Gelangt mehr Leichtflüssigkeit als vorgesehen in den Mineralölabscheider, so schliesst der selbsttätige Schwimmer. Die anfallende Leichtflüssigkeit wird dann durch den Überlauf in den Ölrückhalte-speicher abgeleitet. In der Regel werden die Ölrückhaltebehälter mit einer entsprechenden Überwachungsanlage ausgerüstet. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 97 %, so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 100 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse II.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	V ₅ l	Element max. kg/Stk.
Mineralölabscheider rund mit integriertem Schlammfang, mit selbsttätigem Abschluss und Ölrückhalteraum, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel														
108541	3-10	2500	2610	500	600	600	150	11950	220	600	400	1360	5065	9570
130122	15-20	3000	2200	500	600	600	200	15590	350	745	520	1650	6490	11700

Mineralölabscheider Klasse II, max. KSW-Gehalt im Ablauf: 100 mg/l.

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Einsatzdeckel (d₁ und d₂): 3 x DN 600 mm



Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder 1 BEGU

F4001, 1 BEGU «feuergefährlich» und 1 Gussdeckel verschliessbar zu verwenden.

Volumen ORB bei Typ NG 3-10: 5065 l

Volumen ORB bei Typ NG 15-20: 6450 l

Inkl. AdBlue Vorrichtung.

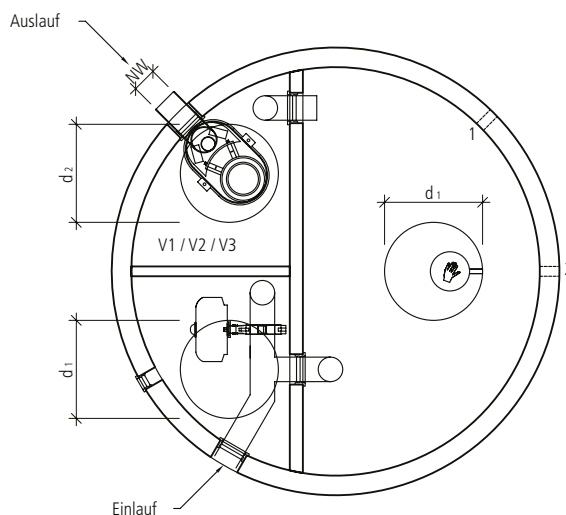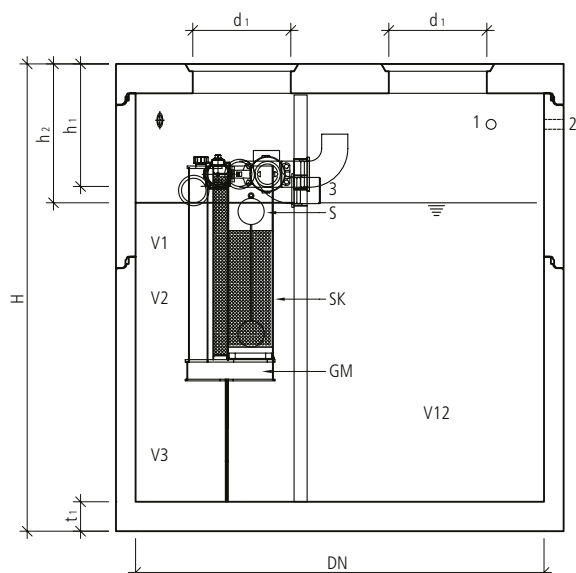

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | V₄ Volumen Schlammfang | V₁₂ Volumen Rückhalteraum |

EL Einlaufschikane | S Schwimmer inkl. Dichtung | SK Schwimmerkäfig | GM Grundmodul

1 Bauseitige Öffnung über Wasserspiegel für Mantelrohr (für Alarmanlage / Elektrokabel) Lage variabel | 2 bauseitige Entlüftung 2" (Lage variabel) | 3 Tauchbogen verkehrt als Überlauf

C0106 friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MAKS/ORB



Für den Einsatz bei Tankstellen und Umschlagplätzen für Erdölprodukten. Die Kompaktanlage SF/MAKS/ORB (mit Schlammfang, Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss, Koaleszenzstufe und Ölrückhaltespeicher) kann eingesetzt werden, wenn die abzuleitende Abwassermenge gering ist (≤ 20 l/s) und die Gefahr besteht, dass bei Unfällen eine grössere Menge von Leichtflüssigkeiten auftreten kann.

Gelangt mehr Leichtflüssigkeit als vorgesehen in den Mineralölabscheider, so schliesst der selbsttätige Schwimmer. Die anfallende Leichtflüssigkeit wird dann durch den Überlauf in den Ölrückhaltespeicher abgeleitet. In der Regel werden die Ölrückhaltebehälter mit einer entsprechenden Überwachungsanlage ausgerüstet. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 99.97 %, so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 5 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse I.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	V ₅ l	Element max. kg/Stk.
Mineralölabscheider rund mit integriertem Schlammfang, mit Koaleszenzstufe, mit selbsttätigem Abschluss und Ölrückhalteraum, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel														
129406	3-10	2500	2360	500	600	600	150	11140	220	600	400	1360	5065	8770
127534	15-20	3000	2200	500	600	600	200	15590	350	745	520	1650	6490	11710

Der Einsatz erfolgt bei überdachten Tankstellen und Ölumschlagplätzen kombiniert mit einem Waschplatz.

Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss, integriertem Schlammfang für mittleren Schlammanfall und Ölrückhalteraum.

Mineralölabscheider Klasse I, max. KSW-Gehalt im Ablauf: 5 mg/l.

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Einsatzdeckel (d₁ und d₂): 3 x DN 600 mm



Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder 1 BEGU

F4001, 1 BEGU «feuergefährlich» und 1 Gussdeckel verschliessbar zu verwenden.

Volumen ORB bei Typ NG 3-10: 5065 l

Volumen ORB bei Typ NG 15-20: 6450 l

AdBlue Vorrichtung auf Anfrage.

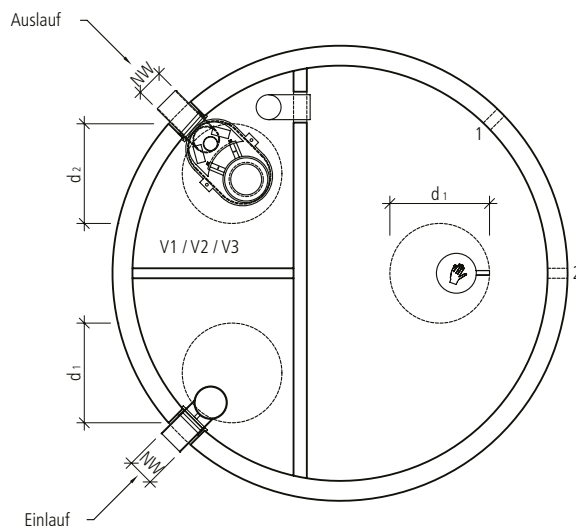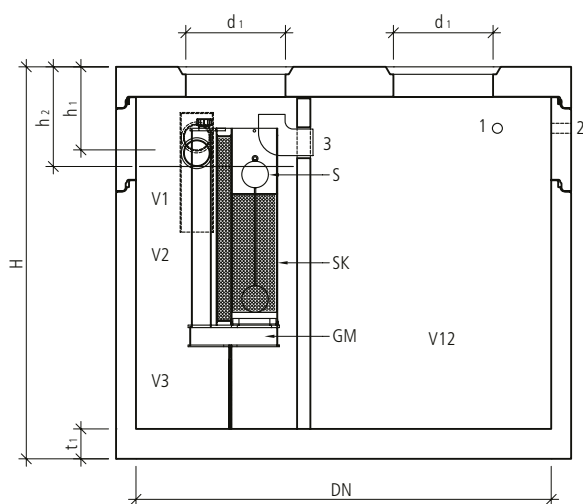

C0301 friwa®-sep Kompaktanlagen MA/STB





Mineralölabscheider mit integriertem Stapelbehälter. Der Einsatz erfolgt in Kombination mit einer Emulsionsspaltanlage.

Kompaktanlagen werden vorwiegend bei kleineren Mengen von Schmutzwasseranfall und bei engen Platzverhältnissen bzw. kleinen Baugruben eingesetzt. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 97 % so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 100 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse II.

Art.-Nr.	Typ	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	Element max. kg/Stk.	Möglicher Schlammfangtyp
Mineralölabscheider rund mit integriertem Stapelbehälter, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel															
116879	2.A	2	1250	1830	500	var.	500	150	3350	95	285	190	665	2690	80.15/100.15
120102	2.B	2	1500	1830	500	var.	500	150	4200	95	290	210	1265	3390	80.15/100.15
102695	3.A	3	1500	1830	500	var.	600	150	4140	150	440	300	970	3330	80.15/100.15
108080	3.B	3	2000	1830	500	var.	600	150	6230	145	435	295	2500	4500	80.15/100.15
101364	6.A	6	1750	1830	500	var.	600	150	5230	205	620	405	1310	4050	80.15/125.15/150.15
122483	6.B	6	2500	1860	500	var.	600	150	9500	205	615	395	4040	7090	80.15/125.15/150.15
110138	10.B	10	3000	2200	500	var.	600	150	15070	350	745	520	6390	11100	150.15/175.15

Mineralölabscheider Klasse II, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 100 mg/l.
 Einsatzdeckel (d₁ und d₂): NG 2.A = 500 mm + 500 mm, NG 2.B = 500 mm + 600 mm,
 NG 3.A-10.B = 600 mm + 600 mm
 Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.
 Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder
 je 1 BEGU F4001 und 1 BEGU «feuergefährlich» zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörige Versetzanleitung.

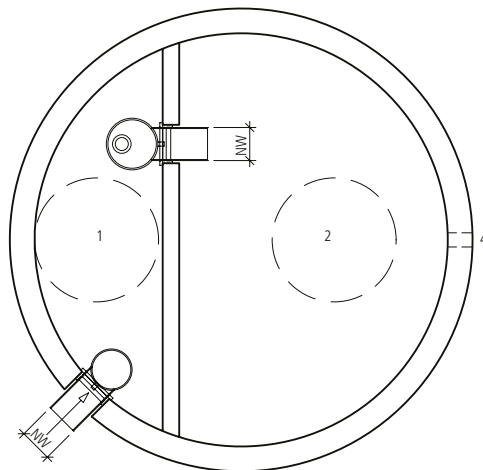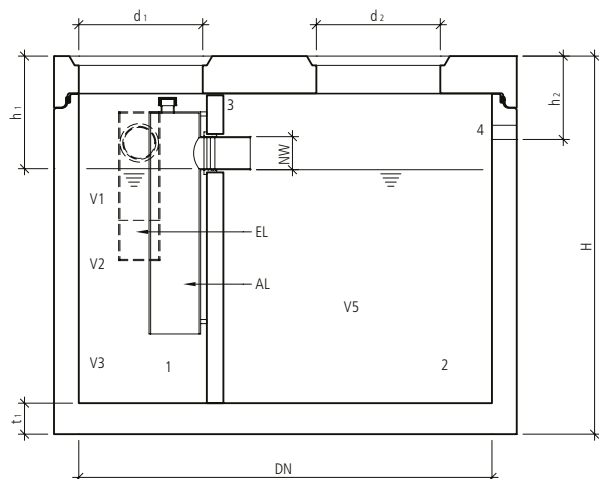

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | V₄ Volumen Schlammfang | V₅ Stapelvolumen | EL Einlaufschikane | AL Auslaufschikane
 1 Mineralölabscheider | 2 Stapelbehälter | 3 Bauseits abdichten (Wand/Abdeckung) | 4 Bauseitige Öffnung für Pumpendruckleitung und Elektroka-
 bel (Mantelrohr), Lage variabel

C0302 friwa®-sep Kompaktanlagen SF/MA/STB



Mineralölabscheider mit integriertem Schlammfang und Stapelbehälter. Der Einsatz erfolgt in Kombination mit einer Emulsionsspaltanlage.

Kompaktanlagen werden vorwiegend bei kleineren Mengen von Schmutzwasseranfall und bei engen Platzverhältnissen bzw. kleinen Baugruben eingesetzt. Unter optimalen Einsatzbedingungen erreicht die Kompaktanlage einen Wirkungsgrad bzw. eine Reinigungsleistung von 97 %, so dass der Kohlenwasserstoffgehalt beim Auslauf weniger als 100 mg/l beträgt, dies entspricht der Klasse II.

Art.-Nr.	Typ	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	V ₅ l	Element max. kg/Stk.
Mineralölabscheider rund mit integriertem Schlammfang und Stapelbehälter, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel															
101853	2.A	2	1500	1830	500	var.	600	150	4270	70	210	140	460	970	3400
127233	2.B	3	1750	1830	500	var.	600	150	5340	70	215	145	470	1630	4160
117939	3.A	3	2000	1830	500	var.	600	150	6430	135	400	255	830	1725	4700
118074	3.B	3	2500	1860	500	var.	600	150	9700	140	430	265	890	3525	7220
127776	6.A	6	2500	1860	500	var.	600	150	9760	215	655	400	1320	2660	7280
111611	6.B	6	3000	2200	500	var.	600	150	15750	215	655	410	1320	5200	11670



Mineralölabscheider Klasse II, max. KWS-Gehalt im Ablauf: 100 mg/l.

Einsatzdeckel (d₁ und d₂): 600 mm + 600 mm

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder je 1 BEGU F4001 und 1 BEGU «feuergefährlich» zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

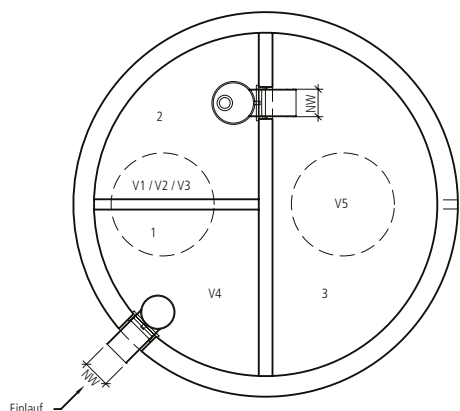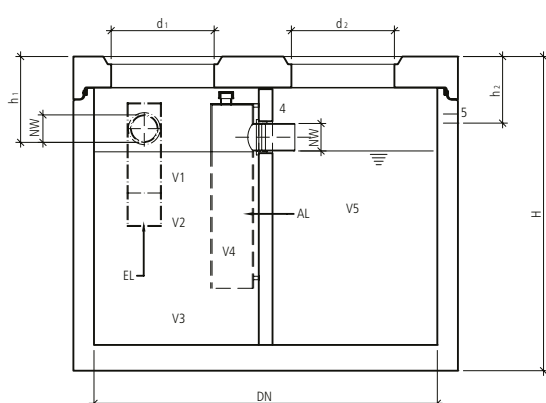

Legende

V₁ Volumen Ölsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | V₃ Volumen Schlammraum | V₄ Volumen Schlammfang | V₅ Stapelvolumen | EL

Einlaufschikane | AL Auslaufschikane

1 Schlammfang | 2 Mineralölabscheider | 3 Stapelbehälter | 4 Bauseits abdichten (Wand / Abdeckung) | 5 Bauseitige Öffnung für Pumpendruckleitung und Elektrokabel (Mantelrohr), Lage variabel

C1001 friwa®-sep Ölrückhaltebehälter ORB



Der Einsatz erfolgt bei überdachten Tankstellen und Ölumschlagplätzen. Ausführung fugenlos mit einer öl- und benzinbeständigen Innenbehandlung. Konzept gemäss Zulassungsempfehlung des BUWAL vom 30. Juni 1990.

In bestimmten Fällen, bei denen eine Gefahr eines Unfalles mit Austritt von Leichtflüssigkeiten besteht, sollte ein Ölrückhaltebehälter eingesetzt werden. Mit dem Einbau des Behälters wird eine zusätzliche Speichermenge ausserhalb einer Abscheideanlage geschaffen. Ölrückhaltebehälter weisen in der Regel nur einen Einlauf auf. Die Anlage funktioniert im Zusammenhang mit einem Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss. Der Rückhalteraum wird parallel zum Mineralölabscheider angeordnet und ist mittels einer Überlaufleitung verbunden. Verschliesst der selbsttätige Schwimmer im Mineralölabscheider den Ablauf, steigt das Flüssigkeitsniveau an und die angesammelten Leichtflüssigkeiten laufen in der Ölrückhaltebehälter. In der Regel wird zusätzlich eine Überwachungsanlage eingebaut.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	V l	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
System A ohne Zufluss von Regenwasser, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, inkl. Gussdeckel											
131403	A.1	2000	1830	460	var.	600	150	3925	5780	3925	4050
106587	A.2	2000	2000	460	var.	600	150	4460	6050	4460	4320
102006	A.3	2000	2490	460	var.	600	150	6000	6990	5997	5260
118213	A.4	2000	2740	460	var.	600	150	6785	7470	6782	5740

ORB/A: Der Einsatz erfolgt bei überdachten Tankstellen und Ölumschlagplätzen, ohne Zulauf von Regenwasser.

Ausführung fugenlos mit einer öl- und benzinbeständigen Innenbehandlung.


Preise inkl. befahrbare Abdeckplatte, Gussdeckel mit Gummidichtung und Riegelverschluss

(Radlast 5 to) inkl. Schlüssel.

Exkl. Überwachungsanlage.

Überwachungsanlagen siehe Prod.-Nr. C9401.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

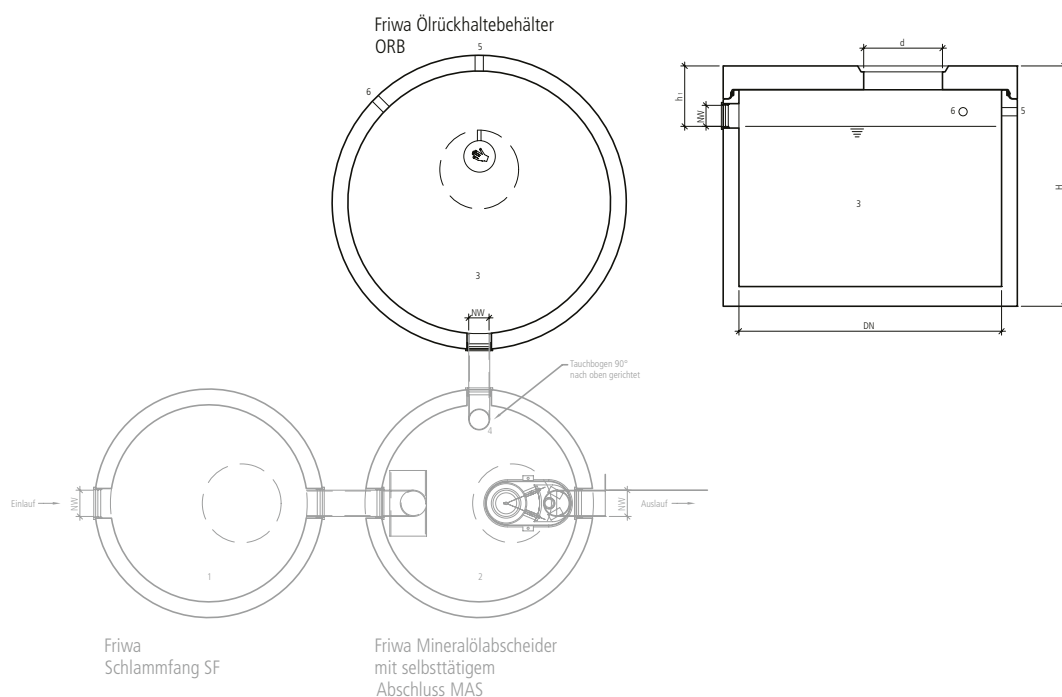

Legende

V Rückhaltevolumen | 1 Schlammfang (SF) | 2 Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss (MAS/MAKS) | 3 Ölrückhaltebehälter (ORB) | 4 Überlauf bauseits mit Tauchbogen nach oben bis 5 cm unter Abdeckung | 5 Bauseitige Entlüftung 2" | 6 Bauseitiges Elektrokabel für friwa®-alarm Überwachungsanlage

C1005 friwa®-sep Ethanolrückhaltebecken ERB




Für den Einsatz bei Bio-Ethanol-Tankstellen Typ 2 bis 5 (85 % Ethanol und 15 % Benzin) und bei AdBlue-Tankstellen Typ 1 (30 % Harnstoff) inkl. ethanolbeständiger Beschichtung. Der Einsatz erfolgt bei überdachten Tankstellen und Umschlagplätzen, ohne Zulauf von Regenwasser. Das wasserlösliche Bio-Ethanol darf nicht über einen Mineralölabscheider abgeleitet werden.

Wenn die Zapfstellen der Bio-Ethanol-Treibstoffe gesondert angeordnet und die Umschlagplätze separat entwässert werden, können die Abwasserleitungen direkt dem Rückhaltebehälter zugeführt werden. In der Regel sind die Anfallstellen von Ethanol und Benzin oder Diesel jedoch nicht getrennt. In diesem Falle sollte die Entwässerung über einen steuerbaren Umlenkschacht geführt werden. Wird Leichtflüssigkeit umgeschlagen, so soll das anfallende Abwasser dem Mineralölabscheider zugeführt werden. Wird Ethanol umgeschlagen, wird das Abwasser dem Rückhaltebehälter zugeführt. Die Betonbauteile werden mit einem ethanolbeständigen Schutzanstrich beschichtet. In der Regel wird eine Überwachungsanlage eingebaut.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	V l	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel											
123320	1	1250	1830	570	var.	600	150	1395	3070	1395	2370
126083	2	1500	1830	570	var.	600	150	2010	3920	2010	2900
101900	3	1750	1830	570	var.	600	150	2740	4830	2740	3510
118004	4	2000	1830	570	var.	600	150	3580	5780	3580	4050
102150	5	2500	1860	570	var.	600	150	5450	8970	5450	6300

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder F4202 Gussdeckel verschraubt, gas-/wasserdicht RL 5 to. Auf Anfrage mit Zulauf für Regenwasser. Grössere Anlagen auf Anfrage.

Überwachungsanlagen siehe Prod.-Nr. C9401.

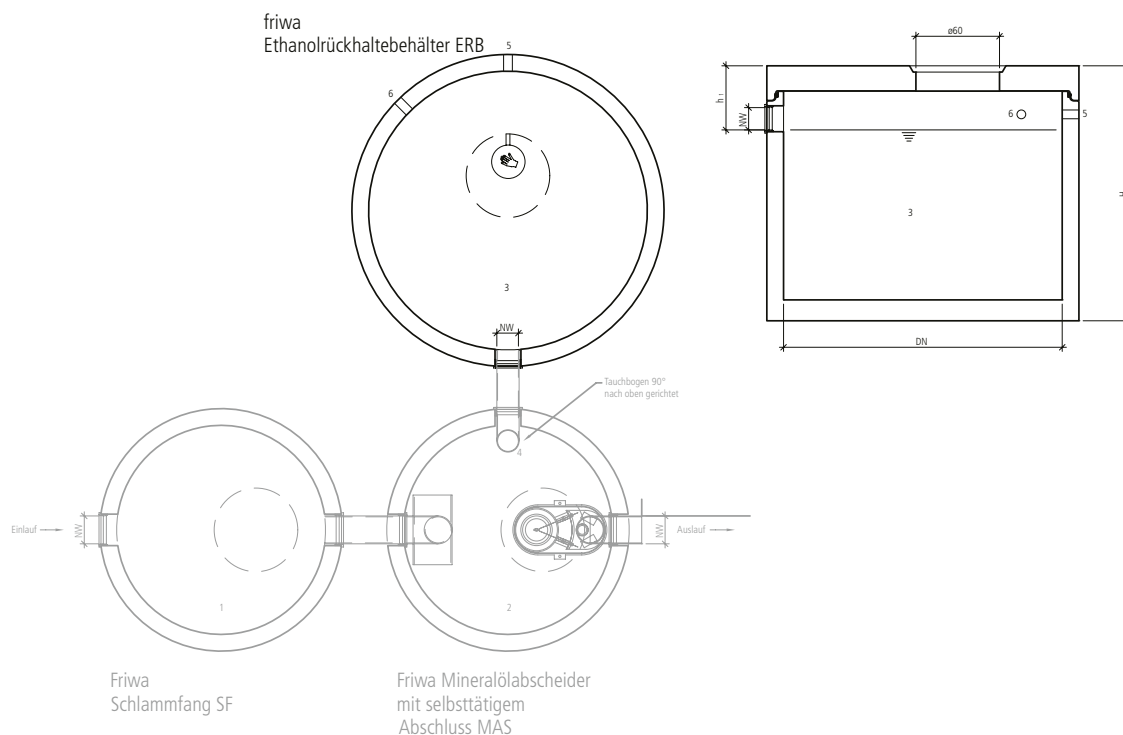

Legende

V Rückhaltevolumen | 1 Schlammfang (SF) | 2 Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss (MAS/MAK) | 3 Ethanolrückhaltebehälter (ERB) | 4 Überlauf bauseits mit Taubbogen nach oben bis 5 cm unter Abdeckung | 5 Bauseitige Entlüftung 2" | 6 Bauseitiges Elektrokabel für friwa®-alarm Überwachungsanlage

C2001 friwa®-sep Tauchwandsammler TWS





Der Tauchwandsammler wird in gewissen Regionen anstelle des Schlamm Sammlers vorgeschrieben. Tauchwandsammler dürfen Mineralölabscheidern nicht vorgeschaltet werden. Der Zulauf erfolgt von oben, wobei die schweren Stoffe in den Schlammraum absinken.

Für den Einsatz auf befestigten Plätzen, Mergelplätzen, Parkplätzen, etc., als Einlaufschacht und Schlamm Sammler.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	d ₁ mm	NW mm	F m ²	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel											
123876	1	800	1830	430	600	100	100	1760	301	341	1490
128540	2	1000	1830	430	600	100	150	2310	471	533	1870
104089	3	1250	1830	460	600	125	200	3070	736	797	2370
118265	4	1500	1830	500	600	150	300	3920	1060	1077	2900
137998	5	1750	1830	500	600	150	400	4830	1442	1466	3510
113110	6	2000	1830	540	600	200	500	5780	1884	1790	4050
117491	7	2500	1860	590	600	250	800	8970	2943	2404	6300
126356	8	3000	2200	700	600	300	1100	14540	4239	4945	7850

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder gelochte/geschlitzte Beton- oder Gussdeckel zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

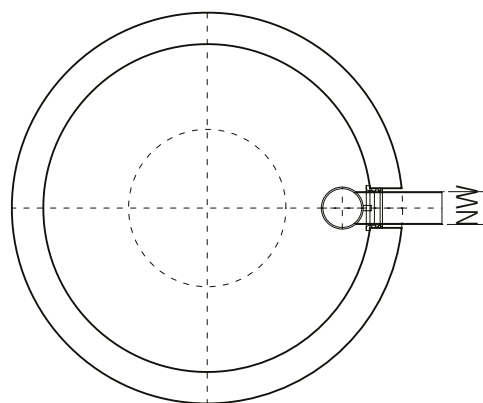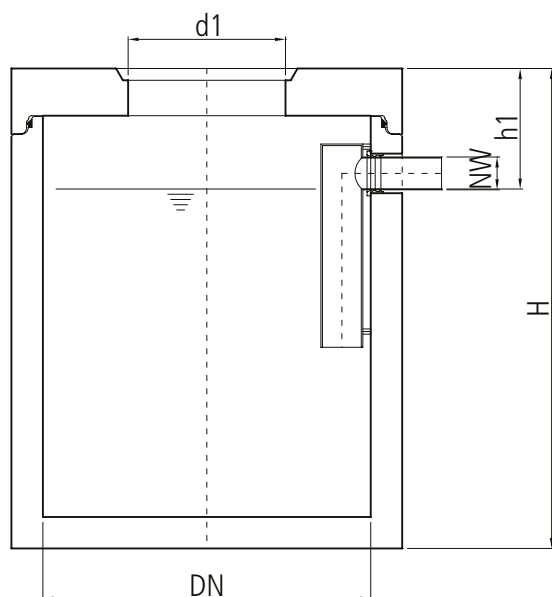

C2005 friwa®-sep Schlammgruben SG

Die Schlammgrube ist ein Vorschlammfang mit einer durchlässigen Abdeckung, durch die das Abwasser der Reinigung von Fahrzeugen und Maschinen fließt. Hier werden grobe organische Stoffe im Rechen und Feststoffe durch Absetzung zurückgehalten.




Der Unterhalt der Gesamtanlage durch den Einsatz eines Sauggerätes kann stark vermindert werden, da die Schlammgrube selbstständig z.B. mit einem Kleinbagger gereinigt und geleert werden kann. Die Schlammgrube SG wird vor ein Abscheidesystem für ölhaltige Abwasser gesetzt und dient als erste Grobscheidung bevor das Abwasser in den Schlammfang geleitet wird. Dadurch wird das nachgeschaltete Abscheidesystem entlastet und der reguläre Schlammfang kann eine Stufe kleiner dimensioniert werden.

Art.-Nr.	Typ	L mm	B mm	H mm	h ₁ mm	W mm	NW mm	V l	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/tot.
rechteckig, exkl. Abdeckung											
111274	1	2000	1200	1200	330	200	150	850	3950	842	4200
129052	2	2800	1200	1200	330	200	150	1260	5430	1249	5174
115572	3	2400	1400	1200	330	200	200	1340	4980	1030	5530
114277	4	3400	1400	1200	330	200	200	2000	6800	1555	7280

Art.-Nr.	Typ	Spez.	L mm	B mm	H mm	MW	RL to	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
Gitterrost mit Rahmen, verzinkt									
119106	1	2-teilig	2000	1200	65	30x30	1,5	125	63
132783	2	3-teilig	2800	1200	65	30x30	1,5	170	57
119313	3	2-teilig	2400	1400	65	20x30	1,5	175	88
105296	4	3-teilig	3400	1400	65	20x30	1,5	265	88
119361	1	2-teilig	2000	1200	130	20x30	10	368	184
118138	2	3-teilig	2800	1200	130	20x30	10	504	168
106065	3	2-teilig	2400	1400	130	20x30	10	513	171
113179	4	3-teilig	3400	1400	130	20x30	10	785	196
Rost, roh									
120131	1	var.	2000	1200	var.		25		195
107714	2	var.	2800	1200	var.		25		170
120186	3	var.	2400	1400	var.		25		165
108868	4	var.	3400	1400	var.		25		225

Für den Einsatz bei Waschplätzen vor jedem Mineralölabscheider. Zurückhaltung der im Wasser vorhandenen Schlamm- und Schwimmpartikel.
Preise inkl. Rechenkorb.

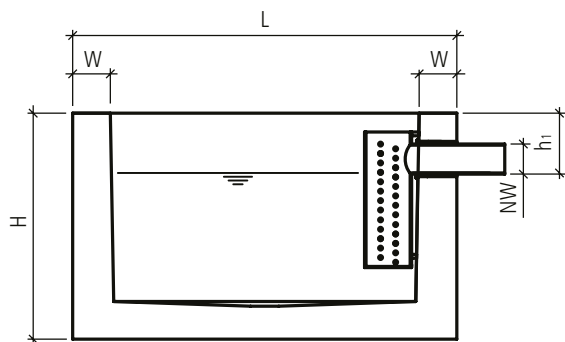

2 ABSCHIEDESYSTEME FÜR FETTHALTIGE ABWASSER

2.1 Fettabscheider friwa®-fat

Allgemeines

Wenn tierische Fette und pflanzliche Öle in der Kanalisation erstarren, können Verstopfungen auftreten. Kanalisationsreinigungen sind mit hohen Kosten verbunden.

Projektierungsgrundlagen

- Schweizer Norm 592000 Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung
- DIN 4040-100
- Europäische Norm SN_EN 1825-1 und SN_EN 1825-2

Bewilligung

Die zuständige Behörde wird fallweise entscheiden, wo ein Fettabscheider eingebaut werden muss. In der Regel sind folgende Planunterlagen abzugeben:

- Katasterplan des Grundstückes
- Projekt mit Berechnung über die Entwässerung
- Pläne bestehender und neuer Abwasseranlagen

2.2 Lösungsbeispiel aus der Gastronomie



Einsatzgebiete

- Küchenbetriebe und Grossküchen z.B. Gaststätten, Hotels, Autobahnraststätten, Kantinen
- Grill, Brat- und Frittierküchen
- Essensausgabestellen (mit Rücklaufgeschirr)
- Metzgereien mit und ohne Schlachtung
- Schlachthöfe (Grossschlachtereien)
- Geflügelschlachtereien
- Darmzubereitungsanlagen
- Tierkörperverwertungen
- Knochen- und Leimsiederungen
- Seifen- und Stearinfabriken
- Ölmühlen
- Speiseölraffinerien
- Margarinefabriken
- Konservenfabriken
- Fertiggerichtsherstellungen
- Fritten- und Chipserzeugungen
- Erdnussröstereien

2.3 Dimensionierungsgrundlagen für Fettabscheider friwa®-fat

Fettabscheider

Die Typenbezeichnung ist in NS angegeben. Die Nenngrösse (NS) ist ein Kennwort und entspricht dem maximal zulässigen Durchfluss in l/s der zu reinigenden Abwassermenge.

A: Maximaler Schmutzwasserabfluss anhand der Einrichtungen

Die Ermittlung des maximalen Schmutzwasserabflusses basiert auf der Art und Anzahl der zu entwässernden Einrichtungen und Auslaufventile

Formel:
$$Q_S = \sum_{i=1}^m n \cdot q_i \cdot Z_i(n)$$

Einrichtungsgegenstand	q _i		Z _i (n)				
	m	l/s	n=1	n=2	n=3	n=4	n≥5
Kochkessel							
Auslauf ø 25 mm	1	1.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Auslauf ø 50 mm	2	2.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Kippkessel							
Auslauf ø 70 mm	3	1.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Auslauf ø 100 mm	4	3.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Spülbecken mit Geruchsverschluss							
Auslauf ø 40 mm	5	0.8	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Auslauf ø 50 mm	6	1.5	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Spülbecken ohne Geruchsverschluss							
Auslauf ø 40 mm	7	2.5	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Auslauf ø 50 mm	8	4.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Geschirrspülmaschine	9	2.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Kippbratpfanne	10	1.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Bratpfanne	11	0.1	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Hochdruck- oder Dampfstrahlgerät	12	2.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Schälgerät	13	1.5	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Gemüsewascheinrichtung	14	2.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
Auslaufventile							
DIN 15	15	0.5	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
DIN 20	16	1.0	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2
DIN 25	17	1.7	0.45	0.31	0.25	0.21	0.2

Ermittlung der Nenngrösse

Erschwerisfaktoren

f_t Temperatur des Zuflusses

	bis 60 °C	Faktor 1.0
	über 60 °C	Faktor 1.3

f_r Spül- und Reinigungsmittel

	ohne	Faktor 1.0
	mit	Faktor 1.3
	Sonderfälle z. B. Krankenhäuser	Faktor ≥1.5

f_d Dichtefaktor

	Dichte des Fettes ≤0.94 g/cm ³ (Regelfall)	Faktor 1.0
	Dichte des Fettes >0.94 g/cm ³	Faktor 1.5

Formel: **NS = Q_s * f_t * f_d * f_r**

Legende

NS	Nenngrösse des Abscheiders
Q _s	Maximaler Schmutzwasserabfluss (l/s)
f _t	Erschwerisfaktor bezüglich Temperatur
f _r	Dichtefaktor der massgebenden Fette
f _d	Erschwerisfaktor für den Einfluss von Spül- und Reinigungsmitteln
j	einheitsloser Parameter
m	Ordnungsnummer der Einrichtung
n	Anzahl der Einrichtungen gleichen Types
q _i	Maximaler Schmutzwasserabfluss der Einrichtung (l/s)
Z _{i(n)}	Faktor der Gleichzeitigkeit

2.4 Dimensionierungsgrundlagen, Einbau, Betrieb und Wartung für Fettabscheider friwa®-fat

B: Maximaler Schmutzwasserabfluss anhand der Art des zu entwässernden Betriebes

Formel: $Q_s = V \cdot F / t \cdot 3600$

Durchschnittliches tägliches Schmutzwasservolumen V

		Wasservolumen pro warmer Essensportion V_M		
Küchenbetrieb	$V = M \cdot V_M$	Art des Küchenbetriebes		
		Hotelküche		100 l
		Restaurant		50 l
		Krankenhaus		20 l
		Grossküche (24-h-Betrieb)		10 l
		Werksküche/Mensa		5 l
Fleischverarbeitung	$V = M_p \cdot V_p$	Grösse des fleischverarbeitenden Betriebes	Wasservolumen pro kg Wurstwarenproduktion V_p	Tägliche Wurstwarenproduktion M_p
		Klein ≤ 5 GV pro Woche	20 l	500 kg
		Mittel ≤ 10 GV pro Woche	15 l	1000 kg
		Gross ≤ 40 GV pro Woche	10 l	4000 kg

Bei handwerklichen Fleischverarbeitungsbetrieben wird eine tägliche Wurstproduktion von ca. $M_p \approx 100$ kg/GV angenommen.

Stossbelastungsfaktor F	Betrieb	Stossbelastungsfaktor F
	Gewerblicher Küchenbetrieb	
	Hotelküche	5.0
	Restaurant	8.5
	Krankenhaus	13.0
	Werksküche/Mensa	20.0
	Grossküche (24-h-Betrieb)	22.0
	Fleischverarbeitender Betrieb	
	Klein ≤ 5 GV pro Woche	30.0
	Mittel ≤ 10 GV pro Woche	35.0
	Gross ≤ 40 GV pro Woche	40.0

Massgebende NS

Es wird empfohlen, die Berechnung nach A: und B: durchzuführen und den höheren Wert für die Dimensionierung zu verwenden.

Schlammfänge

Die Typenbezeichnung entspricht nicht der Nenngrösse sondern wird durch den effektiven Schlammanfall bestimmt.

Normalfall Volumen - $100 \cdot NS$ (FA)

Schlachthöfe, etc. Volumen - $200 \cdot NS$ (FA)

Legende

Q_s	Maximaler Schmutzwasserabfluss (l/s)
V	Durchschnittliches tägliches Abwasservolumen (l)
F	Stossbelastungsfaktor, abhängig von der Betriebsart
t	Durchschnittliche tägliche Betriebszeit (h)
M	Anzahl täglicher warmer Essensportionen
V_M	Wassermenge pro produzierte warme Essensportion (l)
M_p	Tägliche Wurstproduktion (kg)
V_p	Wassermenge pro kg Wurstproduktion (l)
GV	1 Rind oder 2.5 Schweine

Einbaustelle

Fettabscheider sind in der Nähe der Anfallstellen des Schmutzwassers einzubauen, jedoch möglichst nicht in geschlossenen Räumen oder in Verkehrs- oder Lagerflächen. Um Geruchsbelästigungen auszuschliessen, ist eine Anordnung in der Nähe von Aufenthaltsräumen, Fenstern oder Lüftungsöffnungen zu vermeiden. Sie müssen für Reinigung und Wartung leicht zugänglich sein.

Lüftung

Fettabscheideanlagen sowie deren Zulauf- und Ablaufleitungen sind ausreichend zu lüften, um Geruchsbelästigungen, Fäulnisprozesse, Bildung von Ablagerungen und Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden.

Nach DIN 1986-100, Abschnitt 6.5.4 sind die Zulaufleitungen und gegebenenfalls der Fettabscheider entsprechend SN EN 1825-2 in Verbindung mit DIN 4040-100 unmittelbar über Dach zu be- und entlüften. Die Lüftungsleitungen der Zulaufleitungen und gegebenenfalls des Fettabscheiders dürfen zu Sammellüftungen zusammengeführt werden. An die Lüftungsleitungen der Zulaufleitungen sowie des Fettabscheiders dürfen keine anderen Lüftungsleitungen angeschlossen werden.

Gemäss SN EN 1825-2 «Abscheideranlagen für Fette – Wahl der Nenngrösse, Einbau, Betrieb und Wartung» werden im Abschnitt 7.4 folgende Anforderungen an die Lüftung von Fettabscheidern gestellt:

- Die Zulaufleitung zum Fettabscheider ist als Lüftungsleitung bis über Dach zu führen.
- Anschlussleitungen von mehr als 5 m Länge sind gesondert zu lüften.
- Hat die Zulaufleitung oberhalb des Fettabscheiders auf einer Länge von über 10 m keine gesondert entlüftete Anschlussleitung, so ist die Zulaufleitung unmittelbar am Fettabscheider mit einer zusätzlichen Lüftungsleitung zu versehen.

Einbau und Versetzen

Einbau und Versetzen einer Anlage gemäss friwa®-Versetzanleitung. Die örtlichen Vorschriften sind zu beachten. Die Einhaltung der Regeln der Baukunst ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Anlagen.

Betrieb, Wartung und Instandhaltung

Fettabscheideranlagen sollten regelmässig gewartet, geleert und gereinigt werden. Es wird auf die Notwendigkeit der Einhaltung nationaler oder örtlicher Bestimmungen für die Abfallentsorgung hingewiesen. Die Intervalle für Wartung, Entleerung und Reinigung sind unter Berücksichtigung der Volumina von Fettabscheider und Schlammfang sowie den betrieblichen Erfahrungen festzulegen. Sofern nicht anderweitig vorgeschrieben, sollten die Anlagen mindestens einmal pro Jahr entleert, gereinigt und wieder mit Frischwasser gefüllt werden. Bis die Anlage eingefahren ist, sollte sie alle 3 Monate kontrolliert werden. Es ist nicht erlaubt, Abwasser aus WCs, Pissoirs, Duschen und Bäder über den Fettabscheider abzuleiten.

Wartungsanleitung siehe www.creabeton-baustoff.ch

C0401 friwa®-fat Schlammfänge SFF



Für den Einsatz vor jedem Fettabscheider. Zurückhaltung der im Abwasser vorhandenen Feststoffe.

Der friwa®-fat Schlammfang SFF dient zur Speicherung der abgetrennten Sinkstoffe. Das anfallende Schmutzwasser wird über eine integrierte Prallplatte in den Schlammfang geführt. Dadurch werden eine Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit sowie eine gleichförmige Strömungsverteilung bewirkt. Die Stoffe mit einem spezifischen Gewicht, schwerer als Wasser, sinken zu Boden und lagern sich ab.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
105222	80.15	800	1830	460	510	600	150	1760	600	1490
107303	100.15	1000	1830	460	510	600	150	2310	940	1870
107945	125.15	1250	1830	460	510	600	150	3070	1470	2370
120599	125.20	1250	1830	510	560	600	200	3070	1410	2370
138020	150.15	1500	1830	460	510	600	150	3920	2120	2900
111445	150.20	1500	1830	510	560	600	200	3920	2030	2900
121428	175.20	1750	1830	510	560	600	200	4830	2765	3510
135812	200.20	2000	1830	510	560	600	200	5780	3610	4050
128512	200.25	2000	1830	560	610	600	250	5780	3455	4050
100541	250.20	2500	1860	510	560	600	200	8970	5500	6300
135293	250.25	2500	1860	560	610	600	250	8970	5250	6300
102096	300.25	3000	2200	580	630	600	250	14540	9680	10340



Inkl. pH-beständiger Beschichtung.

Zur Beruhigung und Drosselung der Durchlaufgeschwindigkeit des Abwassers.

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder Gussdeckel verschraubt und gasdicht F4202 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

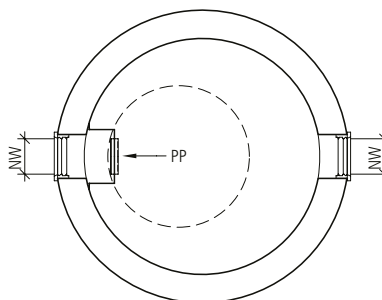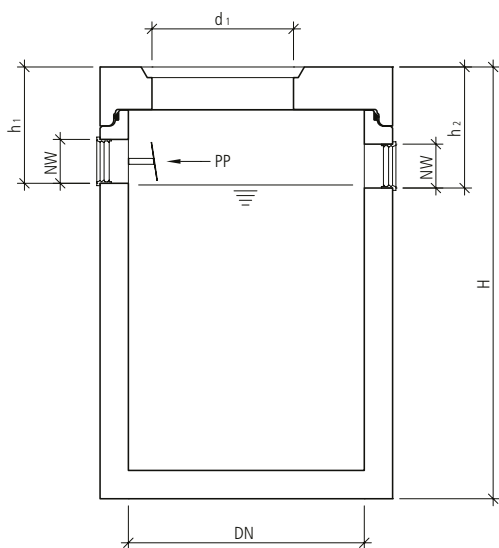

Legende

PP Prallplatte

C0402 friwa®-fat Fettabscheider FA



Der Einsatz erfolgt bei Restaurants, Schlachthöfen und Betrieben der Lebensmittelindustrie. Zurückhaltung der im Abwasser vorhandenen tierischen Fette und pflanzlichen Öle.

Das von den Sinkstoffen befreite Schmutzwasser wird über eine integrierte Einlaufplatte in den Fettabscheideraum geleitet. Die Strömungsgeschwindigkeit wird vermindert und die Strömungsverteilung ist dadurch gleichmässig. Im Fettabscheideraum wird die Trennung der Fette oder Öle vom Schmutzwasser durch die Schwerkraft erzeugt. Öl- und Fettanteile schwimmen durch ihre geringe Dichte an der Oberfläche des Wassers auf. Dort bildet sich eine stetig wachsende Fettschicht, die zwischen den Einlauf- und Auslaufeinbauten zurückgehalten wird.



Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	Element max. kg/Stk.	Möglicher Schlammfangtyp
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel												
120041	2	1000	1830	530	550	600	150	2330	196	714	1870	80.15
119210	4	1250	1830	530	550	600	150	3100	207	1116	2370	80.15/100.15
122816	7	1500	1830	530	550	600	150	3950	442	1607	2900	80.15/100.15/125.15
127779	10	1750	1830	530	550	600	150	4870	567	2061	3510	100.15/125.15/150.15
119777	12	2000	1830	580	600	600	200	5800	785	2857	4050	125.20/150.20/175.20
116454	15	2500	1860	580	600	600	200	8970	1227	4072	6300	150.20/175.20/200.20
133010	25	3000	2200	650	670	600	250	14600	1765	8130	10340	175.20/200.20/250.20

Inkl. pH-beständiger Beschichtung.

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder Gussdeckel verschraubt und gasdicht F4202 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

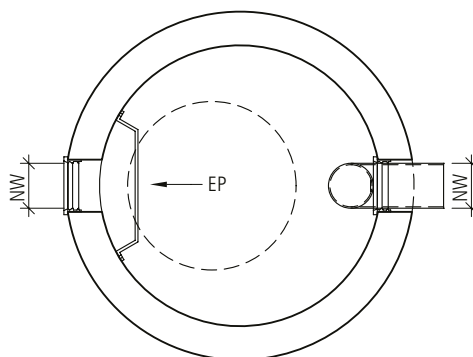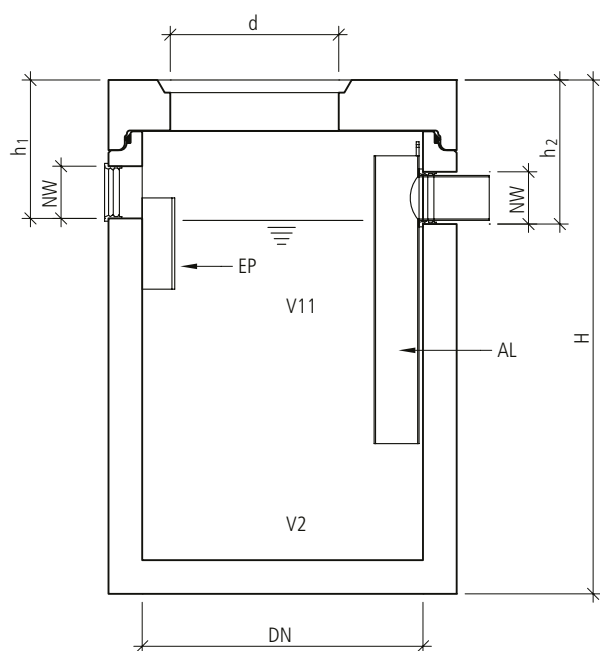

Legende

V₁₁ Volumen Fettsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | EP Einlaufplatte | AL Auslaufschikane

C0501 friwa®-fat Kompaktanlagen SFF/FA



In den Kompaktanlagen sind Schlammfang und Abscheideraum in einem Behälter integriert. Solche Kompaktanlagen werden vorwiegend bei einem Anfall von kleinen Mengen von Schmutzwasser und bei engen Platzverhältnissen eingesetzt.



Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	Element max. kg/Stk.
Fettsabscheider rund mit integriertem Schlammfang, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel												
138848	2	1250	1830	480	550	800	150	3290	430	191	695	2700
109180	4	1500	1830	480	550	800	150	4150	536	300	1091	3270
128149	7	1750	1830	480	550	600	150	5150	655	245	1500	3970
124417	10	2000	1830	480	550	600	150	6180	902	548	1993	4450
102807	12	2500	1860	530	600	600	200	9470	1520	820	2720	6990
133003	15	3000	2200	530	600	600	200	15390	2075	735	4225	11310

Inkl. pH-beständiger Beschichtung.

Einsatzdeckel (d₁ und d₂): NG 2+4 = 800 mm, NG 7-15 = 600 mm + 600 mm

Aus Wartungsgründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden. Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAM-REX Schachtabdeckungen C0310 oder Gussdeckel verschraubt und gasdicht F4202 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

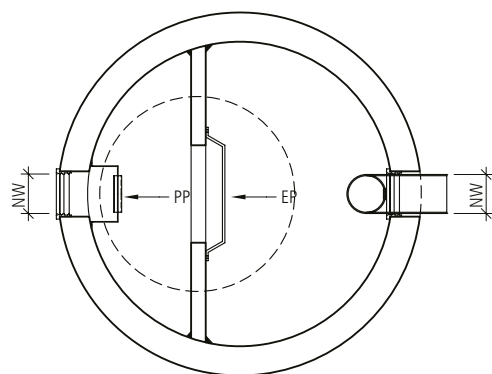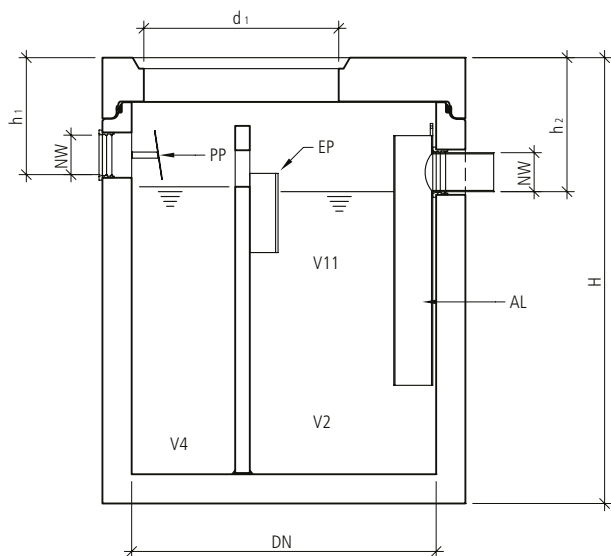

Legende

V₄ Volumen Schlammfang | V₁₁ Volumen Fettsammelraum | V₂ Volumen Abscheideraum | PP Prallplatte | EP Einlaufplatte | AL Auslaufschikane

3 FÖRDER- UND SPEICHERSYSTEME FÜR FRISCH- UND BRAUCHWASSER

C4001 friwa®-pump Pumpenschachtunterteile PS Neutra Plus



Anlage zur Stapelung und Förderung von Abwasser in höherliegende Kanalisationen.

Ein Pumpenschacht (Sammelschacht) besteht aus dichten, gegen Abwasser beständigen Bauteilen. Die Unterteile, Schachtringe, Abdeckplatten oder Kone sind mit Muffenverbindungen für Keilgleitdichtungen versehen. Bei Pumpenanlagen Neutra Plus friwa®-pump besteht die Möglichkeit, eine oder mehrere handelsübliche Pumpen mit Steuerung, Druckleitung usw. zu installieren. Die Schächte können mit bestimmten zusätzlichen Einbauten entlüftet werden. Das notwendige Speichervolumen eines Pumpenschachtes (Sammelschacht) ist in folgende Volumen unterteilt:

- Pumpensumpfvolumen (V_{sn})
- Nutzvolumen (V_N)
- Reservevolumen (V_{Res})
- Alarmvolumen (V_A)

Das Volumen des Pumpensumpfes befindet sich zwischen Ausschalt-niveau und Schachtboden. Dieses Volumen schützt die Pumpe vor dem Trockenlauf. Aus hygienischen Gründen sollte dieses Volumen möglichst klein sein. Das Ausschaltniveau muss je nach Pumpentyp ca. 150 bis 300 mm über dem Schachtboden angeordnet werden. Eine möglichst kleine horizontale Fläche des Schachtbodens ermöglicht die anfallenden Schmutzwasserstoffe wegzubefördern. Als Nutzvolu-men wird das Volumen zwischen Ein- und Ausschaltniveau bezeich-net. Das Reservevolumen ist das Volumen zwischen Einschaltniveau und maximal zulässigem Wasserspiegel in einem Pumpenschacht. Das Reservevolumen dient zur Überbrückung bei Störungen oder Unterbrüchen der elektrischen Versorgung.


Art.-Nr.	DN ₁	DN ₂	H mm	h ₁ mm	t ₁ mm	W mm	FK	G kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
DN 800, Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, unbewehrt									
106939	800	500	1065	865	200	120	60	950	950
138790	800	500	1565	1365	200	120	60	1340	1340
DN 1000, Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, unbewehrt									
122103	1000	600	1065	865	200	120	30	1200	1200
121494	1000	600	1565	1365	200	120	30	1700	1700
DN 1250, Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, bewehrt									
107105	1250	850	1065	865	200	120	30	1600	1600
127101	1250	850	1565	1365	200	120	30	2200	2200
DN 1500, Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, bewehrt									
103292	1500	1100	1065	865	200	120	30	2100	2100
115209	1500	1100	1565	1365	200	120	30	2800	2800

Einsatz mit allen Pumpenfabrikaten möglich.

Preise exkl. Einsatzdeckel.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen Gussdeckel mit Geruchverschluss oder Gussdeckel verschraubt zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

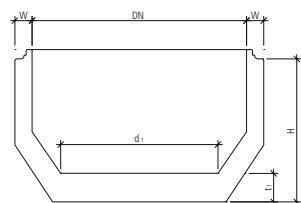

C4011 friwa®-pump Pumpenschächte PS Neutra



Art.-Nr.	DN ₁	DN ₂	H mm	h ₁ mm	t ₁ mm	D mm	W mm	FK	G kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
DN 1750, Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, bewehrt										
116464	1750	1350	690	570	120	500	120	20	2120	2120
116944	1750	1350	1190	1070	120	500	120	20	2950	2950
108290	1750	1350	1650	1530	120	850	120	20	3810	3810
DN 2000, Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, bewehrt										
120719	2000	1500	690	570	120	1100	120	20	2670	2670
139691	2000	1500	1190	1070	120	1400	120	20	3620	3620
136926	2000	1500	1650	1530	120		120	20	4550	4550
DN 2500, Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, bewehrt										
118660	2500	1900	650	500	150		120	10	4510	4510
111457	2500	1900	1150	1000	150		120	10	5430	5430
132717	2500	1900	1680	1500	180		120	10	7200	7200
DN 3000, Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, bewehrt										
128699	3000	2400	1250	1050	200		140	10	8900	8900

Unterteile zu Anlagen für die Stapelung und Förderung von Abwasser in höher gelegene Kanalisationen.

Einsatz mit allen handelsüblichen Pumpenfabrikaten möglich.


friwa®-tub Gleitmittel siehe C9301.

friwa®-tub Schachtringe siehe C9010.

friwa®-tub Abdeckplatten siehe C9020.

friwa®-tub Keilgleitdichtungen siehe C9030.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen Gussdeckel mit Geruchverschluss oder Gussdeckel verschraubt zu verwenden.

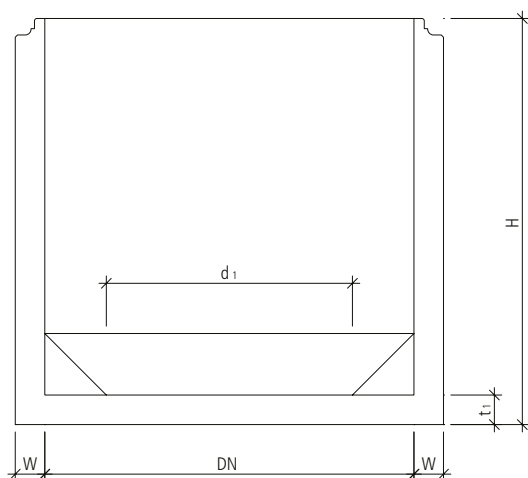

C4021 friwa®-pump Pumpenschächte PS Häny

Art.-Nr.	Typ	Spez.	DN	H mm	d ₁ mm	W mm	V l	G kg/Stk.
Schacht VII, DN 1000, Muffentyp G, für Montage von 1 Pumpe, exkl. Keilgleitdichtungen FK 60, Konus inkl. Einsatzdeckel, unbewehrt								
138479	P 35.60	Unterteil	1000	660		120	310	640
107808	P 35.66	Konus zentrisch	1000	650	600	120		610
Schacht VIII, DN 1250, Muffentyp G, für Montage von 1 Pumpe, exkl. Keilgleitdichtungen FK 60, Konus inkl. Einsatzdeckel, unbewehrt								
123977	P 35.70	Unterteil	1250	595		120	368	1220
105572		Konus zentrisch	1250	650	600	120		780
Schacht IX, DN 1250, Muffentyp G, für Montage von 2 Pumpen, exkl. Keilgleitdichtungen FK 60, Abdeckplatte inkl. Einsatzdeckel, unbewehrt								
139988		Unterteil	1250	595		120	368	1220
135290		Abdeckplatte	1250	150	600	120		660
Schacht Xc, DN 800, Muffentyp G, für Montage von 1 Pumpe, exkl. Keilgleitdichtungen FK 60, Abdeckplatte ohne Einsatzdeckel, unbewehrt, bestehend aus:								
106939a		Unterteil	800	1065		120	349	950
136520a		Abdeckplatte	800	180	600	120		270
Schacht Xlc, DN 1500, Muffentyp G, für Montage von 2 Pumpen, exkl. Keilgleitdichtungen FK 60, Abdeckplatte ohne Einsatzdeckel, bewehrt, bestehend aus:								
103292a		Unterteil	1500	1065		120	1143	2100
104510a		Abdeckplatte	1500	180	600	120		870
Schacht XIIc, DN 2000, Muffentyp G, für Montage von 2 Pumpen, exkl. Keilgleitdichtungen FK 60, Abdeckplatte ohne Einsatzdeckel, bewehrt, bestehend aus:								
120719a		Unterteil	2000	690		120	1460	2670
102558a		Abdeckplatte	2000	180	600	120		1730

Anlage zur Staplung und Förderung von Abwasser in höherliegende Kanalisationen. Folgende Pumpen und Anzahl können eingesetzt werden:

- Schacht VII für eine Pumpe des Typs 2421, 2442, 2445, 2446 DL/DLV oder RW


- Gusseinsatzdeckel verschraubt, D 600 mm, Radlast 5 t

Schachttiefe für Schacht VII bis IX kann mit Schachtring Prod.-Nr. C9010 ausgeglichen werden.

Passende Keilgleitdichtungen Typ SBR siehe Prod.-Nr. C9030. Gleitmittel siehe Prod.-Nr. C9301.

Auskünfte, Beratung und Fakturierung:

Häny AG, 8645 Jona, Tel. 0848 786 736, www.haeny.com oder www.propump.ch

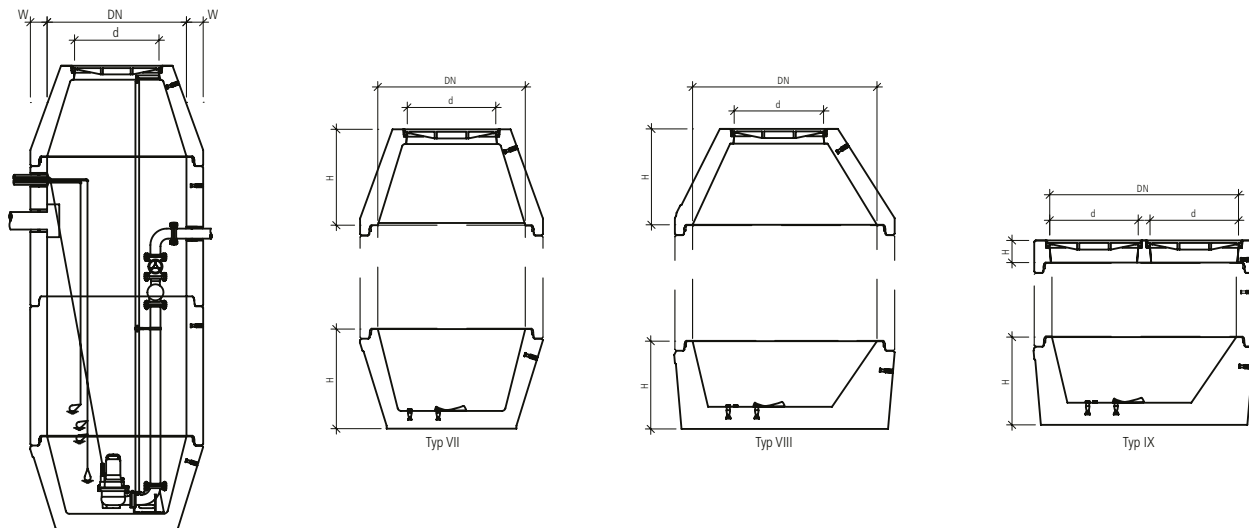

C4401 friwa®-rec Stapelbehälter STB



Zur Stapelung von ölhaltigem, vorgereinigtem Abwasser in Kombination mit einer Emulsionsspaltanlage.

Überall, wo Mineralöle bzw. Kohlenwasserstoffe in emulgierter, dispergierter oder gelöster Form im Schmutzwasser vorkommen, muss in der Regel das Schmutzwasser zusätzlich gereinigt werden. Die Reinigung erfolgt durch eine Emulsionsspaltanlage, Neutralisationsanlage oder Multifunktionsanlage. Der Betrieb solcher Anlagen erfolgt chargenweise um auch kurzfristige Schmutzwasseranfallspitzen verarbeiten zu können. Als Puffer wird in solchen Situationen ein Stapelbehälter nach dem Mineralölabscheider und vor der Emulsionsspalt- oder Neutralisationsanlage eingeschaltet.



In der Regel werden diese Anlagen im Bereich der Stapelung mit einer Tauchpumpe mit Niveausteuering ausgerüstet. Wird keine Reinigungsanlage nachgeschaltet, so weist der Raum der Stapelung keinen Auslauf auf und muss regelmässig entleert werden.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
138276	100	1000	1830	570	var.	600	150	2310	895	1870
104188	125.A	1250	1830	570	var.	600	150	3070	1395	2370
129413	125.B	1250	2450	570	var.	600	150	3850	2155	3150
105891	150.A	1500	1830	570	var.	600	150	3920	2010	2900
104582	150.B	1500	2450	570	var.	600	150	4830	3110	3810
125454	175.A	1750	1830	570	var.	600	150	4830	2740	3510
135955	175.B	1750	2450	570	var.	600	150	5960	4230	4640
110509	200.A	2000	1830	570	var.	600	150	5780	3580	4050
122117	200.B	2000	2080	570	var.	600	150	6270	4115	4050
130596	200.C	2000	2490	570	var.	600	150	6990	5650	5260
120440	200.D	2000	2740	570	var.	600	150	7470	6440	5740
105553	250.A	2500	1860	570	var.	600	150	9395	5450	6300
137822	250.B	2500	2110	570	var.	600	150	9575	6675	6905
109438	250.C	2500	2360	570	var.	600	150	10655	7900	6300
129773	300.A	3000	2200	570	var.	600	150	14540	10105	7850
107792	300.B	3000	2450	570	var.	600	150	15370	11875	7850

Volumen Stapelbehälter entspricht in der Regel dem doppelten täglichen Abwasseranfall.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

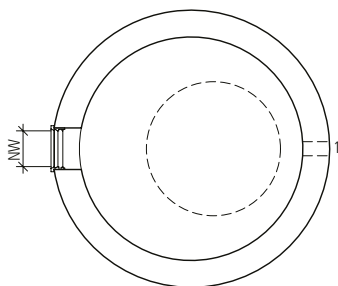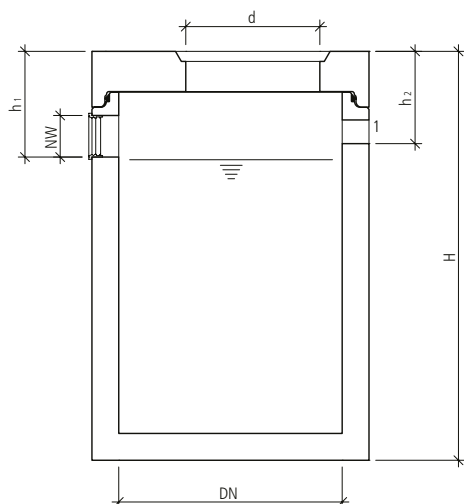

Legende

1 Bauseitige Öffnung für Pumpendruckleitung und Elektrokabel (Mantelrohr), Lage variabel.

C4601 friwa®-rec Entnahmebecken PEB

Wird eingesetzt für die Stapelung von Brauchwasser zur Wiederverwendung, z.B. in Waschstrassen.



Das Entnahmebecken wird nach dem Schlammfang und dem Mineralölabscheider gesetzt.



Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
134282	2	1500	1830	570	620	600	150	3920	1925	2900
129414	3	1750	1830	570	620	600	150	4840	2620	3510
105741	4	2000	1830	570	620	600	150	5790	3422	4050
103091	5	2000	2080	570	620	600	150	6270	4207	4050
127380	6	2500	1860	570	620	600	150	9405	5200	6300
111162	7	2500	2360	570	620	600	150	10665	7800	6300
107677	8	3000	2200	570	620	600	150	14540	9750	7850

Typ = Volumen

Als Einsatz für das Stapeln und Recyclieren von Brauchwasser in Waschstrassen, mit integrierter Auslaufschikane. Fugenloser bewehrter Behälter mit Muffen für Keilgleitdichtungen.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

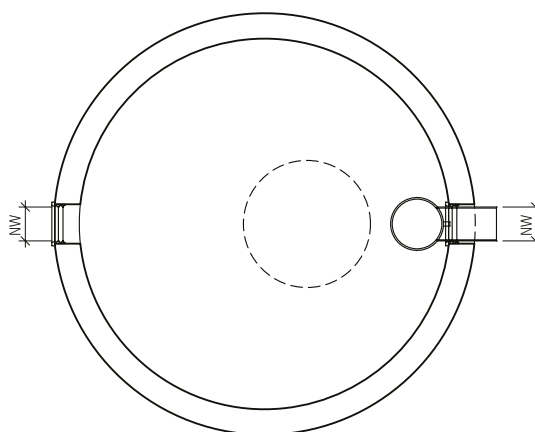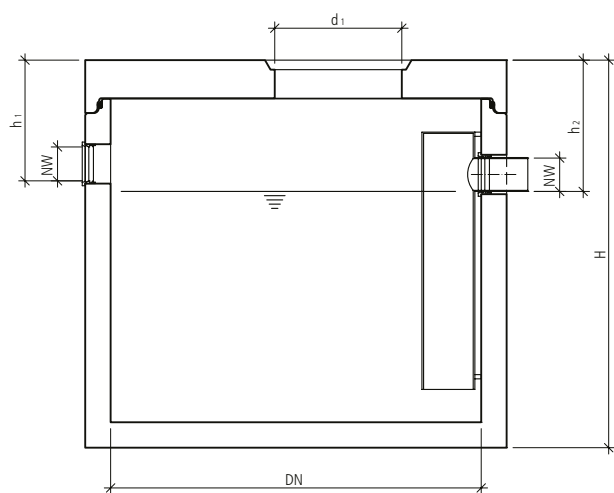

4 RETENTION UND HOCHWASSERSCHUTZ

C4702 friwa®-rain 3P Gartenfilter GF





Der Gartenfilter GF ist ideal für Anlagen, die für die Gartenbewässerung und Regenwassernutzung gedacht sind wie auch für Grundstücke, auf denen das Regenwasser versickert werden muss, d.h. kein Kanalanschluss möglich ist, um überschüssiges Regenwasser abzuleiten.

Regenwasserfilter mit integriertem Schmutzfangkorb für den Einbau in Regenwasserspeicher. Der Schmutzfangkorb aus Kunststoff ist so im Gehäuse angebracht, dass er sich durch den Entnahmestab einfach entnehmen lässt.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	d ₁ mm	d ₂ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, inkl. Konus und Filter, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel								
112237	2	2000	1840	1250	600	100	5480	3320
134209	4	2000	2340	1250	600	100	6430	3310
103202	5	2000	2800	1250	600	100	7360	4050

Aus wartungstechnischen Gründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa® PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

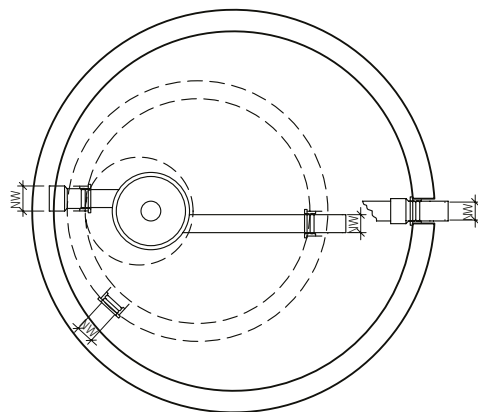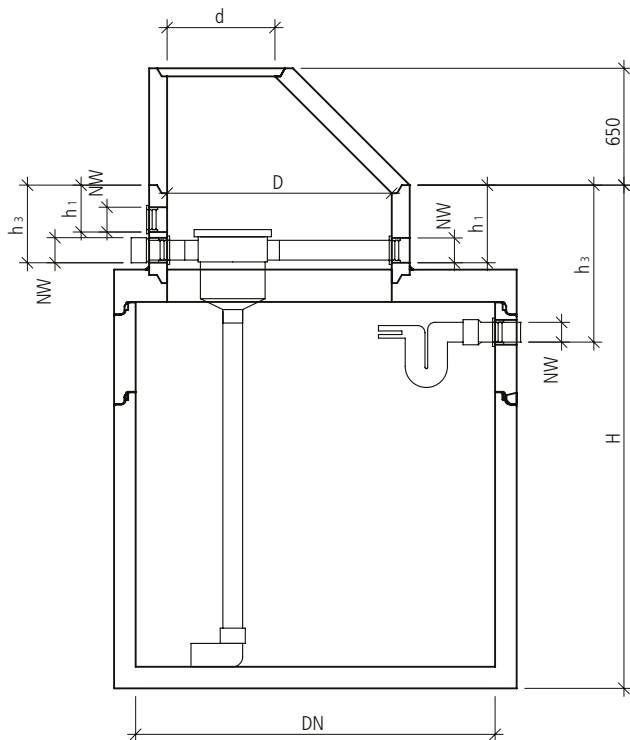

C4702 friwa®-rain 3P Gartenfilter VF Combi



Wird zur dezentralen Regenwassernutzung im häuslichen Bereich eingesetzt. Kann für die Gartenbewässerung, Brauchwasserspülung und dgl. eingesetzt werden.



Durch sein 2-stufiges Reinigungsprinzip (erst Grob-, dann Feinreinigung) hat der Volumenfilter VF einen hohen Wirkungsgrad unabhängig vom Volumenstrom.

Bedingt durch die steile Stellung des Filtereinsatzes wird der ausgefilterte Schmutz kontinuierlich in Richtung Kanal gespült. Der Filtereinsatz lässt sich zum Reinigen ohne Spezialwerkzeuge leicht entnehmen. Das Edelstahlsieb muss nicht getauscht werden. Es wird mit einer Bürste und Seifenlauge gereinigt.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	d ₁ mm	d ₂ mm	NW ₁ mm	NW ₂ mm	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, inkl. Konus und Filter, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel									
125163	3	2000	1840	1250	600	100	125	5740	3570
128182	4-5	2000	2340	1250	600	100	125	6720	3600
134207	6	2000	2800	1250	600	100	125	7590	4050

Aus wartungstechnischen Gründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa® PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

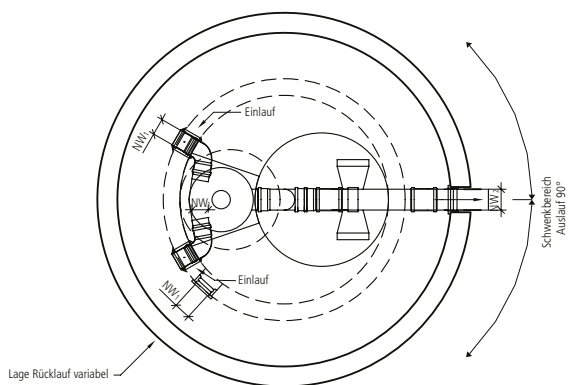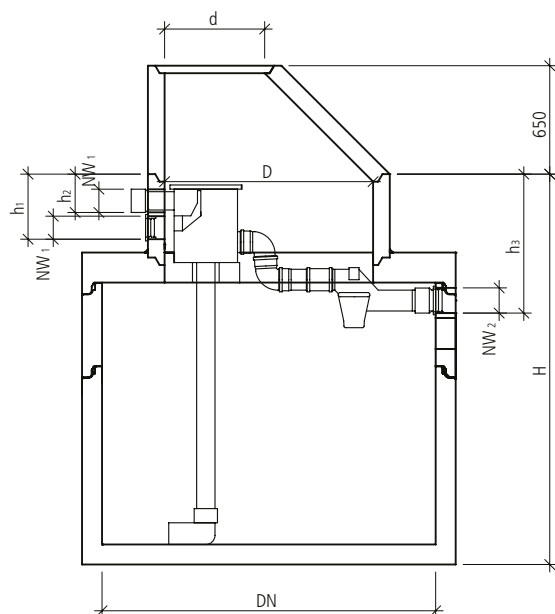

C4702 friwa®-rain 3P Gartenfilter XL





Der Gartenfilter XL ist ideal für Anlagen, die nur für die Gartenbewässerung und Regenwassernutzung gedacht sind wie auch Brauchwasser für Spülungen und für Grundstücke, auf denen das Regenwasser versickert werden muss, d.h. kein Kanalanschluss möglich ist, um überschüssiges Regenwasser abzuleiten.

Regenwasserfilter mit integriertem Schmutzfangkorb für den Einbau in Regenwasserspeicher. Der Schmutzfangkorb aus Kunststoff ist so im Gehäuse angebracht, dass er sich durch den Entnahmestab einfach entnehmen lässt.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	d ₁ mm	d ₂ mm	NW ₁ mm	NW ₂ mm	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, inkl.				Konus und Filter, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel					
137425	6	2500	2300	1250	600	150	100	9060	6300
120985	7-8	2500	2550	1250	600	150	100	9665	6300
136378	9	2500	2830	1250	600	150	100	10810	6300
121507	10	2500	3080	1250	600	150	100	11415	6300

Aus wartungstechnischen Gründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.
Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa® PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

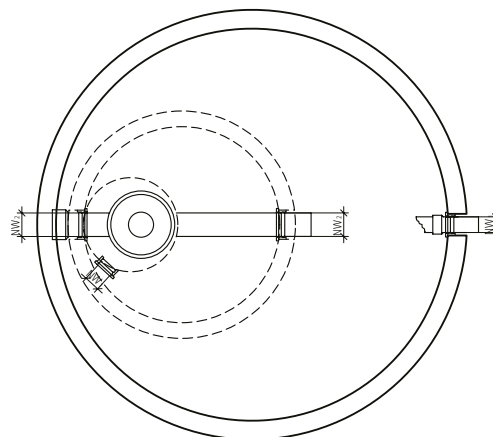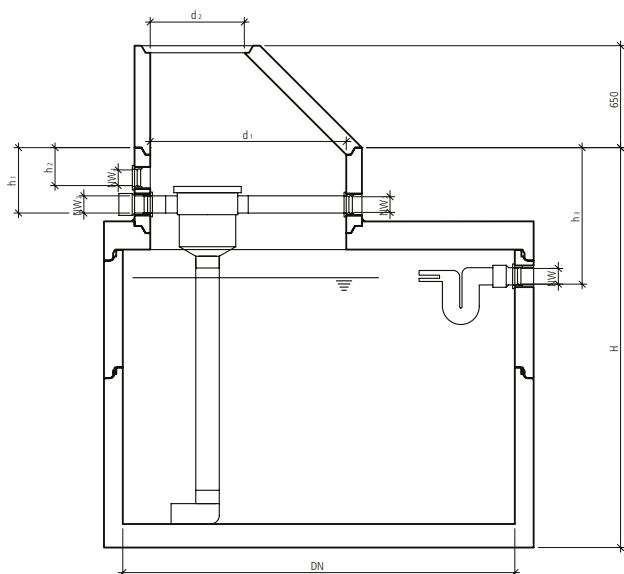

C4703 friwa®-sep Lamellenklärer SFK



Lamellenklärer werden zur Abscheidung von Feststoffen, wie Sand und Schlammpartikel, im Abwasser eingesetzt.

Die Feststoffe setzen sich auf den schrägen Lamellen ab und rutschen nach unten in den Schlammfang. Das gereinigte Wasser fließt nach oben zum Auslauf.



Der Einsatz erfolgt vor einer Strassenabwasserbehandlungsanlage oder Versickerungsanlage um bereits gröbere Partikel abzusetzen.

Art.-Nr.	Typ	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	V ₄ l	Element max. kg/Stk.
rund, inkl.	befahrbarer Abdeckplatte	D 400, Muffentyp G, exkl.	Einsatzdeckel											
125339	200.15	10	2000	2830	510	530	600	150	8500	1900	1800	3100	6800	6800
113531	200.20	20	2000	2830	510	530	600	200	8870	1900	1800	3100	6800	7140
126605	250.20	20	2500	2860	510	530	600	200	12300	2600	2900	4900	10400	9820
107753	250.25	40	2500	2860	600	650	600	250	12600	2400	2900	4700	9500	10120
136937	300.25	30	3000	2950	600	650	600	250	18200	3800	4200	6000	14000	11630
117308	300.30	60	3000	2950	650	700	600	300	18600	3800	4200	6000	14000	12030

Fugenloser bewehrter Behälter mit Muffen für Keilgleitdichtungen für das Zurückhalten von Sand- und Schlammpartikeln. Behälter DN 3000 mehrteilig. Ein- und Auslauf mit Aussparung und Dichtungsring für Kunststoffrohre aus PVC, HDPE oder PP. Für den Rückhalt von Schwimmstoffen kann auslaufseitig ein Rechen eingebaut werden.

Einsatzdeckel (d₁ und d₂): 600 mm + 600 mm. Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 zu verwenden. Obeflächenbeschichtung: NG 10 - 30 l/s = 9m/h, NG 20 - 60 l/s = 18 m/h.


Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

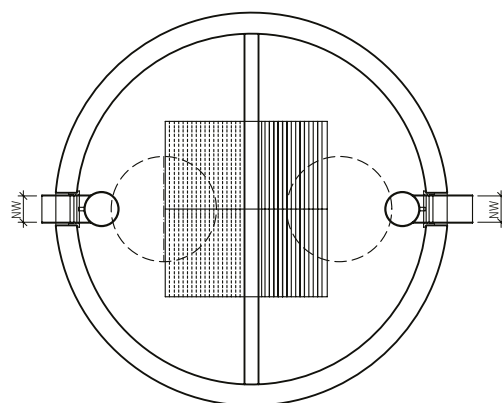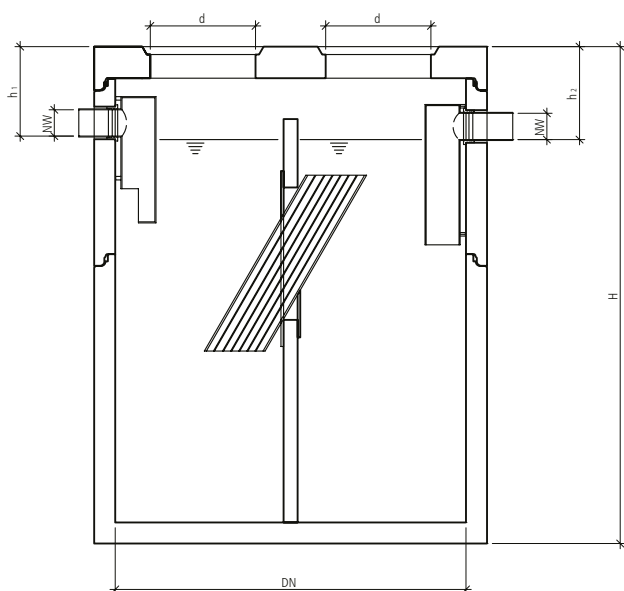

Legende

EL Einlaufschikane | AL Auslaufschikane | SF Schlammfang | LK Lamellenklärer

C4704 friwa®-rain 3P Volumenfilterschacht VF

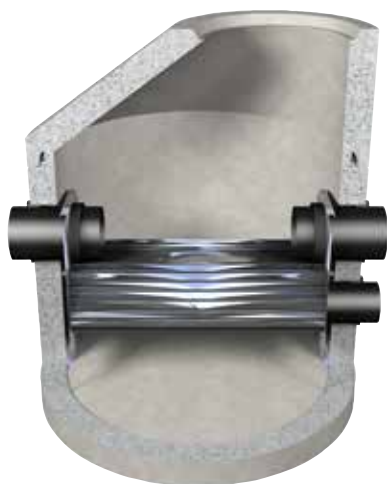



Für den Einsatz zur dezentralen Regenwasserfilterung von grösseren Dachflächen im häuslichen und industriellen Bereich eingesetzt.

Das gefilterte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Brauchwasserspülung und dgl. eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Typ	NG l/s	DN	H mm	d ₁ mm	NW ₁ mm	NW ₂ mm	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Konus D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel									
135854	3	4.5–40.4	1250	1720	600	200	150	2550	1880
109566	6	9–73	1250	1720	600	250	200	2560	1880
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel									
124726	12-1	18–95	2000	1830	800	300	250	5840	4150
116877	12-2	18–118	2500	1860	800	300	250	9055	6400

Aus wartungstechnischen Gründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa® PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

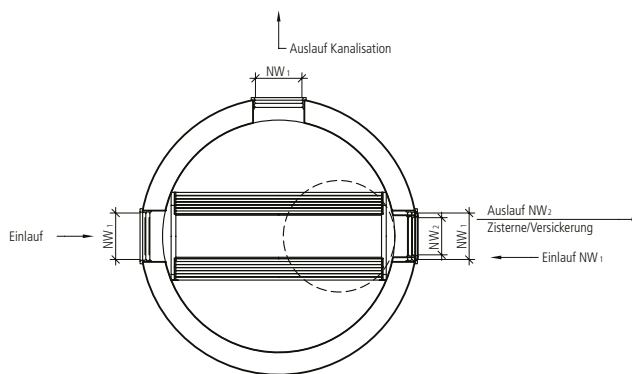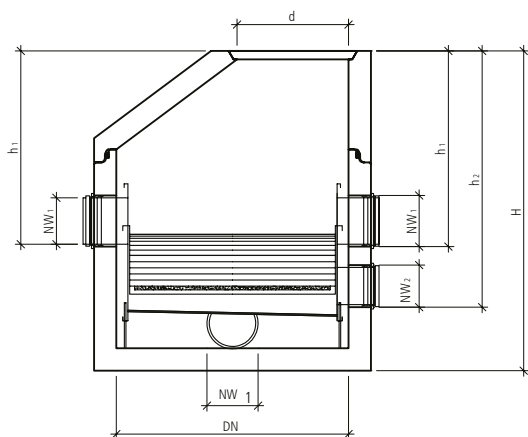

C4705 friwa®-rec Retentions- und Drosselschacht RDS



Für das Zurückhalten von Regenwasser. Das gesammelte Wasser wird gedrosselt weitergeleitet. Die Drossel ist einstellbar von 0.5 l/s bis 16 l/s. Der Retentions- und Drosselschacht ist ein Modul zwischen Schlammfang und Versickerung oder Vorfluter.



Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarem Konus D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel											
128734	1	1000	2180	400	1960	600	150	2460	77	1100	1880
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel											
131907	2	1250	2330	500	2110	600	150	3700	120	1960	2380
139836	3	1500	2330	500	2110	600	150	4670	175	2830	2910
113003	4	1750	2330	500	2110	600	150	5690	240	3850	3520
104865	5	2000	2330	500	2110	600	150	6760	320	5025	4060
136677	8	2500	2360	500	2080	600	150	10230	490	7360	6310
127528	10	3000	2450	500	2150	600	150	15370	700	11310	7860

Typ = Volumen.

Fugenloser bewehrter Behälter mit Muffen für Keilgleitdichtungen. Drossel einstellbar von 0.5 - 16 l/s.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

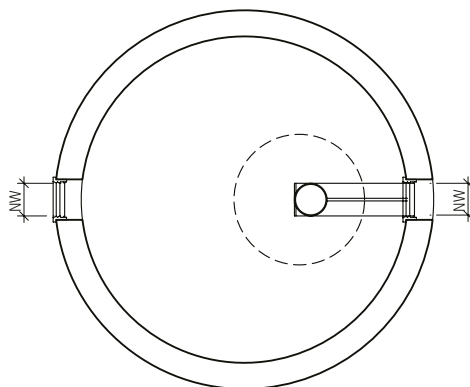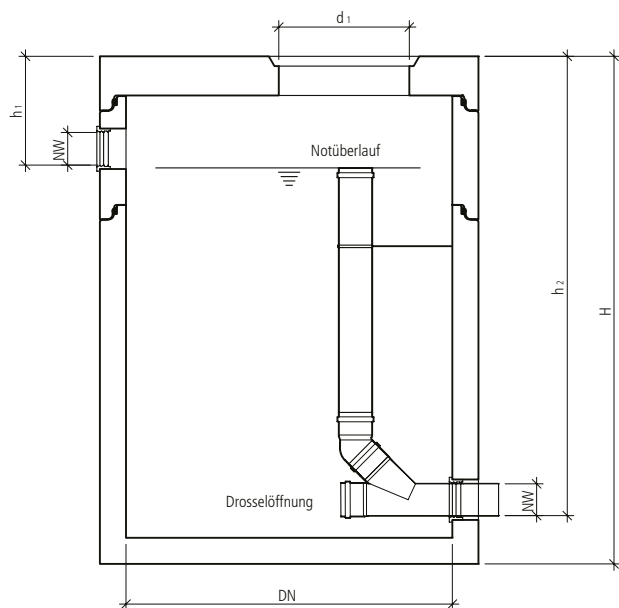

C4706 friwa®-rec Abflussregler-Wirbeldrossel für Regenwasser ARRD



Für die Regulierung des Regenwasserabflusses mit integriertem Notüberlauf. Das gesammelte Wasser wird gedrosselt weitergeleitet. Eignet sich für Abflussmengen von 0.2 bis 80 l/s.



Der Abflussregler-Wirbeldrossel ARRD kann als Modul zwischen Schlammfang und Versickerung oder Vorfluter eingeschaltet werden, um bei Starkregen das Gewässer vor Überlastung zu schützen.

Das Regenwasser muss über einen Schlammfang in den Abflussregler-Wirbeldrossel-Schacht geleitet werden.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Konus D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
129079	5	1000	2180	810	1710	600	150	2460	975	1890
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
113518	8	1250	2330	460	1860	600	150	3700	2100	2400
131097	12	1500	2330	460	1860	600	150	4670	3050	2930
123243	20	1750	2330	460	1860	600	150	5690	4150	3530
127174	40	2000	2330	560	1860	800	250	6760	5400	4100
107986	60	2500	2360	680	1830	800	300	10230	8340	6350
100612	80	3000	2200	500	1650	800	350	15370	10600	7950

Fugenloser bewehrter Behälter mit Muffen für Keilgleitdichtungen. Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

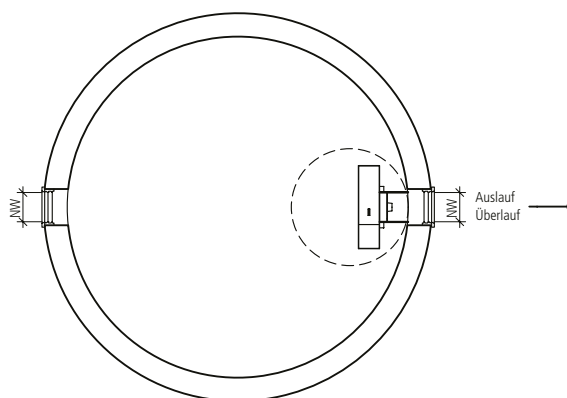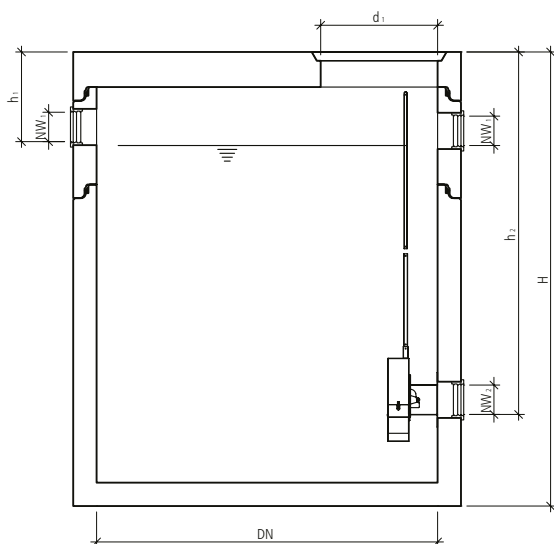

C4707 friwa®-rec Abflussregler-Wirbeldrossel für Schmutzwasser ARCYDX





Für die Regulierung von Schmutzwasser mit integriertem Notüberlauf. Das gesammelte Wasser wird anschliessend gedrosselt weitergeleitet. Eignet sich für Abflussmengen von 4 bis 275 l/s.

Der Abflussregler-Wirbeldrossel ARCYDX kann als Modul vor dem Einleiten in die öffentliche Kanalisation eingeschaltet werden, um bei grossem Wasseranfall die Kanalisation und die Kläranlage vor Überlastung zu schützen.

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
110641	45	1250	2330	2160	2210	600	200	2460	2100	2400
138177	65	1500	2330	2160	2210	800	250	3700	3050	2950
121052	85	1750	2330	2160	2210	800	250	4670	4150	3580
126016	125	2000	2330	2160	2210	800	300	5690	5400	4150
112812	185	2500	2360	2160	2160	800	300	10230	8340	6400
139743	275	3000	2200	1980	1980	800	300	15370	10600	8000

Fugenloser bewehrter Behälter mit Muffen für Keilgleitdichtungen. Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

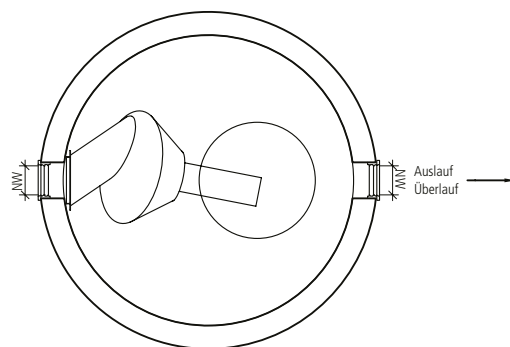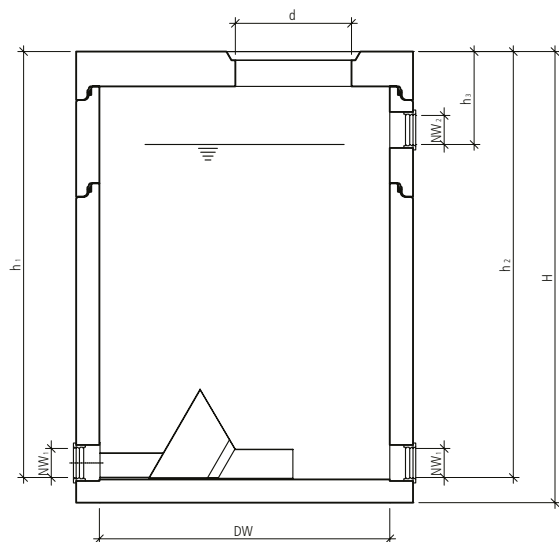

C4708 friwa®-rec Abflussregler-Wirbeldrossel für Mischwasser AREB



Für die Regulierung des Regenwasserabflusses mit integriertem Notüberlauf. Das gesammelte Wasser wird gedrosselt weitergeleitet. Eignet sich für Abflussmengen von 2 bis 175 l/s.

Der Abflussregler-Wirbeldrossel AREB kann als Modul zwischen Schlammfang und Versickerung oder Vorfluter eingeschaltet werden, um bei Starkregen das Gewässer und die Kläranlage vor Überlastung zu schützen.

Das Regenwasser muss über einen Schlammfang in den Abflussregler-Wirbeldrossel-Schacht geleitet werden.



Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.
rund, inkl. befahrbarer Konus D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel								
106968	8	1000	2180	800	2060	600	150	2460
rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel								
111501	18	1250	2330	600	2210	600	200	3700
135945	36	1500	2580	850	2460	600	300	5060
139964	62	1750	2580	850	2460	600	350	6130
110940	95	2000	2580	850	2460	800	400	7270
131517	137	2500	2580	850	2680	800	500	11450
105380	175	3000	2480	850	2250	800	500	15400

Für das Zurückhalten und Retensieren von Regenwasser mit Schmutzwasseranteil. Mit integriertem Notüberlauf.

Modul zwischen Schlammfang und Versickerung/Vorfluter.

Fugenloser bewehrter Behälter mit Muffen für Keilgleitdichtungen. Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetzanleitung.

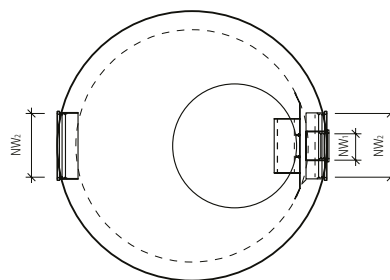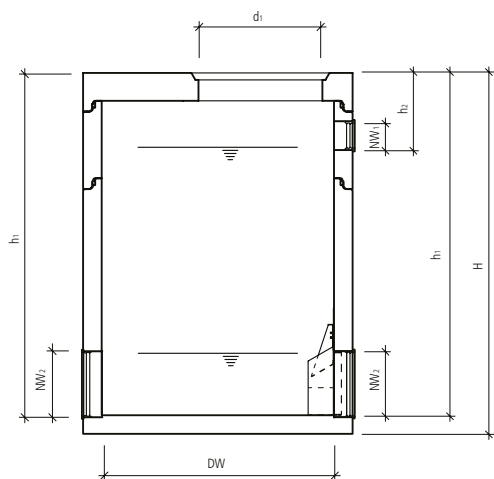


C5001 friwa®-fix Umlenkschächte ULS

Umlenkschächte werden eingesetzt um Abwasser mit verschiedenen Belastungen zu trennen und dann unterschiedlichen Behandlungsanlagen zuzuführen.

Vor dem Umlenkschacht dürfen keine Ablagerungen stattfinden.

Der Umlenkschacht friwa®-fix ist für die Entwässerung von Waschräumen mit verschiedenen Waschsystemen konzipiert. Das geschlossene System wird mit Druckluft betrieben, welches einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet.





Das System wird inklusiv Steuereinheit geliefert.

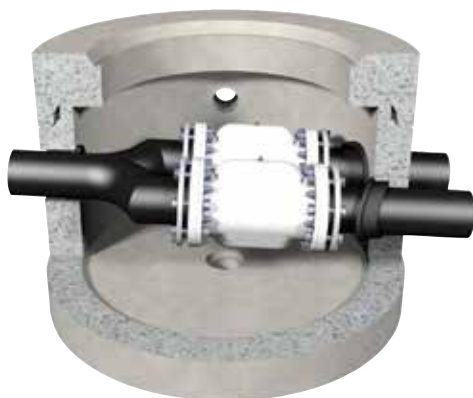

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW ₁ mm	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
ohne Boden									
116238	1b	800	750	480	530	800	125	730	475
118148	2b	1000	750	500	550	800	150	1000	615
128454	3b	1250	750	500	575	800	125	1370	725
mit Boden									
120751	1c	800	870	480	530	800	125	980	705
136438	2c	1000	870	500	550	800	150	1360	945
139245	3c	1250	870	500	575	800	125	2020	1205
Deckmontage Typ 1, inkl. Steuerung									
132413	1						100	100	
Nachrüstsatz Typ 3a									
137216	3a						125	200	

Inkl. Steuereinheit, elektrischer Anschluss 230/400 V, 16/25 A.
Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen BEGU F4001 zu verwenden.
Typ 3 für Bioethanol und AdBlue.

ULS für aggressive Medien z.B. Viton oder Hypalon zu friwa®-highresistant Betonbehälter auf Anfrage, technische Anleitung beachten.

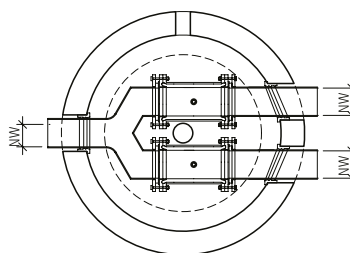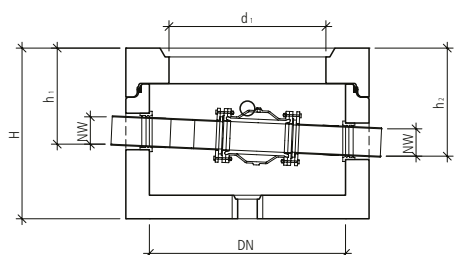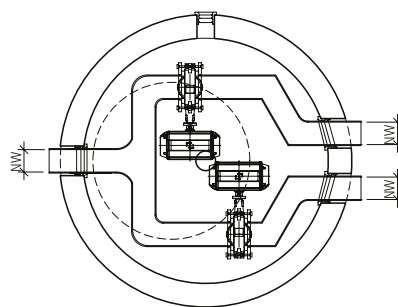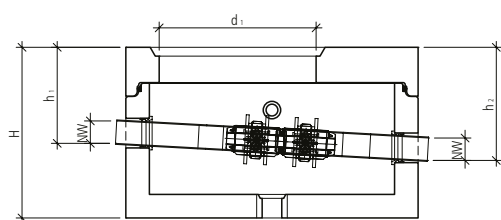

C5002 friwa®-fix Absperrschächte ASS







Absperrschächte werden eingesetzt, um das Abfließen von Abwasser zu verhindern im Falle einer Havarie. Zum Beispiel bei Umschlagplätzen von wassergefährdenden Flüssigkeiten in der Industrie. Sollten diese Flüssigkeiten ins Entwässerungssystem gelangen, kann mittels Absperrschacht der Abfluss ins öffentliche Kanalisationsnetz oder den Vorfluter verhindert werden.


Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW ₁ mm	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
ohne Boden, Klappe mit Handhebel									
129515	4a	800	1000	580	600	600	125	940	675
133105	5a	1000	1000	600	620	600	150	1255	860
ohne Boden, Klappe mit Handrad									
105152	4b	800	1000	580	600	600	125	940	675
116310	5b	1000	1000	600	620	600	150	1255	860
mit Boden, Klappe mit Handhebel									
135327	4c	800	1120	580	600	600	125	1200	920
109270	5c	1000	1120	600	620	600	150	1605	1210
mit Boden, Klappe mit Handrad									
139124	4d	800	1120	580	600	600	125	1200	920
120526	5d	1000	1120	600	620	600	150	1600	1210

Für die Trennung von Abwasser mit verschiedenen Belastungen.
 Wichtig: Vor dem Umlenschacht dürfen keine Ablagerungen stattfinden.
 Steuereinheit, elektrischer Anschluss 230/400 V, 16/25 A auf Anfrage.
 Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen BEGU F4001 zu verwenden.

ASS für aggressive Medien auf Anfrage.

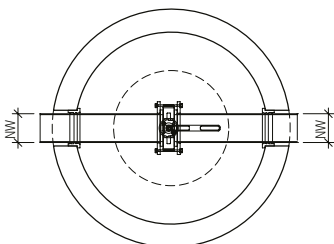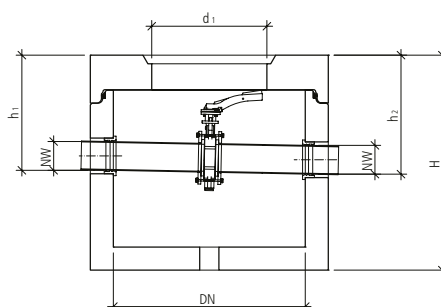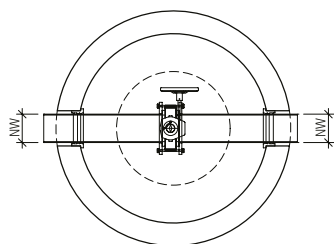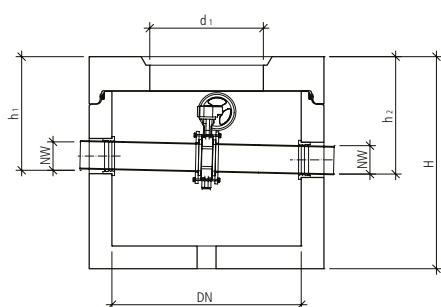

C8525 friwa®-rec GRAF EcoBloc

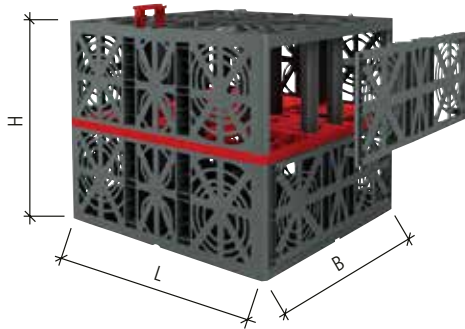

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	V l	G kg/Stk.
Modul, mit LKW befahrbar, für Anschlüsse NW 100, 150, 200					
136052	800	800	350	230	12
130190	800	800	660	420	17

Art.-Nr.	L mm	B mm	H mm	G kg/Stk.
Seiten- / Endplatten, mit LKW befahrbar, für Anschlüsse NW 100, 150, 200, Set à 2 Stk.				
102446	800	50	320	2

Art.-Nr.	DN	L mm	B mm	H mm	G kg/Stk.
Adapterplatten kamerabefahrbar, hochdruckspülbar					
127026	300	800	800	660	2
138782	400	800	800	660	2
130436	500	800	800	660	2


Art.-Nr.	Spez.
Verbindungselemente	
110017	Set à 10 Stk
120394	Set à 25 Stk.

Art.-Nr.	Spez.	G kg/Stk.
Entlüftungsabschluss		
123668	Entlüftungsabschluss HDPE DN 100 schwarz	2

Art.-Nr.	Spez.
GRAF-TEX Geotextil	
130453	Meterware Rollenbreite 5 m

Bedarf Verbindungselemente: 4 Stk./Modul

C8526 friwa®-rec GRAF VARIO 800

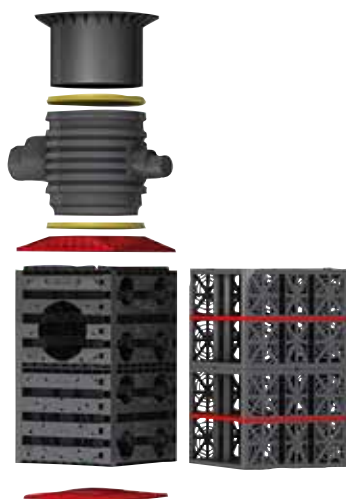

Art.-Nr.	Typ	L mm	B mm	H mm	G kg/Stk.
Inspect-Schacht kamerabefahrbar, hochdruckspülbar, Anschluss DN 200-400					
108347	0.5	800	800	355	16
119294	1.0	800	800	660	27
132601	1.5	800	800	995	43
115882	2.0	800	800	1320	54
134337	2.5	800	800	1675	70
118853	3.0	800	800	1980	81
130831	3.5	800	800	2335	97
137375	4.0	800	800	2640	108
127931	4.5	800	800	2995	124
121396	5.0	800	800	3300	135
100898	5.5	800	800	3655	151
136886	6.0	800	800	3960	162
109509	6.5	800	800	4315	178
131876	7.0	800	800	4620	189

Art.-Nr.	Spez.
Teleskop-Domschacht DN 600	
129301	PKW befahrbar, inkl. Gussdeckel
121332	LKW befahrbar, exkl. Abdeckung
Zubehör	
110748	VS Zulaufmodul DN 600, Anschluss DN 150-300
118726	VS Zwischenstück DN 600, kamerabefahrbar, hochdruckspülbar

5 DACH- UND STRASSENABWASSER

C8003 friwa®-saba 3P Heavy Traffic





Für den Einsatz der dezentralen Regenwasserbehandlung von stark befahrenen Verkehrsflächen. Der friwa®-saba Heavy Traffic beinhaltet einen Filter (Schwermetall-Adsorber), welcher Schwermetalle und Schadstoffe aus dem anfallenden Regenwasser bindet. Das so gereinigte Regenwasser kann direkt in einen Vorfluter oder eine Versickerungsanlage geleitet werden. Die Heavy Traffic Strassenabwasser-Filteranlage ist für eine Strassenoberfläche von 500 m² pro Filterelement geeignet.

Gemäss Gewässerschutzverordnung (GSchV), den Richtlinien des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) und des VSA muss das Strassenabwasser vor der Ableitung behandelt werden. Dies gilt insbesondere für Strassen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrslast (DTV) von 12 000 bis 15 000 oder bei der Wassereinleitung in ein empfindliches Gewässer.

Art.-Nr.	Typ	m²	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
Hydrosystem 1000, inkl. befahrbarem Konus D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
110226	1	500	1000	2680	600	880	600	200	3350	2780
Hydrosystem 1000, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
106919	2	1000	2000	2830	760	1010	600	250	9350	7620
108725	3	1500	2500	2860	730	980	600	300	13750	11270
125480	4	2000	3000	2950	750	1045	600	300	19800	11000
122995	5	2500	3000	2950	800	1045	600	400	20500	11520

Für den Einsatz der dezentralen Regenwasserbehandlung von stark befahrenen Verkehrsflächen (Schwermetall-Adsorber).
DIBt Zulassung Z-84.2-4.

Aus wartungstechnischen Gründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.
Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa® PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

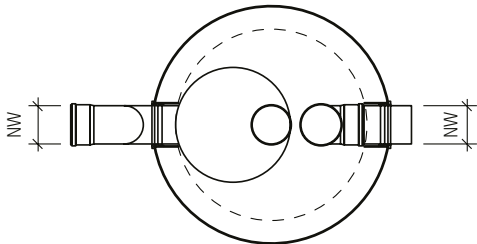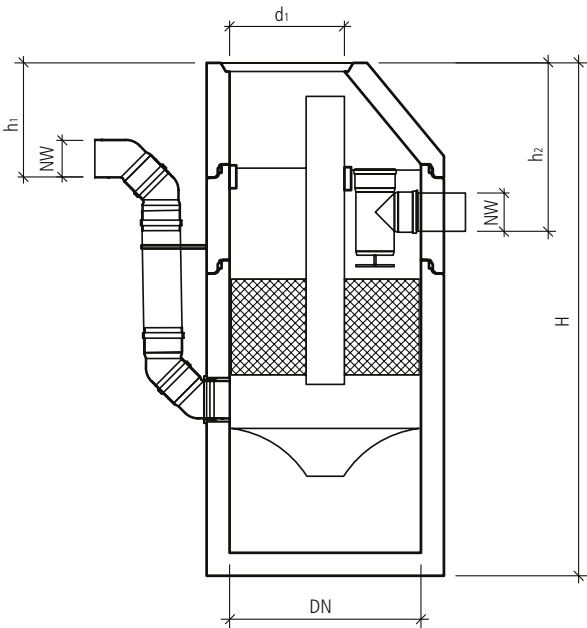

C8006 friwa®-saba 3P friwaVinci




friwaVinci ist ein Strassenablauf, der durch das dezentrale Prinzip sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich zukunftsweisend ist. Der Platzbedarf für die Regenwasserbehandlung wird deutlich reduziert, da die Regenabflüsse von Verkehrsflächen nachhaltig am Entstehungsort behandelt werden. Die Entwässerung kann anschliessend je nach Behandlung und Belastung wahlweise in die Versickerung oder in den Vorfluter erfolgen.

Eine PE Abdeckung sorgt für den Rückhalt von Grobstoffen wie Blättern, Ästen oder Zigarettenskippen. Im äusseren Schlammfang findet eine Vorsedimentation statt. Grobstoffe sinken auf den Boden ab und sammeln sich dort. Über ein zentrales Filterelement werden auch gelöste Stoffe aus dem Wasser entfernt. Der Filterkörper ist mehrstufig aufgebaut. Er kann gespült und einfach ausgetauscht werden.

Art.-Nr.	DN	H mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW	G tot. kg/pz.
Hydrosystem 800, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel						
130374	800	1830	1055	600	150	1820

Für den Einsatz als dezentraler Strassenablauf. Für den Rückhalt von Schwermetall und GUS (gesamte ungelöste Stoffe) im Strassenabwasser. Aus wartungstechnischen Gründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden. Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa® PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

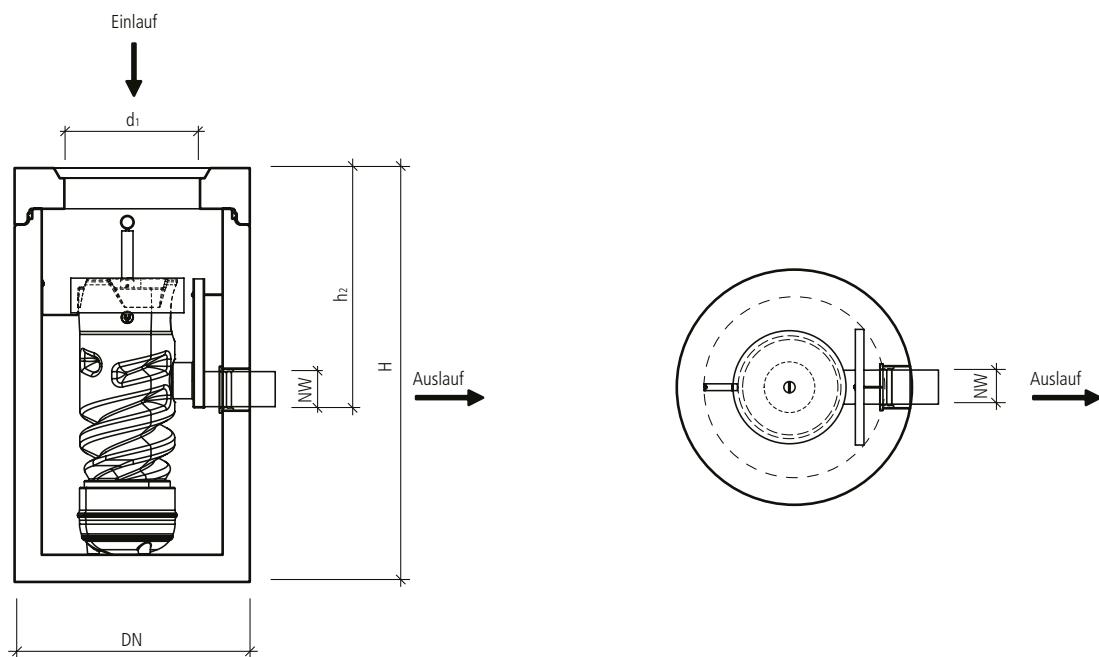

C8010 friwa®-saba 3P Heavy Traffic 1500



Spezielles Filtersystem in einem Betonschacht DN 1500. Die Qualität des gereinigten Wassers ist so hoch, dass es direkt in die Versickerung oder in Oberflächengewässer eingeleitet werden kann. In dem Filterschacht wird das Regenwasser durch Sedimentation, Adsorption, Filtration und chemische Fällung gereinigt. Die ankommende Grundleitung wird zunächst mit einem Absturz in den unteren Teil des Schachtes geführt. Das Niederschlagswasser wird tangential in den hydrodynamischen Abscheider eingeleitet. Er bewirkt die Sedimentation von Partikeln in einem durch Sekundärströmungen geprägten radialen Strömungsregime.


Durch die Wirkung des Abscheiders gelangen Partikel in den unter dem Abscheidertrichter angeordneten strömungsberuhigten Schlammfang. Über dem Abscheideraum befinden sich die sechs Filterelemente, die so angeordnet sind, dass der komplette Gehäusedurchmesser abgedeckt ist. Das Wasser passiert die Filterelemente im Aufstromverfahren. Die Elemente sind leicht austauschbar.

Art.-Nr.	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW	G tot. kg/Stk.
Hydrosystem 1500, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel							
125591	1500	3300	350	600	600	250	6960

Für den Einsatz als Schwermetall-Adsorber im dezentralen Bereich mit schwach bis stark befahrenen Strassen (DTV +/- 15000/d).

Aus wartungstechnischen Gründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa® PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

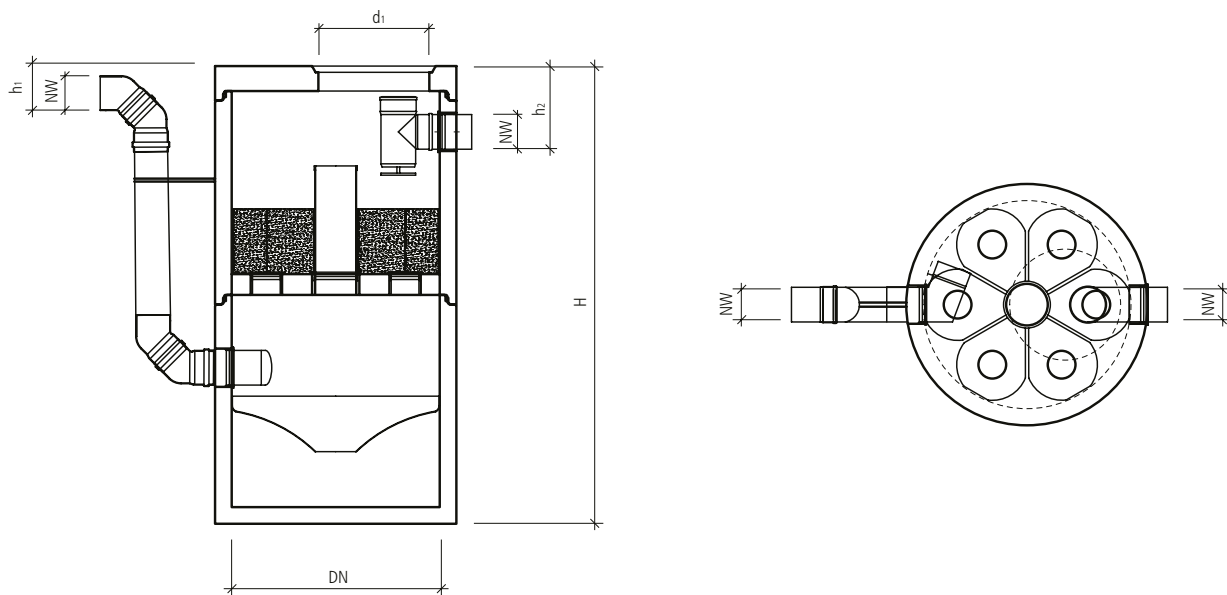

C8004 friwa®-saba Filterschacht Typ FS 2



Für den Einsatz der dezentralen Regenwasserbehandlung von schwach bis mittel befahrenen Strassen. Auch das spezielle Filtersystem mit Geotextil ist in einem Standardschacht eingebaut. Dadurch lassen sich die Schächte schnell und betriebsbereit vor Ort in den befahrbaren Bereich versetzen.



Für GUS liegt die Reinigungsleistung im Bereich > 90 % und der Schacht entspricht einem Abscheider der Klasse II. Der Bemessungsabfluss pro Modul liegt bei 10 l/s. Dies entspricht in etwa einem hydraulischen Wirkungsgrad von 100 % bei einer pro Modul angeschlossenen Verkehrsfläche von 300 m².

Art.-Nr.	NG l/s	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW	G tot. kg/Stk.
Filterschacht, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel								
112905	10	1000	2330	450	700	600	150	2877


Für den Einsatz der dezentralen Regenwasserbehandlung von stark befahrenen Verkehrsflächen.

Aus wartungstechnischen Gründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa® PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

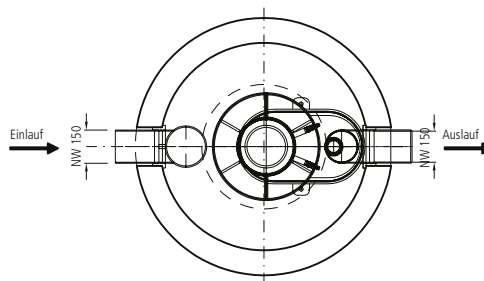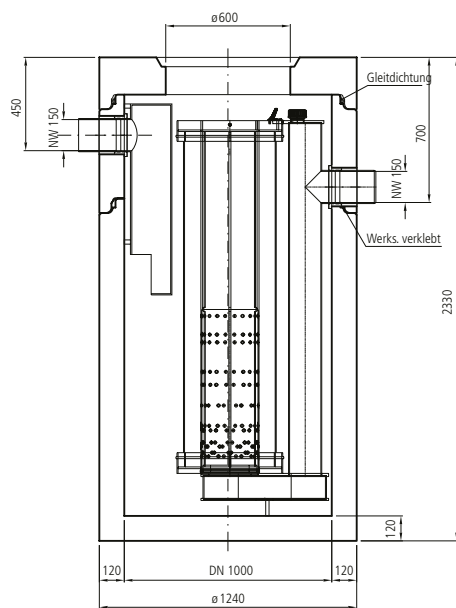



C8205 friwa®-dawa Metall

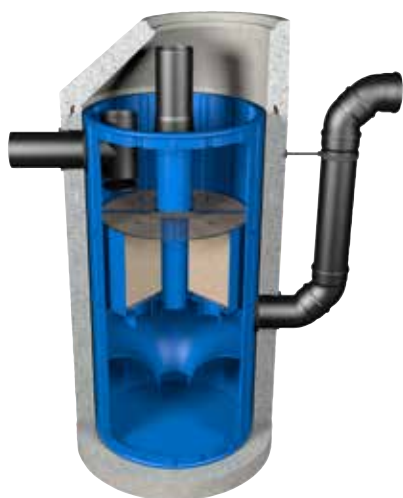

Für den Einsatz der Regenwasserbehandlung von Metall-Dachflächen. Der friwa®-dawa Metall beinhaltet einen Filter (Schwermetall-Adsorber), welcher Schwermetalle und Schadstoffe aus dem anfallenden Regenwasser bindet. Das so gereinigte Regenwasser kann direkt in einen Vorfluter oder eine Versickerungsanlage geleitet werden. Die Metall Dachwasser-Filteranlage ist für eine Dachfläche von 650 m² pro Filterelement geeignet.

Art.-Nr.	Typ	m ²	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	Element max. kg/Stk.
Metallsystem 1000, inkl. befahrbares Konus D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
137560	1	650	1000	2680	600	880	600	200	3350	2780
Metallsystem 1000, inkl. befahrbarer Abdeckplatte D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel										
123874	2	1300	2000	2830	760	1010	600	250	9350	7620
133664	3	1950	2500	2860	730	980	600	300	13750	11270
137343	4	2600	3000	2950	750	1045	600	300	19800	11000
106796	5	3250	3000	2950	800	1045	600	400	20500	11520

Für den Einsatz der dezentralen Regenwasserbehandlung von Dächern und Fassaden aus Metall (Schwermetall-Adsorber).
Aus wartungstechnischen Gründen dürfen die Einstiegsöffnungen maximal um 30 cm aufgesetzt werden.
Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen friwa® PAMREX Schachtabdeckungen C0310 oder BEGU-Deckel F4001 zu verwenden.

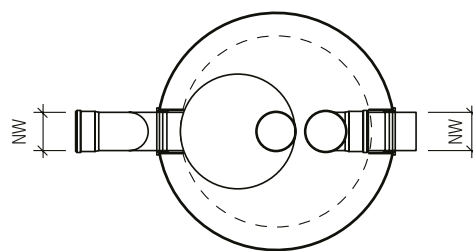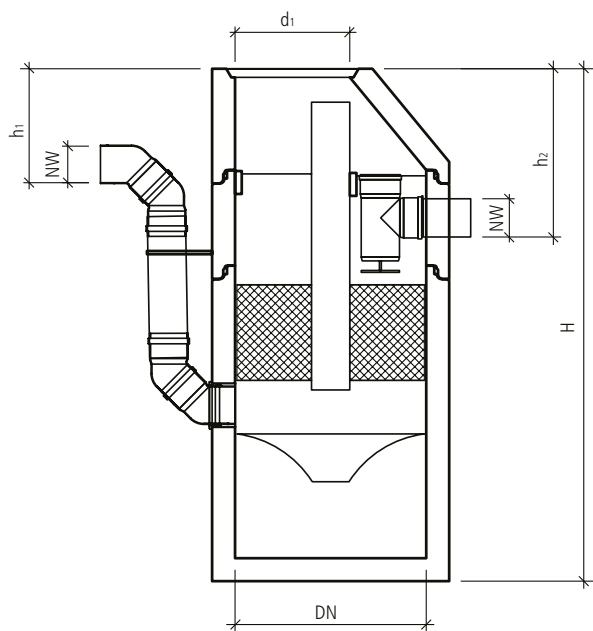

6 ZUBEHÖR/EINZELTEILE

C0310 friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen




Art.-Nr.	Spez.	DN	H mm	OD mm	RL to	BK	G kg/Stk.	V ₅ 0
gelocht, inkl. Gussrahmen, für Schnellverkehr, ohne Beschriftung								
127783	Standard	600	100	850	12.5	D 400	85	0
voll, mit Geruchsverschluss, inkl. Gussrahmen, für Schnellverkehr, ohne Beschriftung, verschraubt, rückstausicher bis 2 bar								
118675	Standard	600	100	850	12.5	D 400	102	
voll, mit Geruchsverschluss, inkl. Gussrahmen, für Schnellverkehr, ohne Beschriftung								
130227	Standard	600	100	850	12.5	D 400	88	
114012	Standard	700	100	950	12.5	D 400	108	
115650	Standard	800	125	1003	12.5	D 400	121	
voll, mit Geruchsverschluss, inkl. Gussrahmen, für Schnellverkehr, mit Beschriftung								
103937	zu Schlammfang	600	100	850	12.5	D 400	88	
100303	zu Mineralölabscheider	600	100	850	12.5	D 400	88	
113371	zu Versickerung*	600	100	850	12.5	D 400	88	
122119	zu Absperrschacht*	600	100	850	12.5	D 400	88	
134802	zu 3P-Hydrosystem*	600	100	850	12.5	D 400	88	
133575	zu Mineralölabscheider	800	125	1003	12.5	D 400	121	

Art.-Nr.	Spez.
Zubehör	
102178	PENTA Verriegelung zu PAMREX DN 600 und 700
113777	PENTA Verriegelung zu PAMREX DN 800
115546	Schlüssel M-24 mit Handgriff
129129	Öffnungsstange

*inkl. Verriegelung

Bei den friwa®-PAMREX Schachtabdeckungen zu Versickerung, zu Absperrschacht und zu 3P Hydrosystem ist die Verriegelung vormontiert.

Für friwa®-sep Anlagen ORB/ERB sowie Fäkal-Pumpschächte und Fettabscheider ist die friwa®-PAMDICHT Schachtabdeckung zu verwenden (Gas- und Wasserdicht).

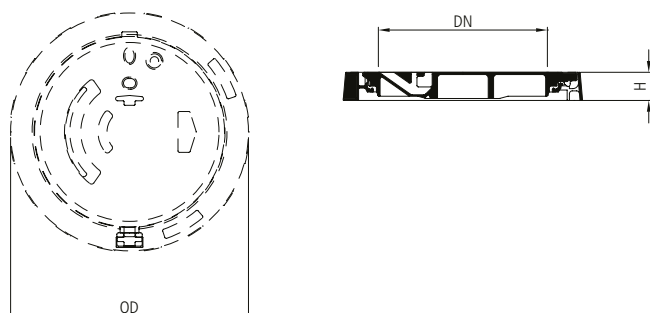

C9001 friwa®-tub Betonbehälter




Art.-Nr.	DN	H mm	t ₁ mm	OD mm	W mm	G kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
Betonbehälter monolithisch, unbewehrt, Muffentyp G, inkl. Versetzhülsen, exkl. Keilgleitdichtung								
120660	800	690	120	1040	120	680	287	680
111833	800	1190	120	1040	120	1090	538	1090
113890	800	1650	120	1040	120	1490	769	1490
106688	1000	690	120	1240	120	870	448	870
117087	1000	1190	120	1240	120	1380	840	1380
116149	1000	1650	120	1240	120	1870	1202	1870
Betonbehälter monolithisch, bewehrt, Muffentyp G, inkl. Versetzhülsen, exkl. Keilgleitdichtung								
100335	1250	690	120	1490	120	1170	699	1170
111769	1250	1190	120	1490	120	1780	1313	1780
114555	1250	1650	120	1490	120	2370	1878	2370
133824	1500	690	120	1740	120	1450	1007	1450
122385	1500	1190	120	1740	120	2200	1891	2200
106116	1500	1650	120	1740	120	2900	2704	2900
113764	1750	690	120	1990	120	1820	1371	1820
120348	1750	1190	120	1990	120	2650	2574	2650
137218	1750	1650	120	1990	120	3510	3680	3510
137726	2000	690	120	2240	120	2170	1791	2170
133433	2000	1190	120	2240	120	3120	3362	3120
118973	2000	1650	120	2240	120	4050	4807	4050
123912	2500	650	150	2740	120	3310	2454	3310
116414	2500	1150	150	2740	120	4530	4909	4530
123223	2500	1680	180	2740	120	6300	7363	6300
132103	3000	750	200	3280	140	6050		
124353	3000	1250	200	3280	140	7850	7422	7850

Ohne Innenbehandlung. Andere Höhen auf Anfrage.

Gleitmittel siehe Prod.-Nr. C9301.

Gleitdichtung siehe Prod.-Nr. C9030.

Bearbeitungszuschläge siehe Prod.-Nr. C9201 und C9016.

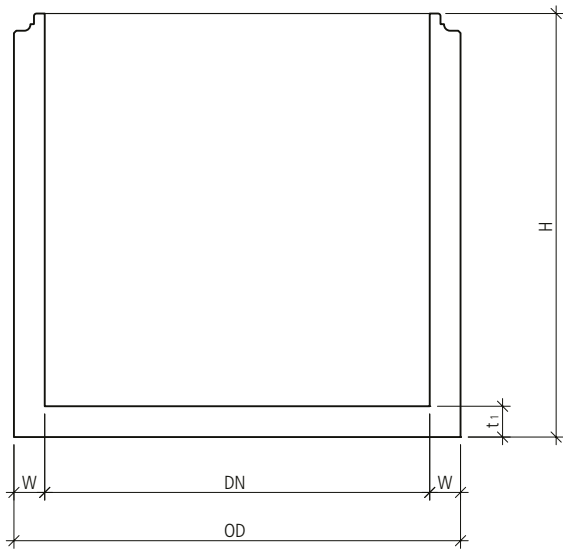

C9010 friwa®-tub Schachtringe



Art.-Nr.	DN	H mm	OD mm	W mm	FK	G kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
DN 800, inkl. Ankerhülsen, exkl. Keilgleitdichtungen, FK 60, unbewehrt, gegossen								
106779	800	250	1040	120	60	210	125	210
112091	800	500	1040	120	60	420	250	420
120916	800	750	1040	120	60	630	375	630
123877	800	1000	1040	120	60	840	500	840
115495	800	1450	1040	120	60	1260	730	1260
DN 1000, inkl. Ankerhülsen, exkl. Keilgleitdichtungen, FK 60, unbewehrt, gegossen								
119894	1000	250	1240	120	60	260	195	260
106007	1000	500	1240	120	60	510	390	510
135358	1000	750	1240	120	60	765	585	765
134395	1000	1000	1240	120	60	1020	780	1020
122639	1000	1470	1240	120	60	1530	1150	1530
DN 1250, inkl. Ankerhülsen, exkl. Keilgleitdichtungen, FK 30, bewehrt, gegossen								
134119	1250	250	1490	120	30	315	305	315
133147	1250	500	1490	120	30	630	610	630
126755	1250	750	1490	120	30	950	915	950
118821	1250	1000	1490	120	30	1260	1220	1260
123028	1250	1470	1490	120	30	1890	1800	1890
DN 1500, inkl. Ankerhülsen, exkl. Keilgleitdichtungen, FK 30, bewehrt, gegossen								
123926	1500	250	1740	120	30	375	440	375
127669	1500	500	1740	120	30	750	880	750
112449	1500	750	1740	120	30	1125	1320	1125
138682	1500	1000	1740	120	30	1500	1760	1500
116521	1500	1470	1740	120	30	2250	2595	2250
DN 1750, inkl. Ankerhülsen, exkl. Keilgleitdichtungen, FK 20, bewehrt, gegossen								
139829	1750	250	1990	120	20	430	600	430
104306	1750	500	1990	120	20	860	1200	860
101575	1750	750	1990	120	20	1290	1800	1290
138550	1750	1000	1990	120	20	1720	2400	1720
110049	1750	1500	1990	120	20	2580	3605	2580
DN 2000, inkl. Ankerhülsen, exkl. Keilgleitdichtungen, FK 20, bewehrt, gegossen								
136227	2000	250	2240	120	20	490	785	490
117798	2000	500	2240	120	20	980	1570	980
111841	2000	750	2240	120	20	1470	2355	1470
125024	2000	1000	2240	120	20	1960	3140	1960
137590	2000	1500	2240	120	20	2940	4710	2940
DN 2500, inkl. Ankerhülsen, exkl. Keilgleitdichtungen, FK 10, bewehrt, gegossen								
116014	2500	250	2740	120	10	605	1225	605
126236	2500	500	2740	120	10	1210	2500	1210
115047	2500	750	2740	120	10	1815	3725	1815
107503	2500	1000	2740	120	10	2420	5000	2420


C9010 friwa®-tub Schachtringe

Art.-Nr.	DN	H mm	OD mm	W mm	FK	G kg/Stk.	V ₁ l	Element max. kg/Stk.
DN 3000, inkl. Ankerhülsen, exkl. Keilgleitdichtungen, FK 10, bewehrt, gegossen								
127357	3000	500	3280	140	10	1660	3530	1660
117107	3000	750	3280	140	10	2490	5295	2490
116117	3000	1000	3280	140	10	3320	7065	3320

Gleitmittel siehe Prod.-Nr. C9301.


Gleitdichtung siehe Prod.-Nr. C9030.

Bearbeitungszuschläge siehe Prod.-Nr. C9201 und C9016.

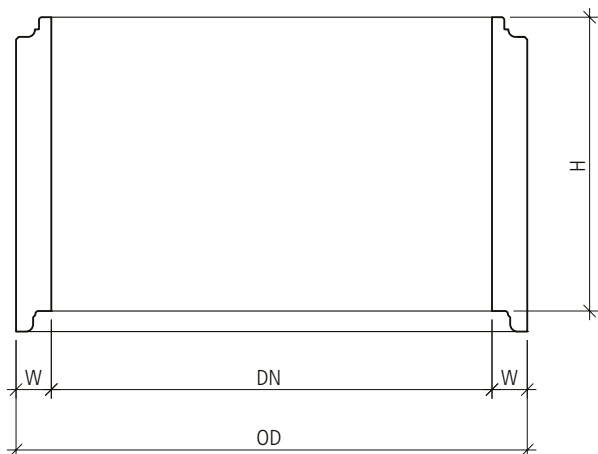

C9016 friwa®-tub Bearbeitungszuschläge für Kernbohrungen

Art.-Nr.	DN	D mm
für Leitungsanschluss für KS-Rohre, inkl. Montage von TOK-Ring BA (NBR)		
134844	50	75
127882	63	89
122383	75	101
114381	90	116
129657	110	138
107633	125	151
120635	160	186
115103	200	226
128350	225	251
135895	250	276
105661	315	341
137729	355	382
102962	400	426
107846	500	526

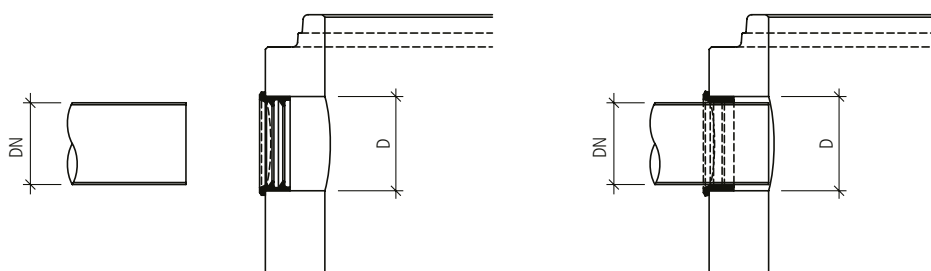

C9020 friwa®-tub Abdeckplatten

Art.-Nr.	DN	H mm	d ₁ mm	d ₂ mm	OD mm	W mm	G kg/Stk.
mit Kontrollöffnung exzentrisch, Muffentyp G, D 400, inkl. Versetzhülsen, exkl. Keilgleitdichtung							
104331	800	180	600		1040	120	270
107436	1000	180	600		1240	120	440
132730	1000	180	800		1240	120	340
115744	1250	180	600		1490	120	700
133902	1250	180	800		1490	120	590
131900	1500	180	600		1740	120	1020
136658	1500	180	800		1740	120	880
109899	1750	180	600		1990	120	1320
101903	1750	180	800		1990	120	1230
113012	2000	180	600		2240	120	1730
113785	2000	180	800		2240	120	1610
127138	2500	180	600		2740	120	2670
100242	2500	180	800		2740	120	2575
132942	3000	200	600		3280	140	4200
125260	3000	200	800		3280	140	4110
mit Kontrollöffnung zentrisch, Muffentyp G, D 400, inkl. Versetzhülsen, exkl. Keilgleitdichtung							
136520	800	180	600		1040	120	270
127819	800	180	800		1040	120	160
127063	1000	180	600		1240	120	440
124335	1000	180	800		1240	120	340
121789	1250	180	600		1490	120	700
105237	1250	180	800		1490	120	590
109333	1500	180	600		1740	120	1020
100503	1500	180	800		1740	120	880
126825	1750	180	600		1990	120	1320
127206	1750	180	800		1990	120	1230
121117	2000	180	600		2240	120	1730
102208	2000	180	800		2240	120	1610
137212	2500	180	600		2740	120	2670
100121	2500	180	800		2740	120	2575
106117	3000	200	600		3280	140	4200
109012	3000	200	800		3280	140	4110
mit 2 Kontrollöffnungen, Muffentyp G, D 400, inkl. Versetzhülsen, exkl. Keilgleitdichtung							
110821	1250	180	500	500	1490	120	660
101806	1250	180	600	600	1490	120	580
104510	1500	180	600	600	1740	120	870
119561	1500	180	600	500	1740	120	930
110284	1500	180	700	700	1740	120	790
112634	1750	180	600	600	1990	120	1180
130653	1750	180	700	700	1990	120	1130
119851	1750	180	600	800	1990	120	1120
102558	2000	180	600	600	2240	120	1730
109907	2000	180	700	700	2240	120	1490
100701	2000	180	600	800	2240	120	1460
118800	2000	180	800	800	2240	120	1400
110730	2500	180	600	600	2740	120	2480
108886	2500	180	600	800	2740	120	2390
106466	2500	180	700	700	2740	120	2420
108271	2500	180	800	800	2740	120	2280
107155	3000	200	600	600	3280	140	4080
121394	3000	200	600	800	3280	140	3980
111296	3000	200	700	700	3280	140	3990
127314	3000	200	800	800	3280	140	3810
mit 3 Kontrollöffnungen, Muffentyp G, D 400, inkl. Versetzhülsen, exkl. Keilgleitdichtung							
112132	1750	180	600		1990	120	1060
109166	2000	180	600		2240	120	1440
135839	2500	180	600		2740	120	2380
121796	3000	200	600		3280	140	3900

C9020 friwa®-tub Abdeckplatten

Art.-Nr.	DN	H mm	OD mm	W mm	G kg/Stk.
mit rechteckiger Kontrollöffnung, Muffentyp G, inkl. Versetzhülsen, exkl. Keilgleitdichtung					
109815	1250	180	1490	120	var.
101541	1500	180	1740	120	var.
127711	1500	180	1740	120	var.
112355	1750	180	1990	120	var.
109508	2000	180	2240	120	var.
139767	2500	180	2740	140	var.
104367	3000	200	3280	140	var.


Aussparung für Beton-, Guss- oder BEGU Deckel.

Abdeckplatten mit anderen Aussparungsdurchmesser und Lagen auf Anfrage.

Für Einstiegschächte (schachtbündig) nur auf Bestellung.

Gleitmittel siehe Prod.-Nr. C9301.

Keilgleitdichtung siehe Prod.-Nr. C9030.

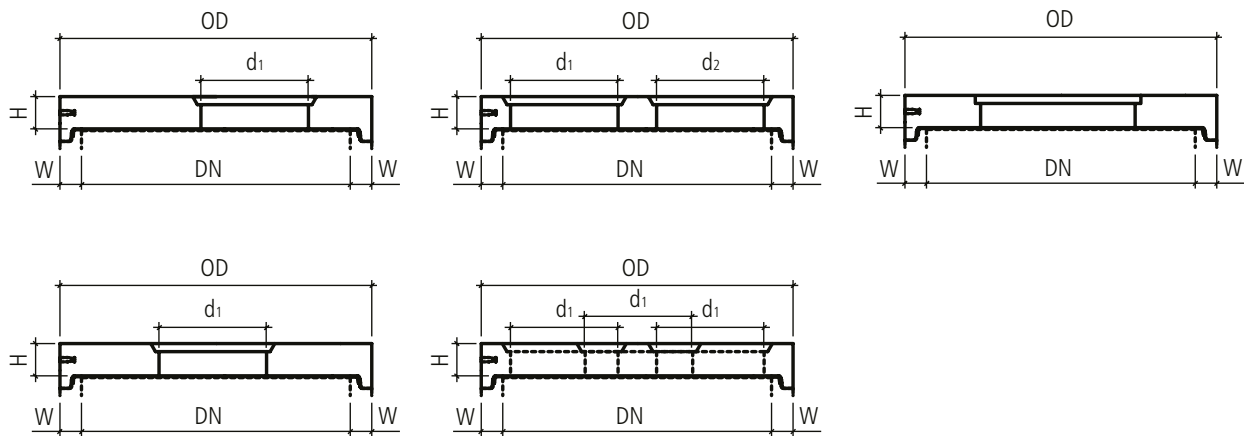


C9025 friwa®-tub Konen



Art.-Nr.	DN	H mm	D mm	OD mm	W mm	G kg/Stk.
exzentrisch, Muffentyp G, D 400, inkl. Versetzhülsen, exkl. Keilgleitdichtung, unbewehrt						
126907	800	530	600	1040	120	470
121399	1000	530	600	1240	120	570
120346	1000	530	800	1240	120	580
exzentrisch, Muffentyp G, D 400, inkl. Versetzhülsen, exkl. Keilgleitdichtung, bewehrt						
128845	1250	530	600	1490	120	730
122378	1250	530	800	1490	120	740
128963	1500	530	600	1740	120	970
112531	1500	530	800	1740	120	990

Keilgleitdichtung siehe Prod.-Nr. C9030.

Gleitmittel siehe Prod.-Nr. C9301.

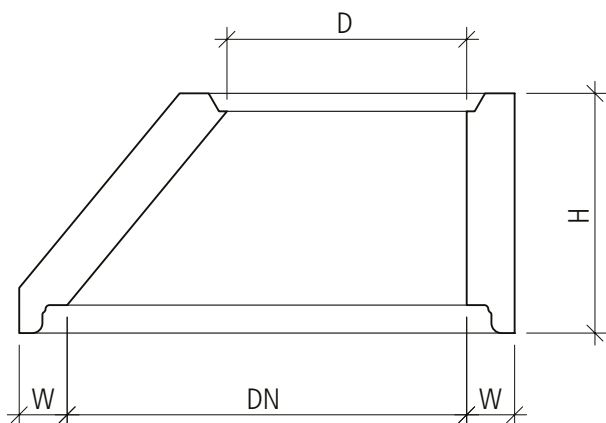

C9030 friwa®-tub Keilgleitdichtungen



Art.-Nr.	DN
Keilgleitdichtungen, Typ SBR, für Regen- und Schmutzwasser	
113434	800
123215	1000
117329	1250
119183	1500
100264	1750
132929	2000
115159	2500
139340	3000
Keilgleitdichtungen, Typ NBR, für Schmutzwasser (Öl und Benzin)	
130742	800
107656	1000
117235	1250
102948	1500
117333	1750
103829	2000
127386	2500
108764	3000

C9041 friwa®-tub Lastausgleichsringe



Um Punktlasten und die dadurch entstehenden Risse zu vermeiden, wird bei grösseren Schachttiefen und Durchmessern die Verwendung von Lastausgleichsringen empfohlen.

Art.-Nr.	DN
Lastausgleichsring, Typ SEAL Basic, zu Schachtringen und Unterteilen	
116910	1250
108337	1500
104670	1750
111988	2000
107877	2500
102334	3000

C9201 Innenanstriche pH-beständig

Art.-Nr.	DN	H mm
Bearbeitungszuschlag für Schutzanstrich bei Betonbehälter für pH-Wert 3-14		
122145	800	1650
133944	1000	1650
112829	1250	1650
112515	1500	1650
108564	1750	1650
105756	2000	1650
120956	2500	1680
135715	3000	1250

Erfüllt höchste Ansprüche an Dauerhaftigkeit und Abrieb.

Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Mineralölen, Heizöl, verdünnte Säuren und Laugen sowie Kalklösungen.

Der Anstrich ist nicht brennbar und geruchsarm.

C9301 friwa®-tub Gleitmittel

Art.-Nr.	Spez.	G kg/Stk.
In Kessel		
131315	Kessel à 0.75 kg	0.75
119589	Kessel à 2 kg	2.00
112664	Kessel à 3 kg	3.00

C9401 friwa®-alarm Überwachungsanlagen

Für die Überwachung von friwa®-sep Mineralölabscheidesystemen und friwa®-fat Fettabscheideanlagen stehen 3 verschiedene Überwachungsanlagen zur Auswahl, die sich auch kombinieren lassen:

- **Ein friwa®-alarm Öl- und Fettsignal.** Diese Überwachungsanlage wird in den Abscheideraum des friwa®-sep Mineralölabscheiders oder friwa®-fat Fettabscheiders eingebaut, um vor einer Überfüllung des Abscheideraums zu warnen.
- **Ein friwa®-alarm Niveausignal.** Mit dieser Sonde kann ein möglicher Flüssigkeitsanstieg angezeigt werden. In der Regel werden diese in friwa®-sep Ölrückhaltebehältern installiert. Bei Havariegefahr können diese auch bei Abscheidern eingesetzt werden.
- **Ein friwa®-alarm Schlammsignal.** Diese werden freihängend in den friwa®-sep Mineralölabscheider, friwa®-sep Ölrückhaltebehälter oder friwa®-fat Fettabscheider eingebaut. Bei Vorkommen von Sand oder Schlamm zwischen den Sondenspitzen wird ein Alarm ausgelöst.

Typ 1 Öl- und Fettsignal friwa®-alarm

Die Anlage besteht aus einer konduktiven Messsonde, die mit einem Steuergerät im friwa®-sep Mineralölabscheider, friwa®-sep Ölrückhaltebehälter ORB oder friwa®-fat Fettabscheider montiert wird. Die Messsonde kann auch jederzeit in den friwa®-sep- oder friwa®-fat Kompaktanlagen eingebaut werden. Die Messsonde ist auf die Leitfähigkeit von Wasser justiert. Taucht sie in eine Leichtflüssigkeit ein oder hängt sie in der Luft, ändert der Leitwert und ein Alarm wird akustisch wie auch visuell ausgelöst. Im Normalfall ist die Sonde im Wasser eingetaucht. Mit der Quittiertaste kann ein ausgelöster Alarm jederzeit unterbrochen werden, bleibt aber bestehen, bis die Störung behoben ist. Zusätzlich sind im Steuergerät eine Anzeige für Kabelbruch oder Kurzschluss sowie eine Taste für einen Funktionstest enthalten.

Typ 2/3 Niveausignal friwa®-alarm

Die Anlage besteht aus einem Steuergerät und einem kapazitiven Fühler, der hängend über dem Behälterboden z.B. eines friwa®-sep Ölrückhaltebehälters ORB oder friwa®-sep Stapelbehälter montiert wird. Fällt Flüssigkeit im friwa®-sep Ölrückhaltebehälter an, wird das aufgebaute elektrische Feld vor dem Fühler gebrochen und ein visueller und akustischer Alarm wird ausgelöst. Die Alarmanlage kann mit einer externen Blinkleuchte und einer Hupe ausgerüstet werden. Mit der Quittiertaste kann ein ausgelöster Alarm jederzeit unterbrochen werden, bleibt aber bestehen, bis die Störung behoben ist. Zusätzlich sind im Steuergerät eine Anzeige für Kabelbruch oder Kurzschluss sowie eine Taste für einen Funktionstest enthalten. Bei sehr aggressiven Medien wie z.B. Bio-Ethanol müssen beständige Sondersonden aus säurebeständigem Stahl eingebaut werden.

Typ 4 Schlammsignal friwa®-alarm

Die Anlage besteht aus einem Steuergerät und einer Schlammsonde, die über dem Behälterboden und unterhalb des Ölsammelraumes eines friwa®-sep Mineralölabscheiders oder friwa®-fat Fettabscheiders montiert wird. Die Sonde misst die Intensität der Ultraschallwellen durch die Flüssigkeit. Fällt zuviel Schlamm in einem Behälter an, wird ein Schlammalarm ausgelöst. Die Wahrnehmung des Alarms erfolgt über das Steuergerät optisch wie auch visuell. Die Alarmanlage kann mit einer externen Blinkleuchte und einer Hupe ausgerüstet werden. Mit der Quittiertaste kann ein ausgelöster Alarm jederzeit unterbrochen werden, bleibt aber bestehen, bis die Störung behoben ist. Bei Unterbrüchen in der Stromversorgung schaltet die Anlage automatisch auf Batteriebetrieb um.

Art.-Nr.	Typ	Spez.	Element max. kg/Stk.
Einbausätze			
116246	1	1000/1 Ölsignal	5
122529	2	1000/2 Niveausignal	5
139338	3	1000/3 Niveausignal säurebeständig	5
100526	4	1000/4 Schlammsignal	5
111903	5	2000/1 Öl- und Niveausignal	7
132104	6	2000/2 Öl- und Schlammsignal	7

Alarmgeräte zu ORB, MAS, MAK, MAKs.
Andere Anwendungen auf Anfrage.

C9401 friwa®-alarm Überwachungsanlagen




Öl- und Fettsignal



Niveausignal



Niveausignal
säurebeständig

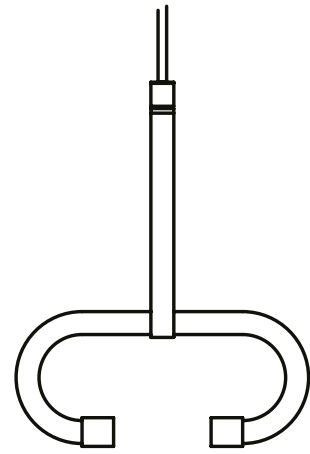

Schlammsignal

7 TRINKWASSERSYSTEME


B0001 friwa®-quell Brunnenstuben



Die friwa®-quell Brunnenstuben werden zwischen der Quellfassung und dem Reservoir eingesetzt. Sie dienen der Prüfung und Pflege der Quelle. Die Systeme werden kundenspezifisch dem jeweiligen Projekt angepasst und hergestellt. Die Geometrie des Schachtes ist frei wählbar und auch die verwendeten Einbauten werden nach Wunsch verbaut.

Art.-Nr.	DN	H var mm	d ₁ mm	OD mm	W mm	G tot. kg/Stk.
Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, exkl. Einbauten und Armaturen, befahrbar D 400						
105079	1250	variabel	600-1000	1490	120	variabel
108546	1500	variabel	600-1000	1740	120	variabel
137723	1750	variabel	600-1000	1990	120	variabel
130974	2000	variabel	600-1000	2240	120	variabel
125813	2500	variabel	600-1000	2740	120	variabel
133760	3000	variabel	600-1000	3280	140	variabel

Einbau und Armaturen nach Angaben des Bestellers.
 Grössere Brunnenstuben auf Anfrage.
 Haubendeckel in verschiedenen Ausführungen und Anfrage.
 SVGW Zulassung Zertifikat Nr. 0110-4422.

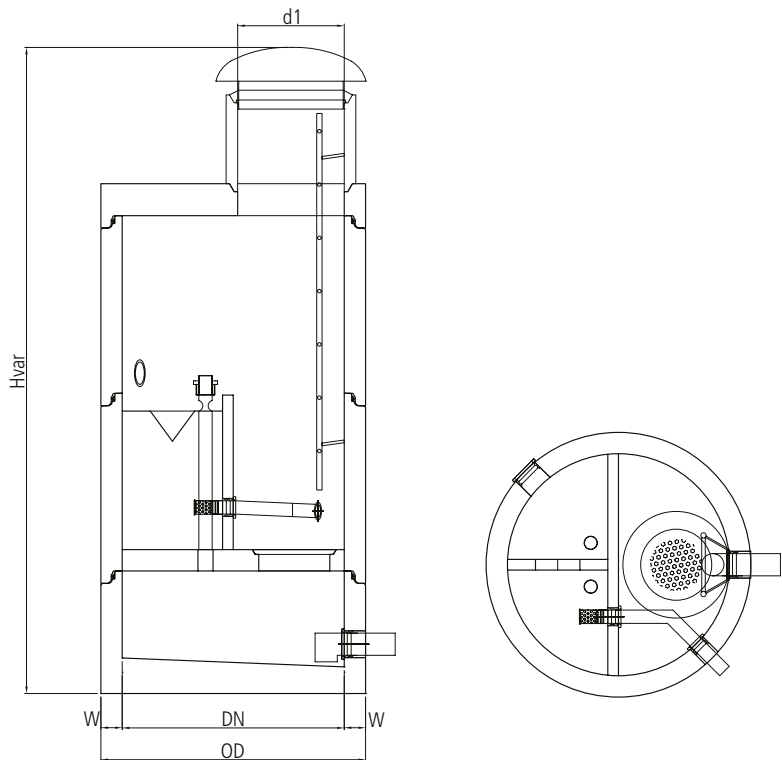


B0201 friwa®-quell Reservoirs



Die friwa®-quell Reservoirs dienen zur Speicherung des Trinkwassers. Sie werden kundenspezifisch hergestellt und dimensioniert. Der Einbau der Installationen wird jeweils an die Verhältnisse und Vorgaben angepasst.

Art.-Nr.	DN	H var mm	d ₁ mm	OD mm	W mm	G tot. kg/Stk.
Muffentyp G, exkl. Keilgleitdichtung, exkl. Einbauten und Armaturen, befahrbar D 400						
132680	1250	variabel	600-1000	1490	120	variabel
122207	1500	variabel	600-1000	1740	120	variabel
102525	1750	variabel	600-1000	1990	120	variabel
113689	2000	variabel	600-1000	2240	120	variabel
106392	2500	variabel	600-1000	2740	120	variabel
111557	3000	variabel	600-1000	3280	140	variabel

Einbau und Armaturen nach Angaben des Bestellers.
Grössere Reservoirs auf Anfrage.
Haubendeckel in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage.

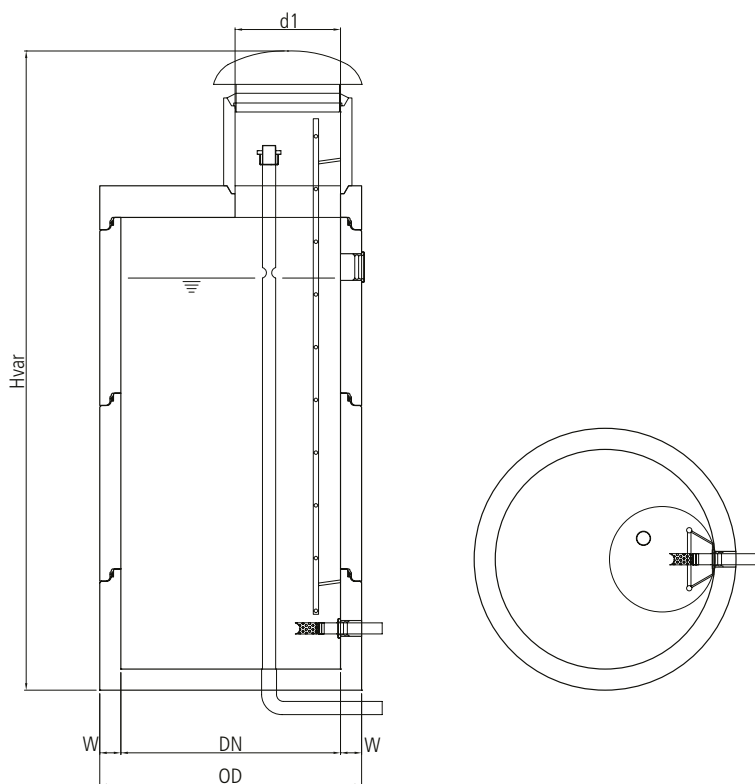

8 KLÄRSYSTEME FÜR HÄUSLICHE ABWASSER

8.1 Klärsysteme

Allgemeines

Wenn häusliches Abwasser unbehandelt in ein Gewässer gelangt oder in den Boden versickert, hat das nicht nur gravierende Folgen für Fauna und Flora, sondern auch die Vernichtung unserer Lebensgrundlagen zur Folge. Auch wenn heute in der Schweiz der grösste Teil der häuslichen Abwässer an eine kommunale Abwasserreinigungsanlage (ARA) angeschlossen ist, bildet die Sanierung vieler kleinerer Abwasserquellen im ländlichen Raum einen der Schwerpunkte der zukünftigen Gewässerschutzbemühungen. Die Wahl des Verfahrens und die Projektierung von sogenannten Kleinkläranlagen sind anspruchsvolle Aufgaben und erfordern fundierte Fachkenntnisse.

Projektierungsgrundlagen

- Eidg. Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998
- Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 1991, Absatz 2
- VSA-Richtlinie für den Einsatz, die Auswahl und die Bemessung von Kleinkläranlagen von 1995
- DIN 4261
- Europäische Norm SN_EN 12566/Teile 1–5

Bewilligung

Über den Einsatz von Kleinkläranlagen entscheidet die Kantonale Gewässerschutz-Fachstelle. Nach der Bestimmung des Verfahrens sind folgende Unterlagen abzugeben:

- Katasterplan des Grundstückes
- Berechnung mit Belastungswerten
- Projektplan
- Evtl. Service- und Wartungsvertrag

8.2 Gewässerschutz

Gesetzliche Grundlagen

Für Kleinkläranlagen ist die eidgenössische Gesetzgebung über den Gewässer- und Umweltschutz massgebend. Zudem sind die einschlägigen Bedingungen der Kantone, insbesondere die Einleitungsbedingungen zu beachten, welche erleichterte oder verschärfte Anforderungen festlegen können. Im Weiteren sind die zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinden einzuhalten.

Anaerobe Verfahren

Die anaerobe Abwasserbehandlung ist kostengünstig und verlangt wenig Unterhaltsarbeiten. Der Abbau der organischen Stoffe erfolgt allerdings nicht vollständig, so dass diese Verfahren nur bei weniger strengen Anforderungen an den Ablauf anwendbar sind oder als Vorreinigungsstufe einer weitergehenden Reinigung eingesetzt werden.

Klärgruben

Klärgruben bestehen aus einem räumlich getrennten Absetzteil und einem Schlammfaulraum. Sie werden in der Regel aus Betonringen oder Fertigelementen hergestellt. Die Reinigungsleistung bezüglich organischer Stoffe liegt nur bei ca. 20–30%.

Abwasserfaulräume

Im Gegensatz zu den Klärgruben weisen Abwasserfaulräume Aufenthaltszeiten des Abwassers von mehreren Tagen auf. Abwasserfaulräume sind in der Regel dreikammerig konzipiert.

Die Reinigungsleistung bezüglich organischer Stoffe liegt bei ca. 30–50%.

C3001 friwa®-clar Klärgruben KG



Klärgruben sind anaerobe Reinigungsanlagen für nur wenige EGW, wenn das gereinigte Abwasser an einen unempfindlichen Vorfluter angeschlossen werden kann. Klärgruben werden als alleinige Reinigungsanlagen in der Regel nur als Provisorium zugelassen. Als Vorreinigungsstufe (in der Regel ab 5 EGW) können Klärgruben (KG) friwa®-clar bei nachgeschalteten aeroben Anlagen eingesetzt werden.

Die Klärgrube ist ein behälterartiger Schacht, der von häuslichem Abwasser durchflossen wird. In der Klärgrube werden alle Feststoffe entfernt. Der Schacht ist in einen Absetz-, Faul- und Schwimmschlammraum unterteilt. Durch eine Tauchwand auf der Einlaufseite wird der erste Teil des Absetzraumes zu einem Vorfangraum. Der Absetzraum ist so konzipiert, dass die Sinkstoffe durch einen Bodenschlitz selbstständig in den darunter liegenden Faulraum abrutschen. Der faulende Schlamm gelangt nicht mehr in Kontakt mit dem zu reinigenden Abwasser. Ein ständiger Abfluss wird dadurch gewährleistet. Auf der Auslaufseite befindet sich eine zweite Tauchwand, welche die Schwimmstoffe zurückhält. Mit den Klärgruben erreicht man mehr oder weniger eine gute Entschlammung des Abwassers. Die gelösten Abwasserstoffe werden dabei nicht erfasst und gelangen in den Abfluss. Die Reinigungsleistung bezüglich organischer Stoffe (BSB₅, CSB, TOC) liegt bei ca. 20 – 30 %.



Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	d ₁ mm	NW mm	EGW	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	V ₃ l	Element max. kg/Stk.
1	Behälter rund, inkl. befahrbarer Abdeckplatte							D 400, Muffentyp G, exkl. Einsatzdeckel					
129900	A.D	1250	2870	570	620	600	150	3–7	4700	445	860	2160	1330
132325	A.E	1500	2870	580	630	600	150	8–12	5990	615	1890	3746	2200
113051	A.F	1750	2870	590	640	600		10–17	6820	935	2570	5075	2635
101048	A.F	1750	3330	590	640	600		15–21	7680	935	3680	6182	3420
136376	A.G	2000	3370	590	640	600	150	13–27	9250	2015	3360	8200	3120
109163	A.G	2000	3830	590	640	600	150	19–32	10230	2015	4805	9645	3990
111972	A.H	2500	3750	600	650	600	150	21–50	14470	3910	5250	14873	4585
126792	A.H	2500	4110	600	650	600	150	29–54	15675	3910	7360	16101	5700
110516	A.H	2500	4750	600	650	600	150	41–66	17070	3910	10160	19782	5700
122988	A.H	2500	5110	600	650	600	150	55–70	18275	3910	11095	21009	5700
122736	A.H	2500	6110	600	650	600	150	64–86	20785	3910	15950	25918	5700
120490	A.H	2500	6860	600	650	600	150	79–99	22870	3910	19630	29600	5700

Zurückhaltung der im häuslichen Abwasser vorhandenen Feststoffe. Volumenberechnung: 300 lt./EGW. Ausführung mehrteilig. Einsatzdeckel (d₁ und d₂): A.D-A.G = 600 mm, A.H = 600 mm + 600 mm.

Grössere Anlagen bis 230 EGW auf Anfrage. Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen Gussdeckel mit Geruchverschluss oder BEGU F4001 zu verwenden.

EGW = Einwohnergleichwert


C3001 friwa®-clar Klärgruben KG

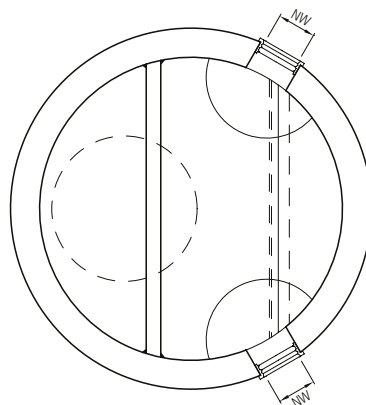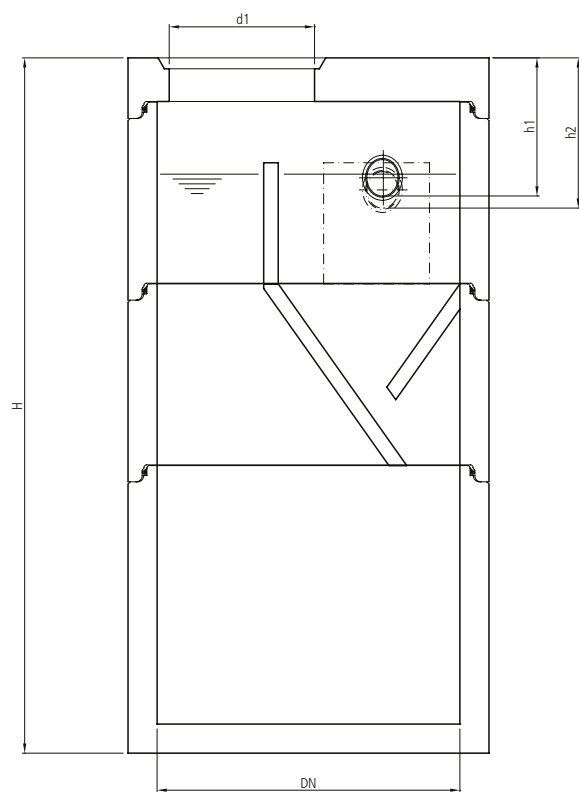

Legende

h_1 Einlauf | h_2 Auslauf

C3502 friwa®-klaro ONE Kleinkläranlage SBR

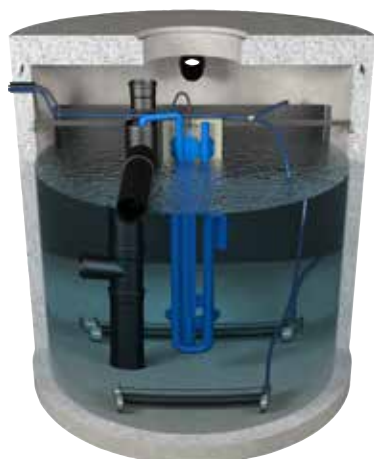

Die friwa®-klaro ONE ist eine vollbiologische Kläranlage, die nach dem Aufstauverfahren (SBR) und grundsätzlich aus einer aeroben Reinigungsstufe besteht. Diese Reinigungsstufe ist in eine Vorstufe und eine Belebungsstufe unterteilt, die miteinander durch einen Überlauf verbunden sind.

Aufgrund des Schlammalters finden in friwa®-klaro ONE Kleinkläranlagen sowohl eine Nitrifikation wie auch eine Denitrifikation statt (Ablaufklasse N/D). Das Verfahren lässt sich in drei Arbeitsschritte einteilen, die zeitlich nacheinander ablaufen und sich zweimal am Tag wiederholen.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	d ₁ mm	NW mm	G kg/Stk.
1 Behälter rund, Muffentyp G, inkl. Abdeckplatte D 400, exkl. Einsatzdeckel						
104524	1-4	1750	2580	600	150	6170
125424	1-6	2000	2580	600	150	7300
126527	1-8	2500	2360	600	150	10230
127556	1-10	2500	2860	600	150	11440
130568	1-12	2500	3110	600	150	12045
109433	1-14	2500	3360	600	150	12650
136683	1-16	3000	2950	600	150	17110
118268	1-18	3000	3200	600	150	17940
132962	1-20	3000	3450	600	150	18770
125012	1-22	3000	3950	600	150	20430
132175	1-24	3000	3950	600	150	20430



friwa®-klaro ONE Kleinkläranlagen SBR sind biologische Abwasserreinigungsanlagen für häusliches Abwasser. Sie werden als langfristige Lösung in der Abwasserreinigung eingesetzt.

Die friwa®-klaro ONE Kleinkläranlagen SBR sind auch als Nachrüstsatz für bestehende Jauchegruben und in Kunststofftanks erhältlich. Die Preise werden objektbezogen zusammengestellt. Inkl. Einbauteile, befahrbare Abdeckplatten RL 10 to, Keilgleitdichtungen, Maschinenschrank, Steuerung und Luftverdichter.

Andere Baugrößen auf Anfrage.

Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetz- und Wartungsanleitung.

Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen Gussdeckel mit Geruchverschluss oder BEGU F4001 zu verwenden.

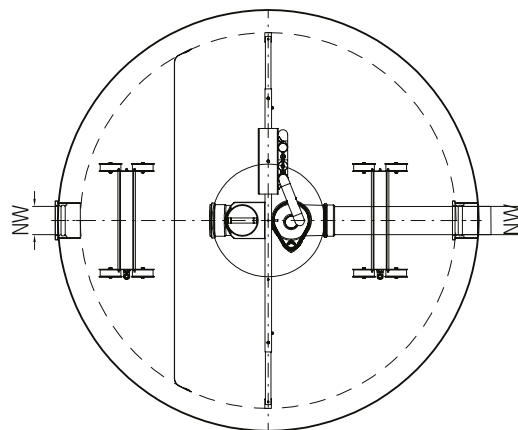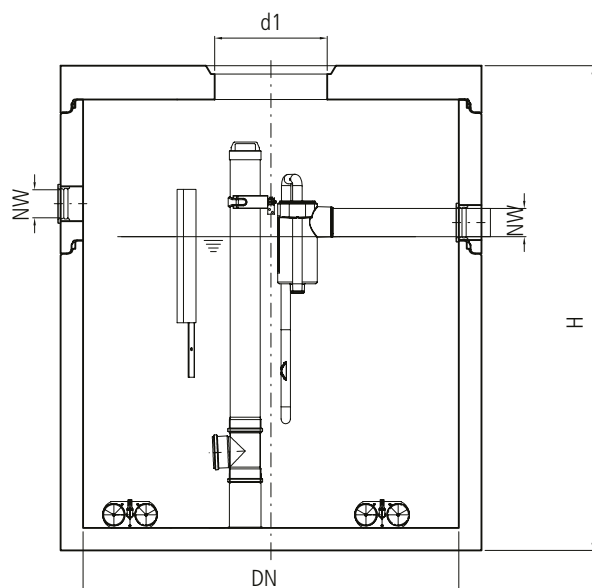

C3501 friwa®-klaro Kleinkläranlagen SBR




Die friwa®-klaro Kleinkläranlage SBR (Sequencing Batch Reaktor) ist eine vollbiologische Kleinkläranlage, bestehend aus einem oder mehreren Betonbehältern, durch die das häusliche Abwasser fließt. In der Regel besteht eine solche Anlage aus zwei grossen Kammern, wobei die erste Kammer für die Vorklärung dient. In der Vorklärung erfolgt eine Abtrennung von Schwimm- und Sinkstoffen. Gleichzeitig wirkt die Vorklärung als hydraulischer Puffer und Schlamm-speicher (stabilisierter Mischschlamm aus Vorklärung und mineralischer Überschussschlamm). In der zweiten Kammer (SBR Reaktor) erfolgt der Schadstoffabbau durch Mikroorganismen.

Das anfallende Schmutzwasser wird chargenweise dem SBR Reaktor zugeführt. Lastspitzen können dadurch abgefangen werden. Aufgrund des Schlammalters finden in friwa®-klaro Kleinkläranlagen sowohl eine Nitrifikation wie auch eine Denitrifikation statt (Ablauf-klasse N/D). Das Verfahren lässt sich in fünf Arbeitsschritte einteilen, die zeitlich nacheinander ablaufen und sich viermal am Tag wiederholen.

Art.-Nr.	Typ	DN	H mm	d ₁ mm	NW mm	G tot. kg/Stk.	V ₁ l	V ₂ l	Element max. kg/Stk.
2 Behälter	rund, Muffentyp G, inkl. Abdeckplatte	D 400, exkl. Einsatzdeckel							
114903	2-26	2500	3360	600	150	24285	12270	10800	6300
135020	2-28	2500	3610	600	150	24890	12760	10800	6300
122683	2-30	2500	3860	600	150	25495	13740	10800	6300
136681	2-35	3000	3450	600	150	35580	16960	13430	7850
101019	2-40	3000	3700	600	150	36410	19090	14140	7850
105708	2-45	3000	3950	600	150	38070	20500	15550	7850
110824	2-50	3000	4450	600	150	40560	23330	17670	7850

friwa®-klaro Kleinkläranlagen SBR sind biologische Abwasserreinigungsanlagen für häusliches Abwasser. Sie werden als langfristige Lösung in der Abwasserreinigung eingesetzt.
Die friwa®-klaro Kleinkläranlagen SBR sind auch als Nachrüstsatz für bestehende Jauchegruben erhältlich. Die Preise werden objektbezogen zusammengestellt. Inkl. Einbauteile, befahrbare Abdeckplatten RL 10 to, Keilgleitdichtungen, Maschinenschrank, Steuerung und Luftverdichter, exkl. Einsatzdeckel.

Andere Baugrößen auf Anfrage.
Beachten Sie die zum Lieferumfang gehörende Versetz- und Wartungsanleitung.
Als Einsatzdeckel empfehlen wir Ihnen Gussdeckel mit Geruchverschluss oder BEGU F4001 zu verwenden.

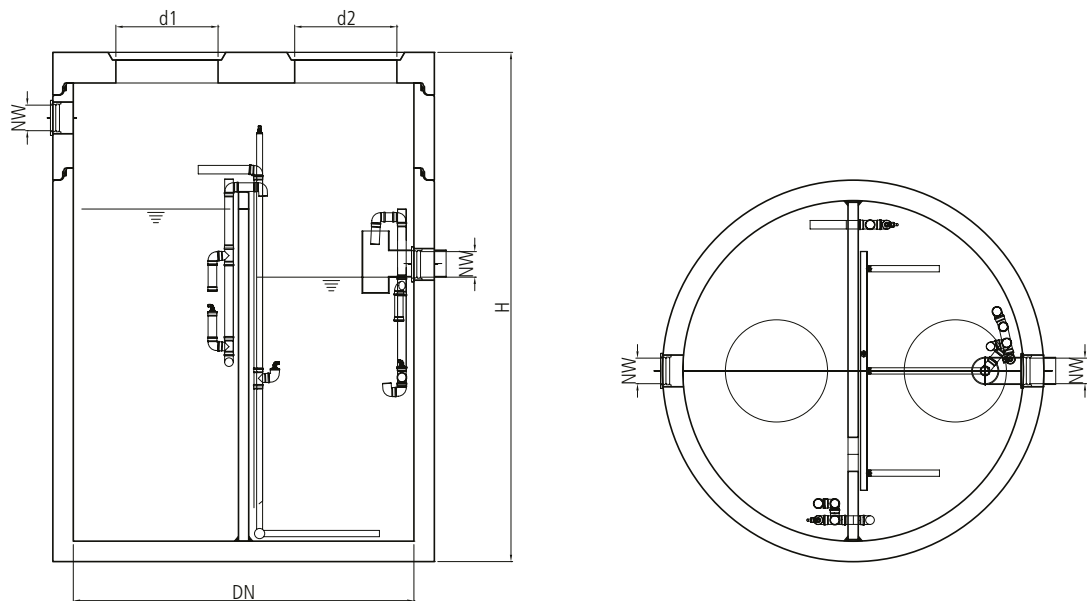







Vernetzt, kompetent – die Verkaufsgesellschaften der MÜLLER-STEINAG Gruppe: CREABETON BAUSTOFF AG, MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG und MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG.

CREABETON BAUSTOFF AG

Die CREABETON BAUSTOFF AG bietet ein umfangreiches Sortiment im Bereich der Abwasserbeseitigung mit bedürfnisorientierten Gesamtlösungen an.

Die verschiedenen Produkte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserbehandlung sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und den Bedürfnissen der Umwelt und der Kunden angepasst worden.

Unsere Werke fertigen mit dem Know-how von qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden vorfabrizierte Systembauteile von höchster Qualität. Die jahrelange Erfahrung, die breite Produktpalette und die Nähe zu ihren Kunden macht die CREABETON BAUSTOFF AG zur kompetenten Partnerin, wenn es um nachhaltige Lösungen in den Bereichen Wasser- und Abwassertechnik geht.

Gedruckt in der Schweiz



CREABETON BAUSTOFF AG

Gartenbau-Ausstellungen

- 4658 Däniken, Schachenstrasse 32
- 5201 Brugg, Aarauerstrasse 75
(Mo–Fr 7–18.30, Sa–So 8–17 Uhr)
- 6144 Zell, Industriestrasse Briseck 12
- 6221 Rickenbach, Bohler 5
- 6362 Stansstad, Rotzloch 10
- 7203 Trimmis, Rheinstrasse 2
- 8532 Weiningen, Hauptstrasse 14
(Mo–So 6–21 Uhr)
- 8716 Schmerikon, Allmeindstrasse 22
- 9230 Flawil, Burgau 1652
(Sommer 7–20, Winter 8–16 Uhr)

Stützpunkte / Lager

- 5620 Bremgarten, Wohlerstrasse 41
- 8576 Mauren, Weinfelderstrasse 8

18-00-023 500 0218



CREABETON BAUSTOFF AG
Bohler 5 · Postfach
6221 Rickenbach LU

Telefon 0848 400 401
info@creabeton-baustoff.ch
www.creabeton-baustoff.ch