


## Terrassebelægning og isolering på krydsfiner / OSB

Kombidug / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS /Icopal  
Bundmembran PF 5000 SBS

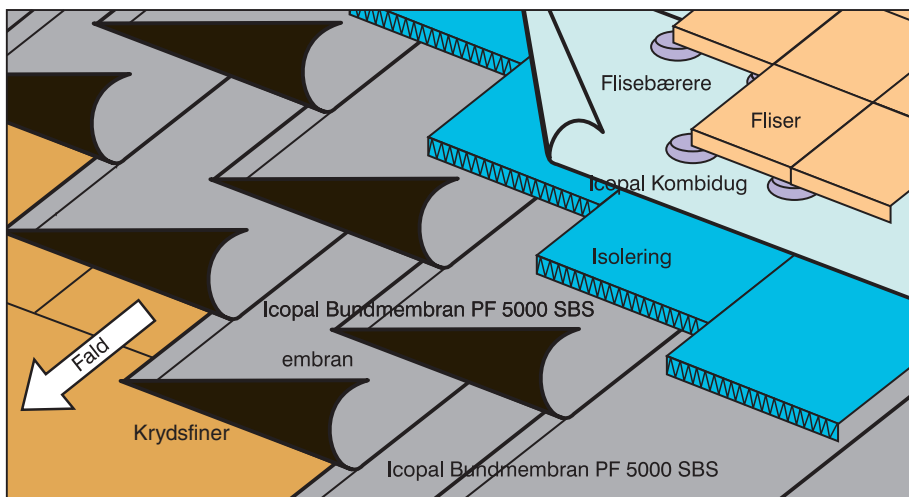

### Specifikation nr.: 9.8-5 K

Hældning	Min. 1:40, max. 1:20
Underste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS punkt- eller fuldsvejses til underlaget. Overlæg fuldsvejses.
Mellemste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag. Extruderet polystyren (XPS) 30 kg/m <sup>2</sup> (tykkelse angives) udlægges løst. Et lag Kombidug II
Øverste lag	udlægges med 5 cm overlæg mod faldet. Fliser udlægges på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50 × 50 cm. Fald 1:100 anbefales. Max. 5 mm fugeafstand mellem fliser.
Fliser	
Vægt	Ca. 150-250 kg/m <sup>2</sup> .
Flvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B <sub>ROOF</sub> (t2).