


Drift og vedligehold på tagpap

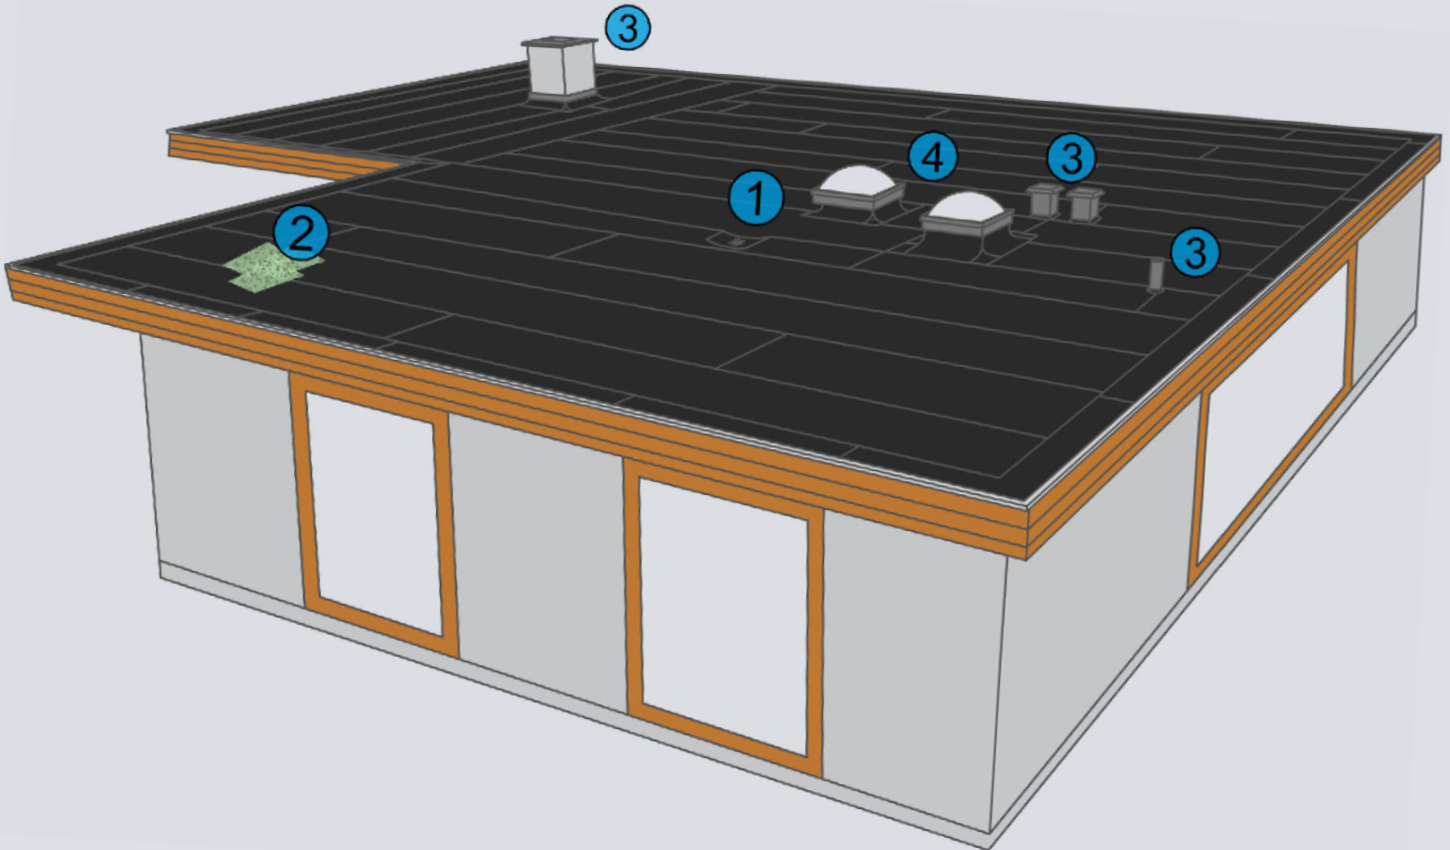

Taget besigtiges 1-2 gange årligt eller ved konstatering af potentielle skader. Tagbrønde skal altid holdes frostfrie.

Ved besigtigelsen skal:

- ① Tagbrønde og bladfang renses.
- ② Fremmedlegemer, såsom alger, lav (mikroorganismer generelt) og ophobet snavs, fjernes.
- ③ Elastiske fuger ved fugeskiner, brønde, hætter mv. eftergås og om nødvendigt udskiftes.
- ④ Ovenlys eftergås for eventuelle skader (revner, fraslag i overlæg, utætte gennemføringer og lignende), og udbedres om nødvendigt.

Udbedring af mindre skader kan bestå i:

- Opskæring og nedklæbning af dampbuler.
- Strimling af mindre revner i overfladen.
- Udskiftning af tagbrønde/hætter og inddækninger omkring disse.
- Nye kantindækninger og inddækningsprofiler.

Mindre utætheder kan også udbedres med Icopal Tagmasse. Se separat brochure.

Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres.

Er taget blot nedslidt, kan en overstrygning med tagasfalt ofte forlænge levetiden.

Hvis der er store træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense afløb mv. oftere.

Sne bør normalt ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til belastningen. Hvis sneen alligevel fjernes, bør det ske med en kost, der ikke skader eller fjerner det øverste lag af bestrøningsstenene.

Det er vigtigt at overholde den beskrevne drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Dels fordi det forlænger tagets levetid, dels fordi det er en forudsætning for opretholdelse af produktgarantien. Ønsker man ikke selv at stå for eftersynet, tilbyder de fleste tagentreprenører at tegne en drifts- og vedligeholdelseskontrakt.

Det er vigtigt regelmæssigt at rengøre taget. Ofte er fejning desværre ikke tilstrækkeligt til at fjerne diverse belægninger. Disse belægninger kan fjernes med en blød kost. Hvis en blød kost ikke kan fjerne belægningerne, kan det anbefales at supplere med forebyggende rensninger af taget. Behandlingerne skal gentages med regelmæssige mellemrum afhængig af den konkrete beliggenhed. Første gang typisk 2-3 år efter færdiggørelse af tagdækningen. Når midlet har virket, kan man enten spule taget eller lade regnen fjerne resterne. Spuling med højtryksrenser frarådes på grund af risikoen for at beskadige tagdækningen. Vi anbefaler, at der bruges sprøjtemidler, som Miljøstyrelsen i Danmark har godkendt.

Januar 2024