


SUPERDUPERTUBE Pendel / Pendant

Montageanvisning för pendelmontage
Följ anvisning för aktuell modell

Assembly instruction for pendant mantage
Follow description for current model

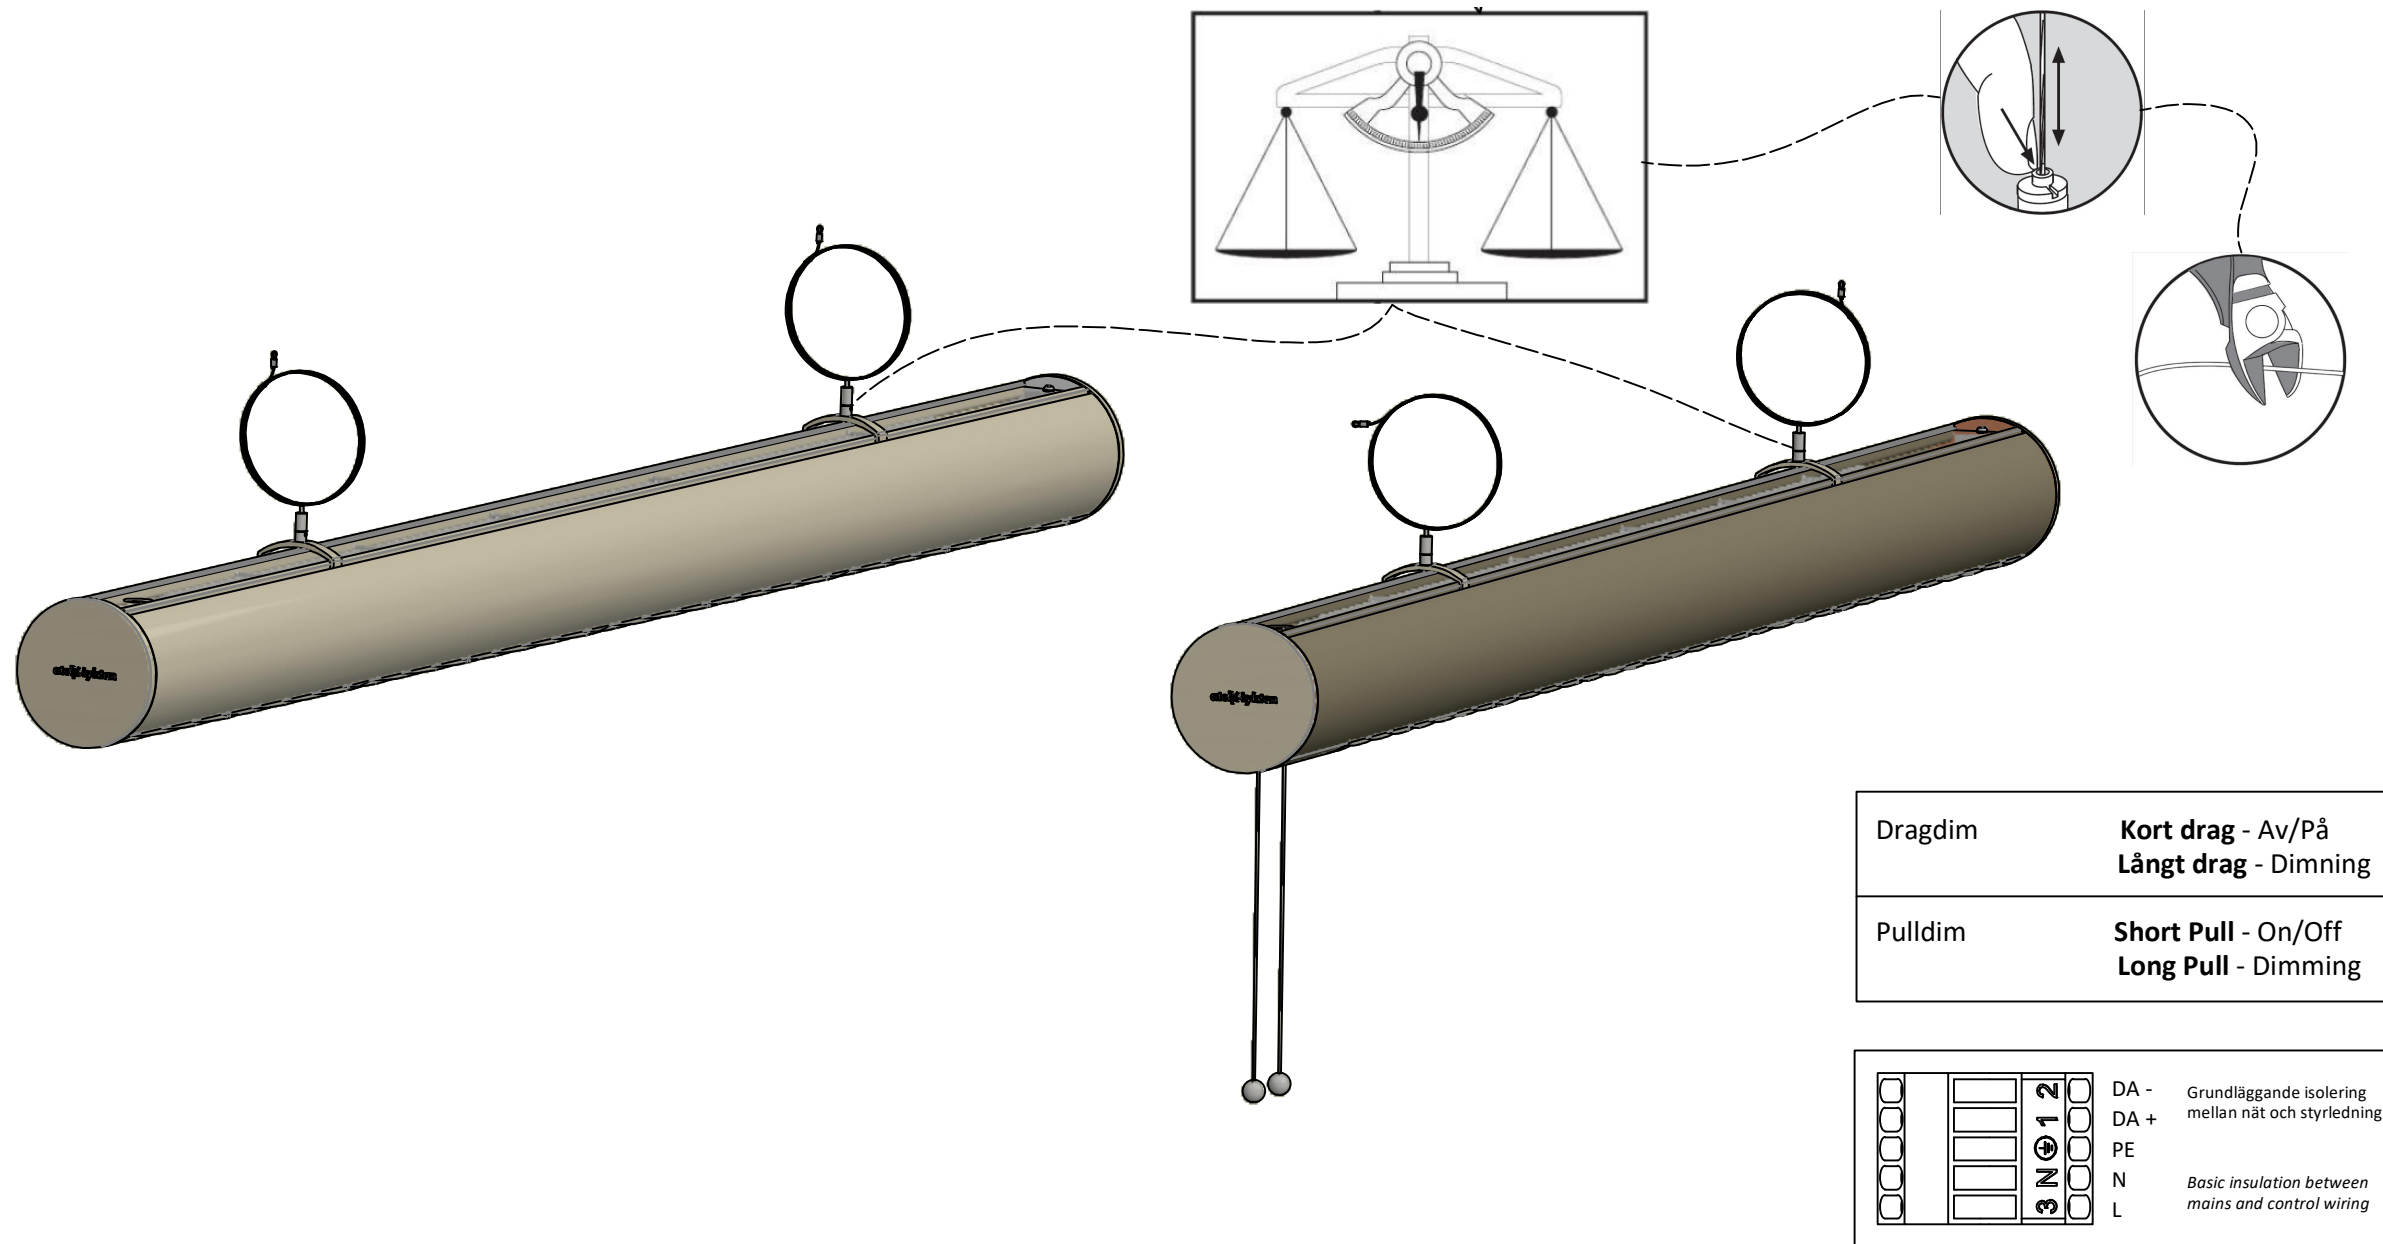

Dragdim	Kort drag - Av/På Långt drag - Dimning
Pulldim	Short Pull - On/Off Long Pull - Dimming

	DA - DA + PE N L	Grundläggande isolering mellan nät och styrledning Basic insulation between mains and control wiring
--	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus,
Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se

SUPERDUPERTUBE Pendel / Pendant

Montageanvisning för pendelmontage
Följ anvisning för aktuell modell

Assembly instruction for pendant mantage
Follow description for current model

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

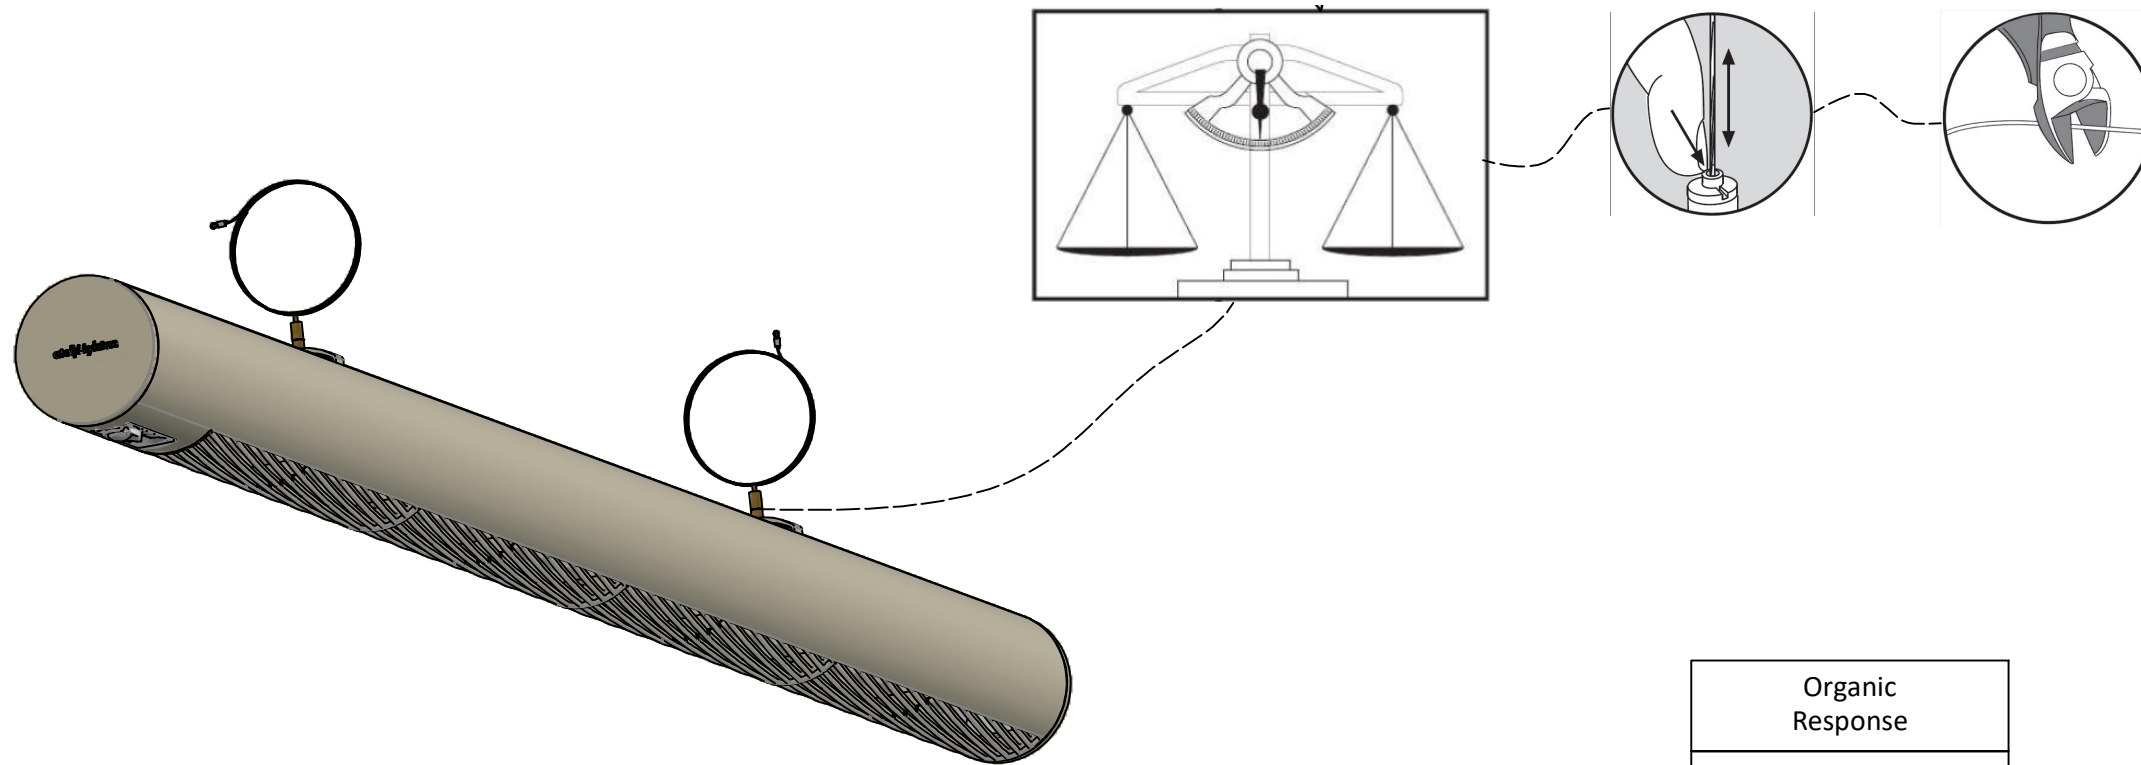

Organic Response
RF-enhet / RF unit: Frekvens / Frequency: 2.4 GHz Signalstyrka / Transmission power: +4 dBm

DA -	Grundläggande isolering mellan nät och styrledning
DA +	
PE	
N	Basic insulation between mains and control wiring
L	



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus,
Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se