


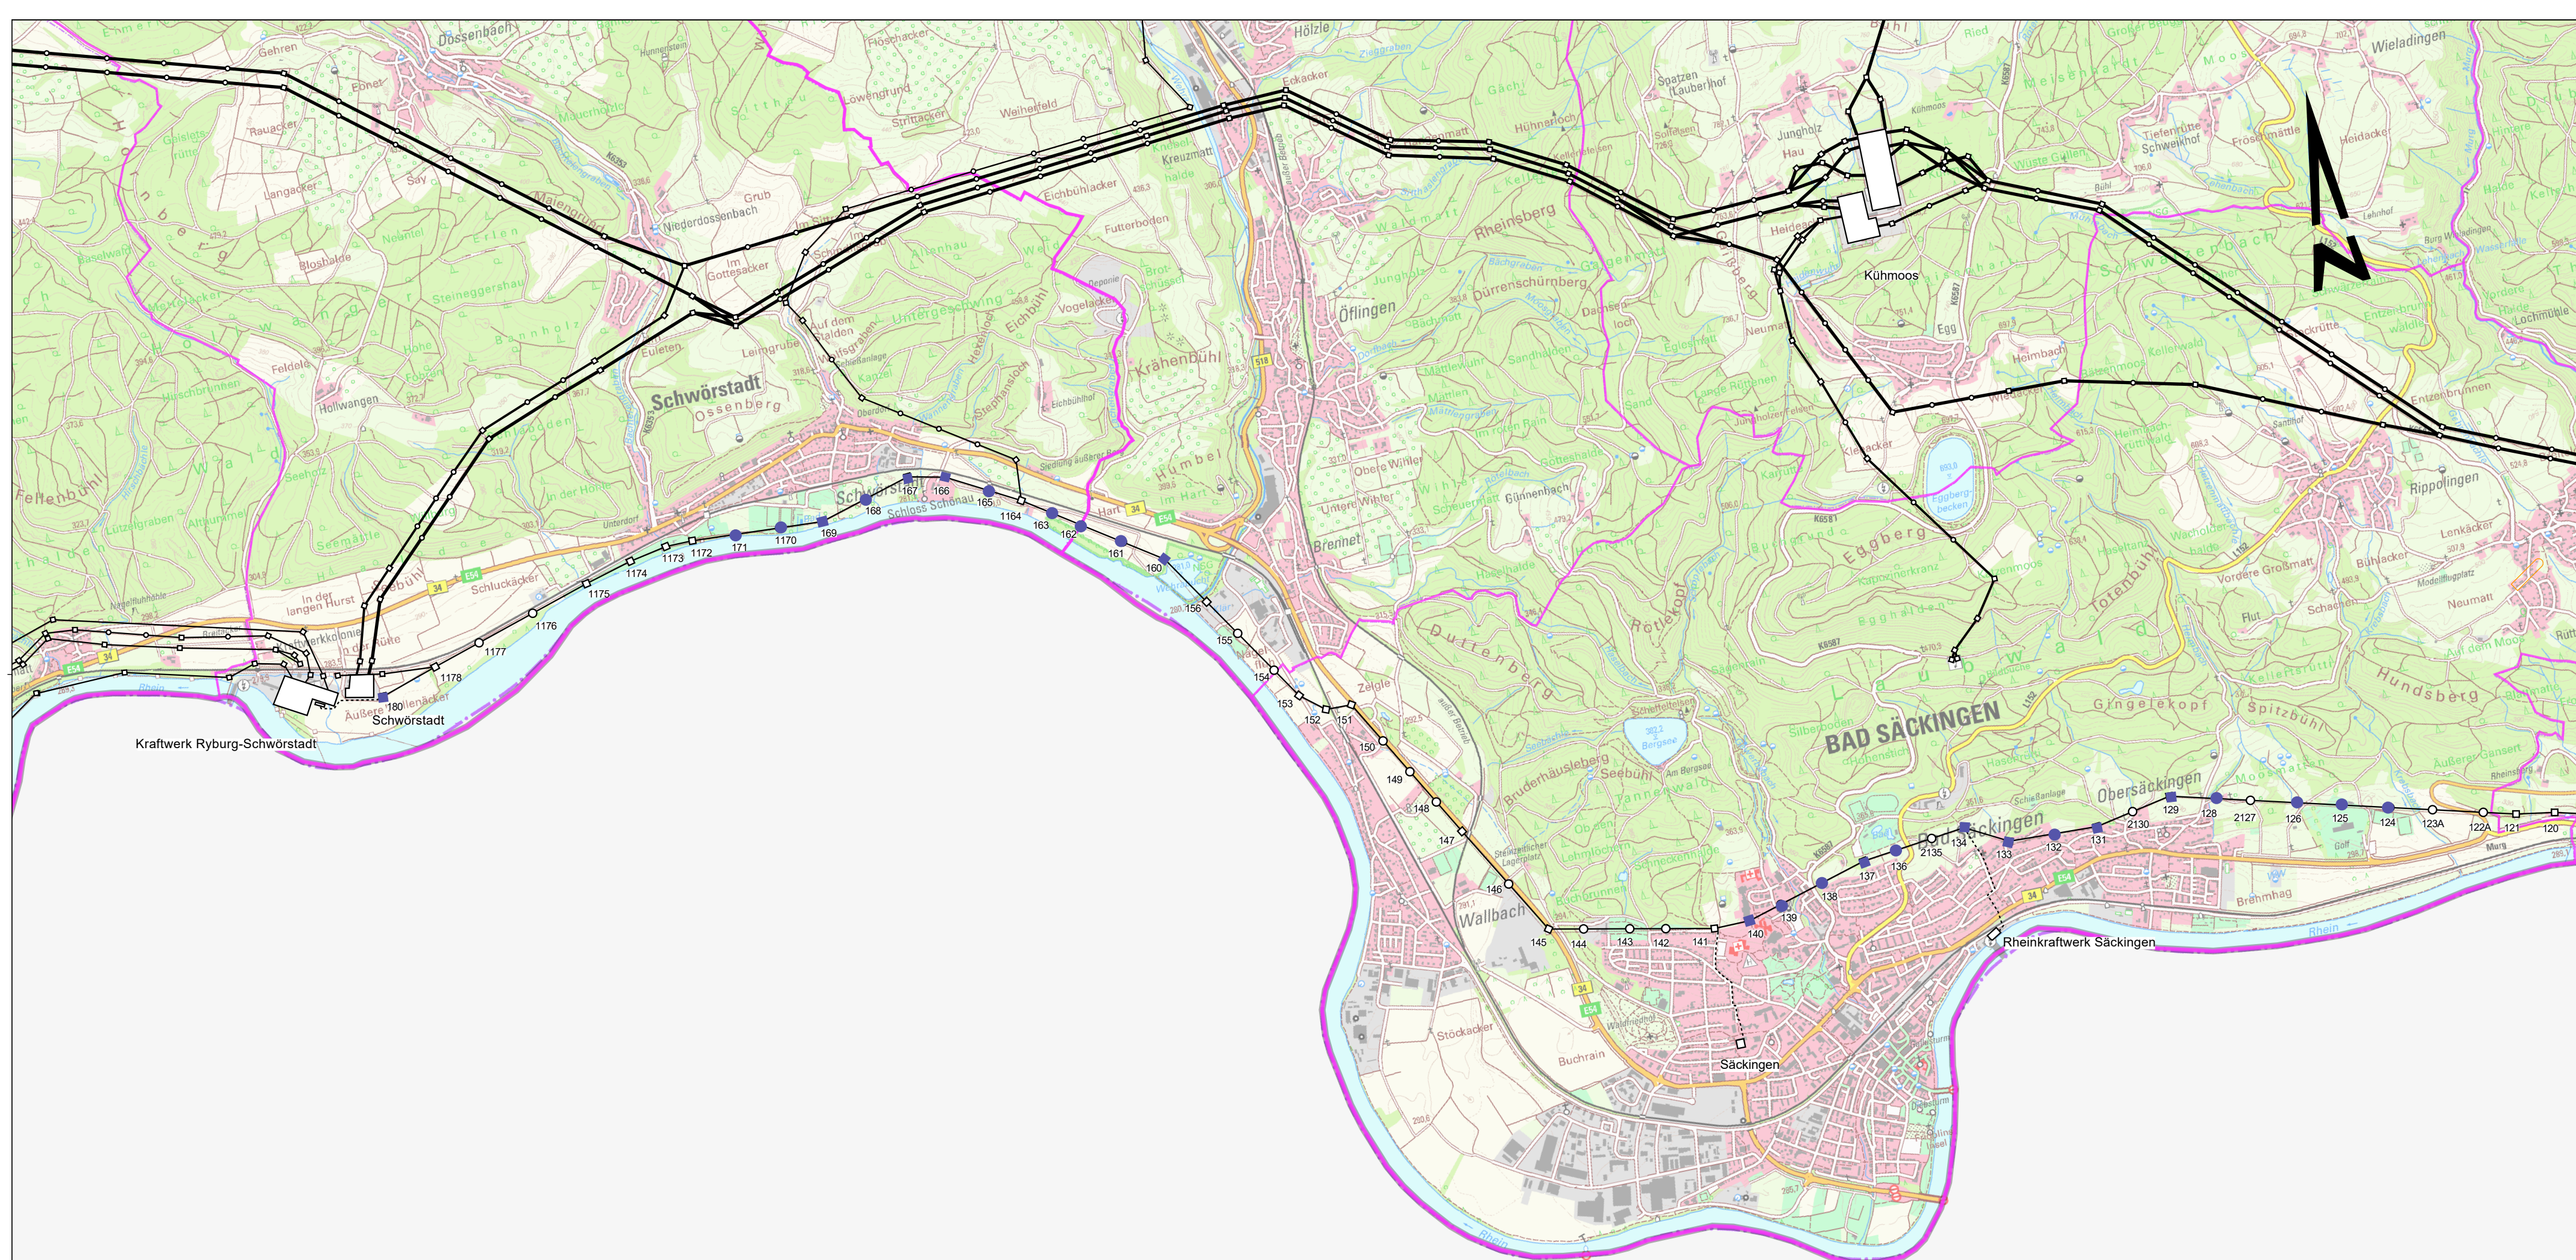

Übersichtsplan

110-kV-Leitung Gurtweil - Ryburg-Schwörstadt

Leitungsanlage 1490, Bauabschnitt 3b von Bad Säckingen über Öflingen (Wehr) nach Schwörstadt

Maßstab 1:25000

- Legende**
- erneuerungsbedürftiger Tragmast

■

erneuerungsbedürftiger Abspannmast
- Hoch-/Höchstspannungsleitung im Bestand mit Abspann-/Tragmast

Gemeindegrenze

Bundesgrenze