


THERM SZIGETELÉS BETONFÖDÉMEN

7° RENDSZERREL, FÉM ERESZCSATORNÁVAL

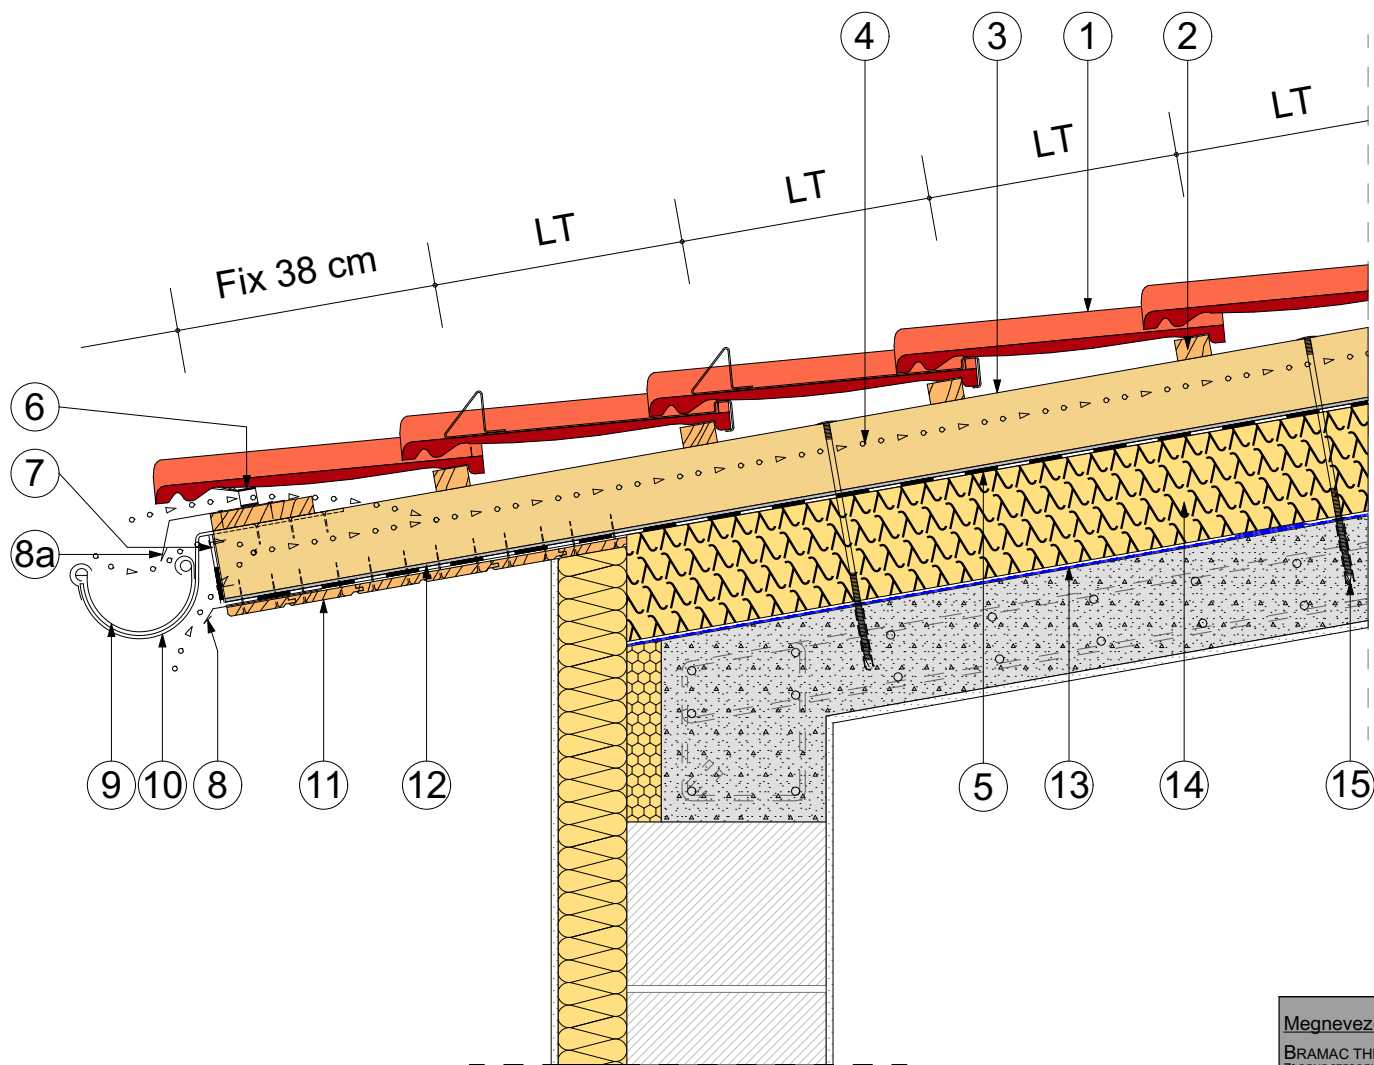

- 1 BRAMAC HULLÁMOS, HORNLYOLT TETŐCSEREPEK
- 2 LÉC / mm
- 3 ELLENLÉC / mm
- 4 SZELLŐZŐLEVEGŐ
- 5 ALÁTÉTHÉJAZAT (BRAMAC TOP-RU, BRAMAC PRÉMIUM WU)
- 6 SZELLŐZŐLÉC 2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 7 SZELLŐZŐSZALAG 2.8x50 mm-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
- 8 FÉM CSEPPENTŐLEMEZ
- 8a CSERÉP ALATTI MÁSODIKSORI CSEPPENTŐ LEMEZ EGYEDI HAJTÁS SZERINT
- 9 FÉM ERESZCSATORNA, (AZ ÁBRÁN: NA = 150 mm)
- 10 FÉM CSATORNATARTÓ, (AZ ÁBRÁN: NA = 150 mm)
- 11 ERESZDESZKÁZAT, SZARUFÁBA SÜLLYESZTVE
- 12 ELLENLÉC ALATTI SZEGTÖMÍTÉS
- 13 BITUMENES PÁRAZÁRÓLEMEZ, ALATTAKELLŐSÍTÉS
- 14 BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP HŐSZIGETELÉS
-THERM TOP MIN. 140 MM
-THERM KOMPAKT MIN. 160 MM
- 15 TÁNYÉRFEJES RÖGZÍTŐCSAVAR + BETONTIPLI

<p>Megnevezés:</p>	<p>Kapcsolat:</p>	<p>Méretarány:</p>
<p>BRAMAC THERM SZIGETELÉS BETONFÖDÉMEN 7° RENDSZERREL, FÉM ERESZCSATORNÁVAL</p>	<p>Kapornaki Gábor akadémiai műszaki tanácsadó Bramac Kft. ©2019 Vasvári, Házgyári út 1. Tel.: +36 88 590 896 Mob.: +36 30 699 8963 Fax: +36 88 590 942 Email: gabor.kapornaki@bramac.hu www.bramac.hu</p>	<p>M = 1:10 2021.06.07.</p>

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése nem jelöljük. Itteni nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivétel levételkor a csomagban részleteket. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.