


TETŐCSATLAKOZÁS

PVC LEMEZSEL SZIGETELT LAPOSTETŐ ÉS MAGASTETŐ CSATLAKOZÁSA

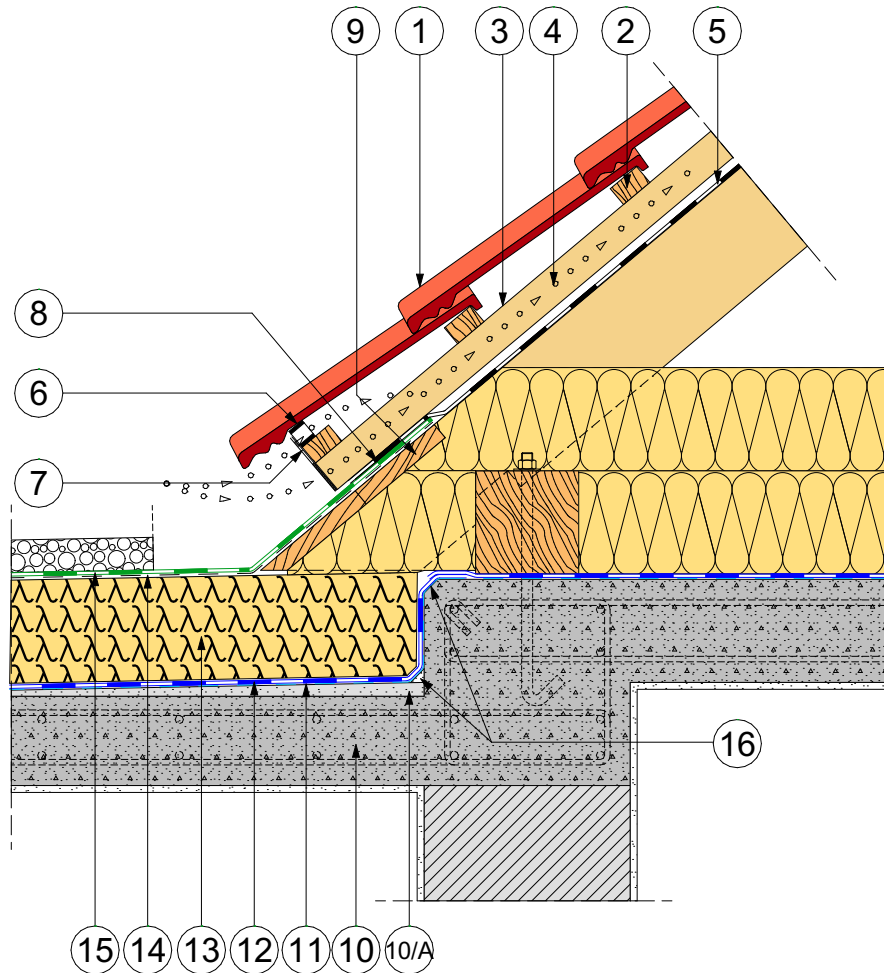

1. BRAMAC HULLÁMOS, HORNÝOLT TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC / mm
4. SZELLŐZŐLEVEGŐ
5. BRAMAC ALÁTÉTHÉJAZATOK
6. SZELLŐZŐLÉC
2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
7. SZELLŐZŐSZALAG
2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
8. PVC ÉS A TETŐFÓLIA ÖSSZERAGASZTÁSA
9. SZARUFÁBA SÜLLYESZTETT ALÁTÁMASZTÓ DESZKÁZAT
10. VASBETON FÖDÉM
- 10/A LEJTÉST KÉPZŐ RÉTEG
11. SIPLAST PRIMER® SPEED SBS KELLŐSÍTÉS
12. ELASTOBIT RADON AL 4 ÖNTAPADÓS BITUMENES PÁRAZÁRÓ LEMEZ
13. BMI THERMAZONE PIR SZIGETELÉS
14. MONARPLAN GLASS FIBRE MAT ELVÁLASZTÓ RÉTEG
15. COSMOFIN GG PLUS, KAVICSLETERHELÉSSSEL VAGY MECHANIKAI RÖGZÍTÉSSEL
16. HOLKER ÉS SAROKLETÖRÉS

Szükség esetén a fűtetlen padlás szellőzéséről gondoskodni kell.

Megnevezés:

TETŐCSATLAKOZÁS
PVC lemezzel szigetelt lapostető és Magastető csatlakozása

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részleteit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Kapomaki Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac Kft
6200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 696
Mob.: +36 30 690 6963
Fax: +36 88 590 342
Email: gabor.kapomaki@bramacgroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.06.07.