


TETŐÁTTÖRÉS

DUROVENT CSATORNA- ÉS HELYSÉGGISZELLŐZTETŐK ÁTVEZETÉSE

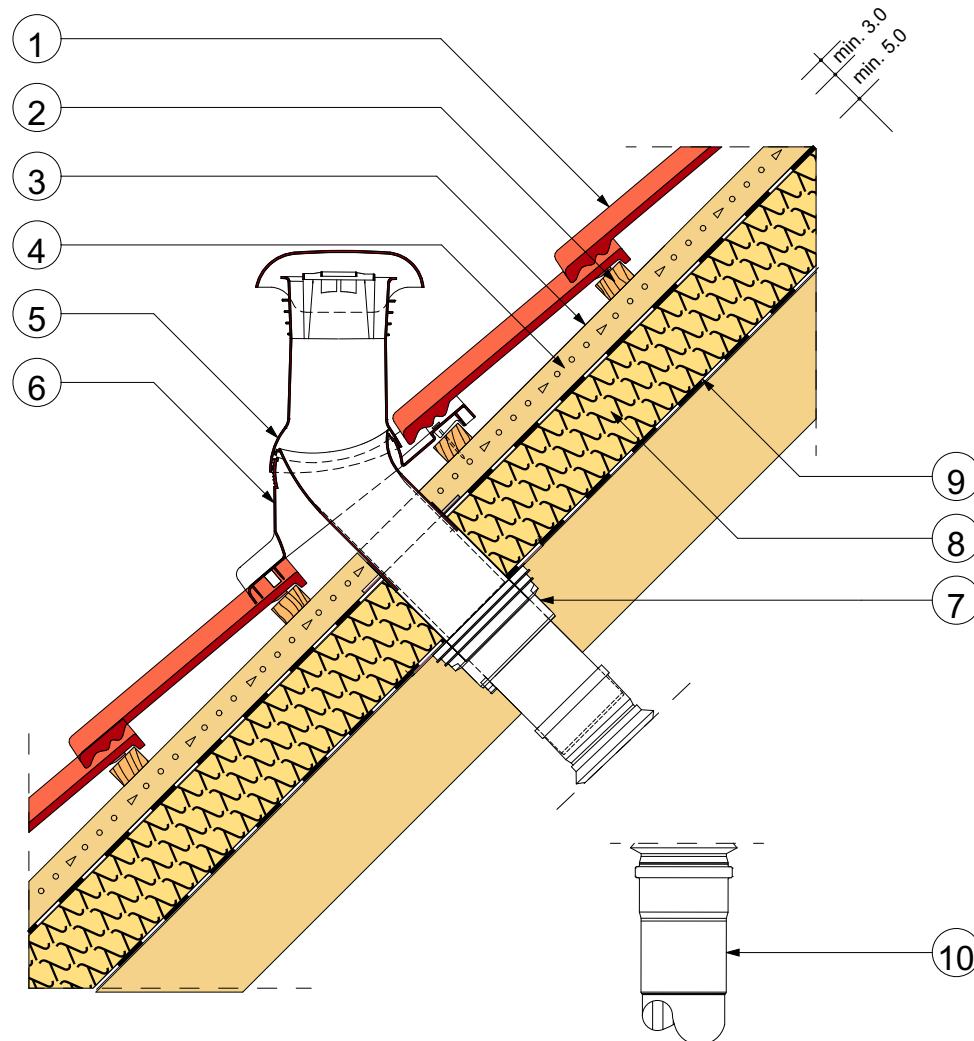

1. BRAMAC TETŐCSEREPEK
2. LÉC / mm
3. ELLENLÉC / mm
4. SZELLŐZŐLEVEGŐ
5. DUROVENT CSATORNASZELLŐZŐ
6. MŰANYAG ALAPCSERÉP
7. BRAMAC THERM CSŐCSATLAKOZÓ-EGYSÉG
180°-OS KIVITELBEN
8. BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP HŐSZIGETELŐ
9. BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
- BRAMAC MEMBRAN 100 2S TETŐFÓLIA
- BRAMAC MEMBRAN 2 2S TETŐFÓLIA
10. EJTŐCSŐ (MAX. NA100)

A CSATORNASZELLŐZŐ 20° ÉS 55° TETŐLEJTÉS KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGESRE.

Megnevezés:

Durovent csatorna- és helyiségkiszellőztetők átvezetése

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kivitel tervdokumentáció csomóponti részleteivel. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvállalását.

Kapcsolat:

Kapornaki Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac KH
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel: +36 88 590 896
Mob: +36 30 659 6983
Fax: +36 88 590 342
Email: gabor.kapornaki@bramacgroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.07.23.